

Klepáčov - 7111_027_02_15204

A. OBEC

Sobotín

Číslo obce PRVKUK	0027
Kód obce PRVKUK	7111_027_02_15204
Kód obce	540986
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2020 (7111) Šumperk
Číslo POU Název POU	3867 Šumperk



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7111.0027.02	Klepáčov	15204	152048

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Jedná se o obec ležící v severovýchodní části řešeného území na hranici okresu Jeseník.

Administrativně patří Klepáčov pod správu obecního úřadu Sobotín. Jedná se o rekreační osadu, kde v současnosti není registrován ani jeden trvale bydlící obyvatel, je zde však zástavba rekreačních obydlí a chat s téměř 450 rekreanty. V řešeném období se nepředpokládá, že by se tento stav změnil, nadále bude pokračovat rekreační charakter této obce, která patří mezi lokality rekreačních krajinných celků.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	0	0	0	14	16	19	21
přechodně bydlící	450	450	450	450	0	0	0
celkem	450	450	450	464	16	19	21

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Sídlo (800 - 725 m n.m.) není vybaveno veřejným vodovodem. V současné době je jen jeden trvale obydlený dům a několik rekreačních objektů s cca 450 rekreanty kteří jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není zjišťována.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k charakteru sídla se s výstavbou veřejného vodovodu neuvažuje ani v budoucnosti.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Klepáčov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku vody v nich, budou rekreanti zásobeni z individuálně z přistavené cisterny, nebo balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,5 m³ /den a na další dny je to 7,5 m³ /den.

Mapa

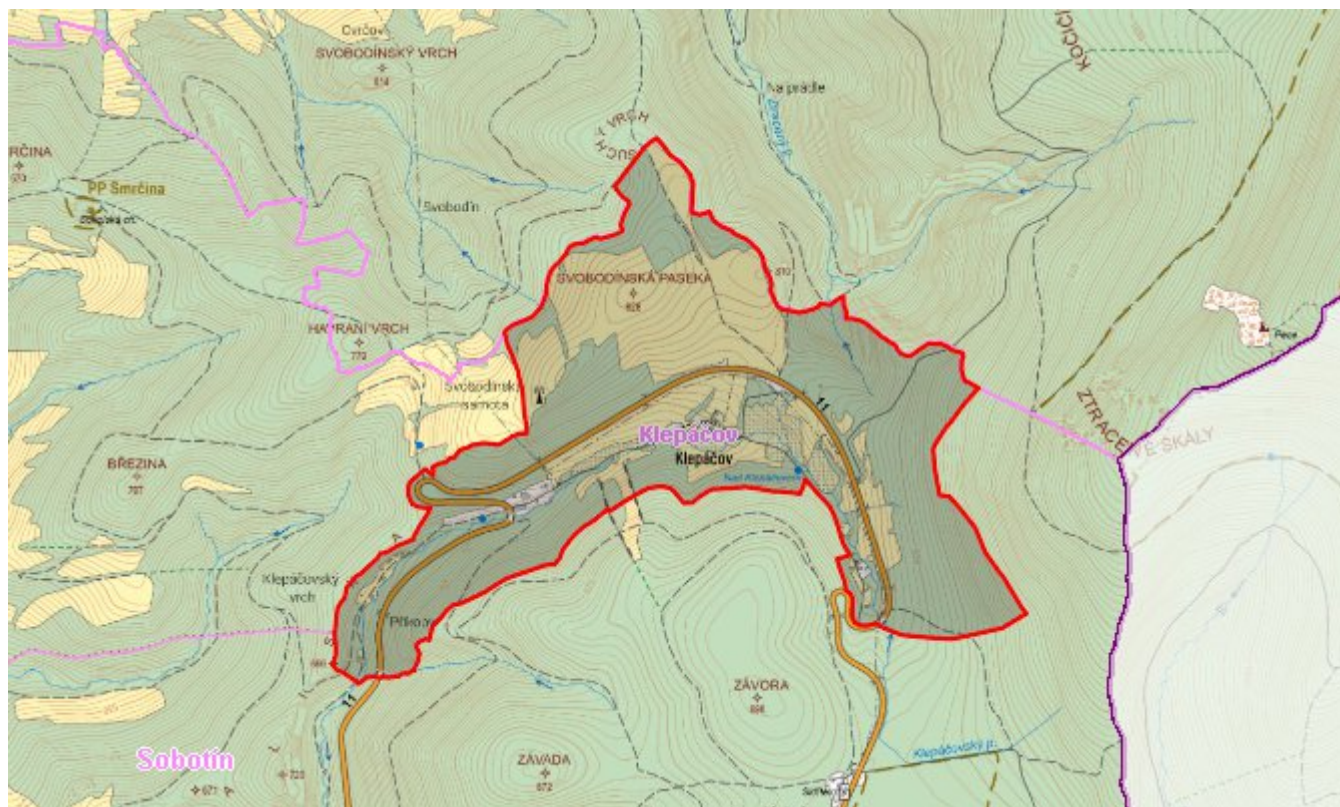

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	15	17

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Sídlo není vybaveno veřejnou kanalizací. Jednotlivé obytné i rekreační objekty jsou vybaveny žumpami, eventuálně septiky. Recipientem odpadních vod je Klepáčovský potok. Klepáčov leží na horním toku Klepáčovského potoka, kde dochází k vypouštění nedostatečně čištěných odpadních vod od cca 64% obyvatel a rekreantů. V tomto úseku je povodí potoka ještě malé, průtoky nízké a k největšímu zatížení znečištěním dochází v době nejnižších průtoků (léto, zima). Zvláště vyhrčená situace se může vytvořit Na Skřítku, kde jsou odpadní vody vypouštěny do pramenní oblasti toku, tj. prakticky bez ředění v recipientu.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se výstavba splaškové kanalizace sledující trasu potoka. Kanalizace bude vybudována z plastových nebo kameninových trub DN 250 v délce zhruba 2 400 m. Z lokality Na Skřítku bude provedena přípojka na tuto kanalizaci.


Pro čištění splaškových vod bude vybudována čistírna odpadních vod s takovou technologií, která umožní čištění odpadních vod během roku i špičkových zatížení v zimní sezóně. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, bude ČOV umístěna v budově. Cílová kapacita čistírny je 670 EO včetně Skřítku.

Vyprodukovaný kal bude vyvážen na sobotínskou skládku.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace v místní části Sobotína Klepáčov se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2030 vzhledem k charakteru a rozvození zástavby a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Mapa

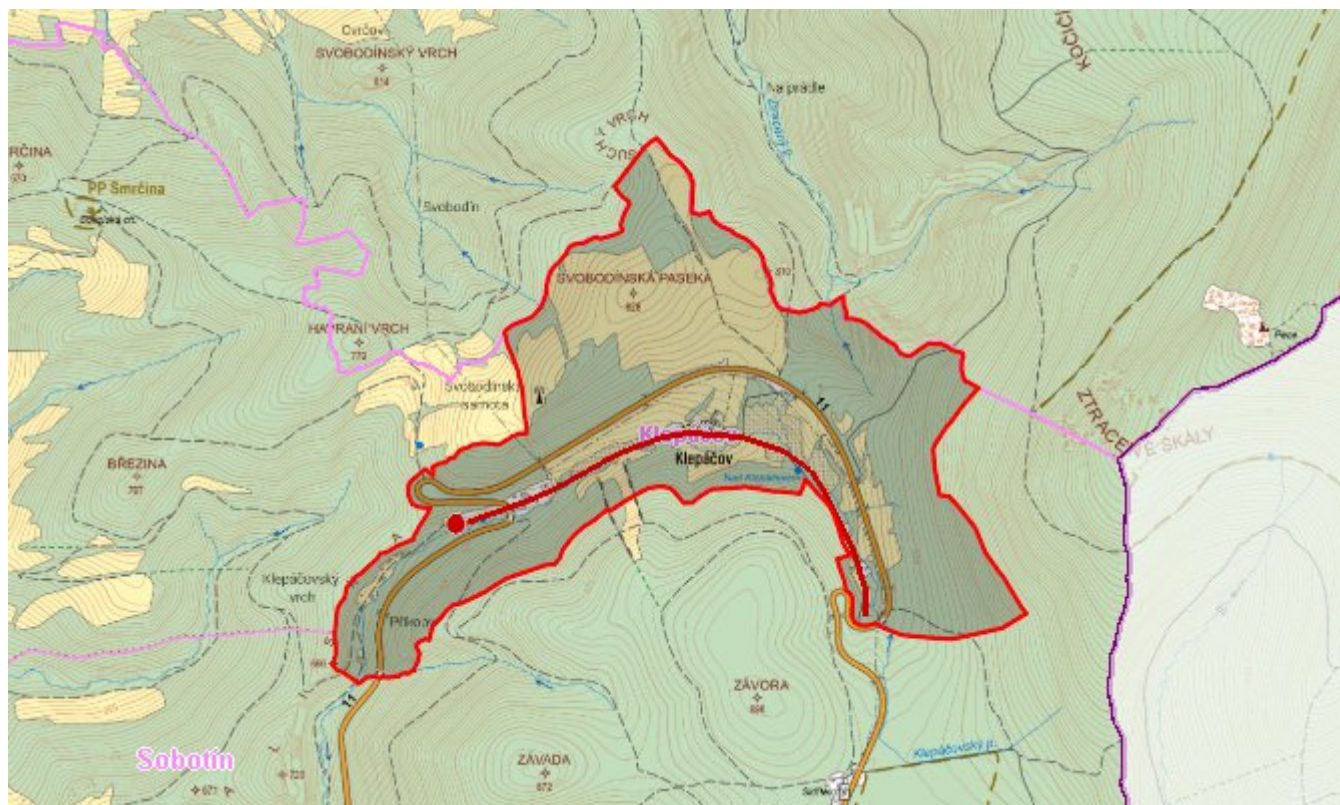

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	15 090,0	15 090,0

Mapa

