


Sudkov - 7111_029_01_15877

A. OBEC

Sudkov

Číslo obce PRVKUK	0029
Kód obce PRVKUK	7111_029_01_15877
Kód obce	541109
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2020 (7111) Šumperk
Číslo POU Název POU	3867 Šumperk

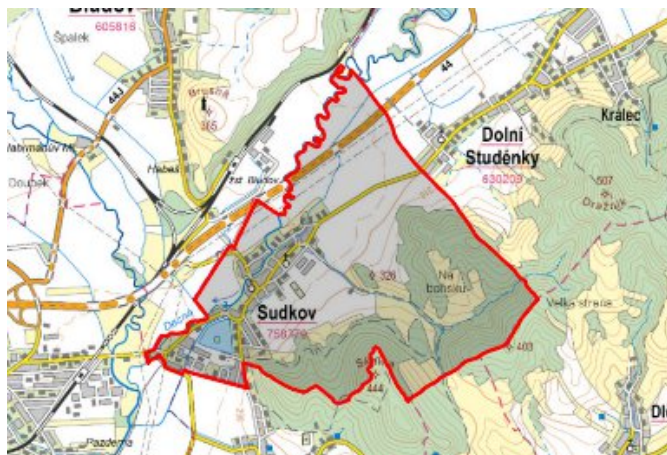

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7111.0029.01	Sudkov	15877	158771

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Sudkov leží na dolním toku řeky Desné, která se asi jeden kilometr pod obcí vlévá do řeky Moravy. Je to severní cíp hanácké roviny v nadmořské výšce 285 až 300 m. Obec má cca 1205 trvale bydlících obyvatel a je dobře přístupná po státní silnici Zábřeh - Postřelmov - Sudkov - Dolní Studénky - Šumperk a ze železničních stanic Postřelmov a Bludov na trati Zábřeh-Šumperk. První písemná zpráva je v zemských deskách z roku 1353. V obci je vybudována plná občanská vybavenost, rovněž i infrastruktura, v obci zatím není kanalizace. V řešeném období se předpokládá, že stav počtu obyvatel bude téměř stejný.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	1 203	1 204	1 205	1 130	1 115	1 100	1 085
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	1 203	1 204	1 205	1 130	1 115	1 100	1 085

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
650	875	1 100	1 100	1 085	1 071	1 056

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudován od roku 1998 veřejný vodovod. Vodovod je napojen na vodovod obce Kolšov a je součástí skupinového vodovodu Postřelmov. Řídicím vodojemem je vodojem Kolšov 2x1 000 m³ (352,70/347,00 m n.m.) Z vodojemu Kolšov je obec zásobena gravitačně v rámci jednoho tlakového pásma hlavním řadem z PVC DN 150 přes celý Kolšov až na okraj Sudkova. Z tohoto místa je napojena gravitační rozvodná síť obce z potrubí PVC, profilů DN 150, 100 a 80 v celkové délce 6 880 km.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Sudkov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu. Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Záhoří a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 6,0 m³/den a na další dny je to 18,0 m³/den.

Mapa

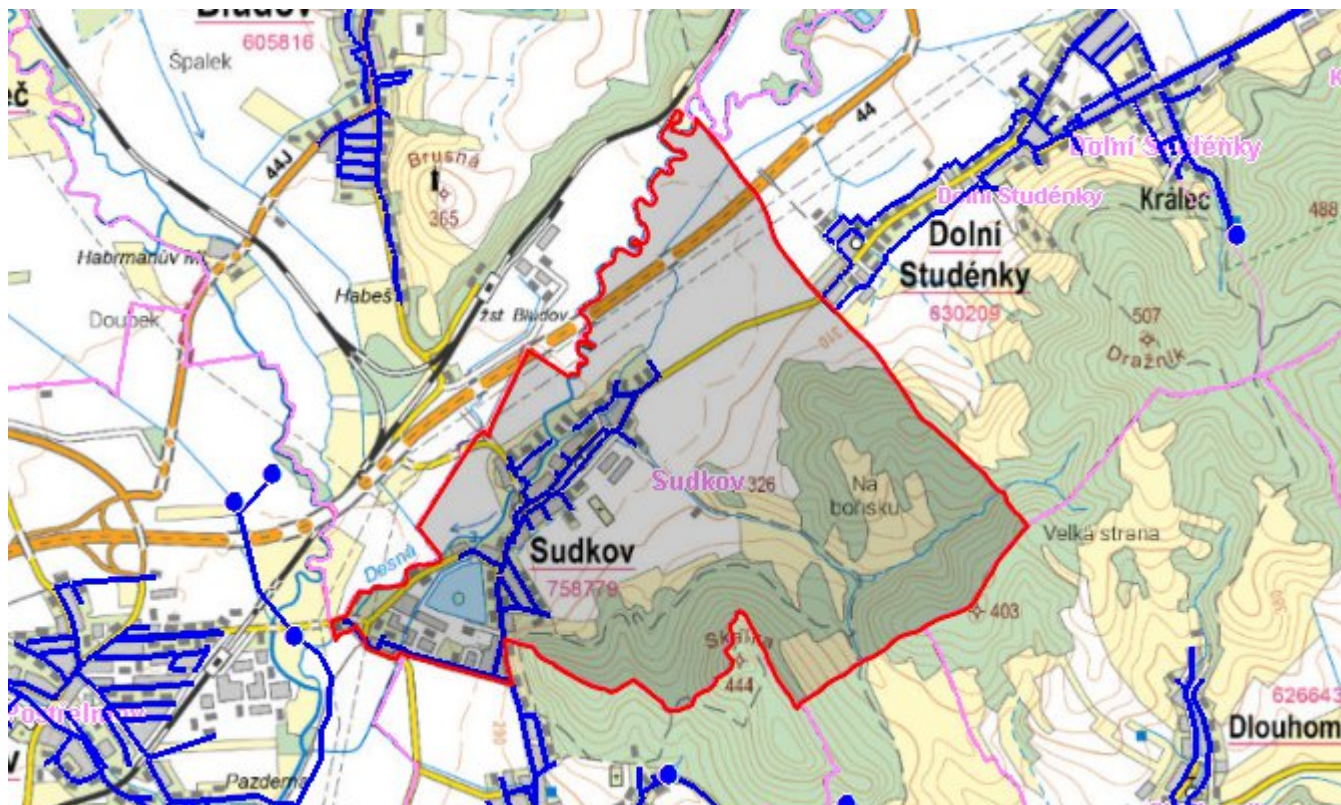

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
978	979	980	980	967	954	941

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci je vybudována nová splašková kanalizace. S ohledem na špatné spádové poměry bylo v roce 2002 přistoupeno k výstavbě splaškové podtlakové (vakuové) kanalizace. Kanalizace je provedena z potrubí PVC DN 50 - DN 150 o celkové délce 6 525 m. Na síti je umístěna jedna podtlaková stanice. Kmenovou gravitační stokou v délce 1 700 m jsou odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod v Postřelmově.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je nově vybudována splašková podtlaková kanalizace. Stávající stav zůstane zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepředpokládá další výstavba kanalizace.

Mapa

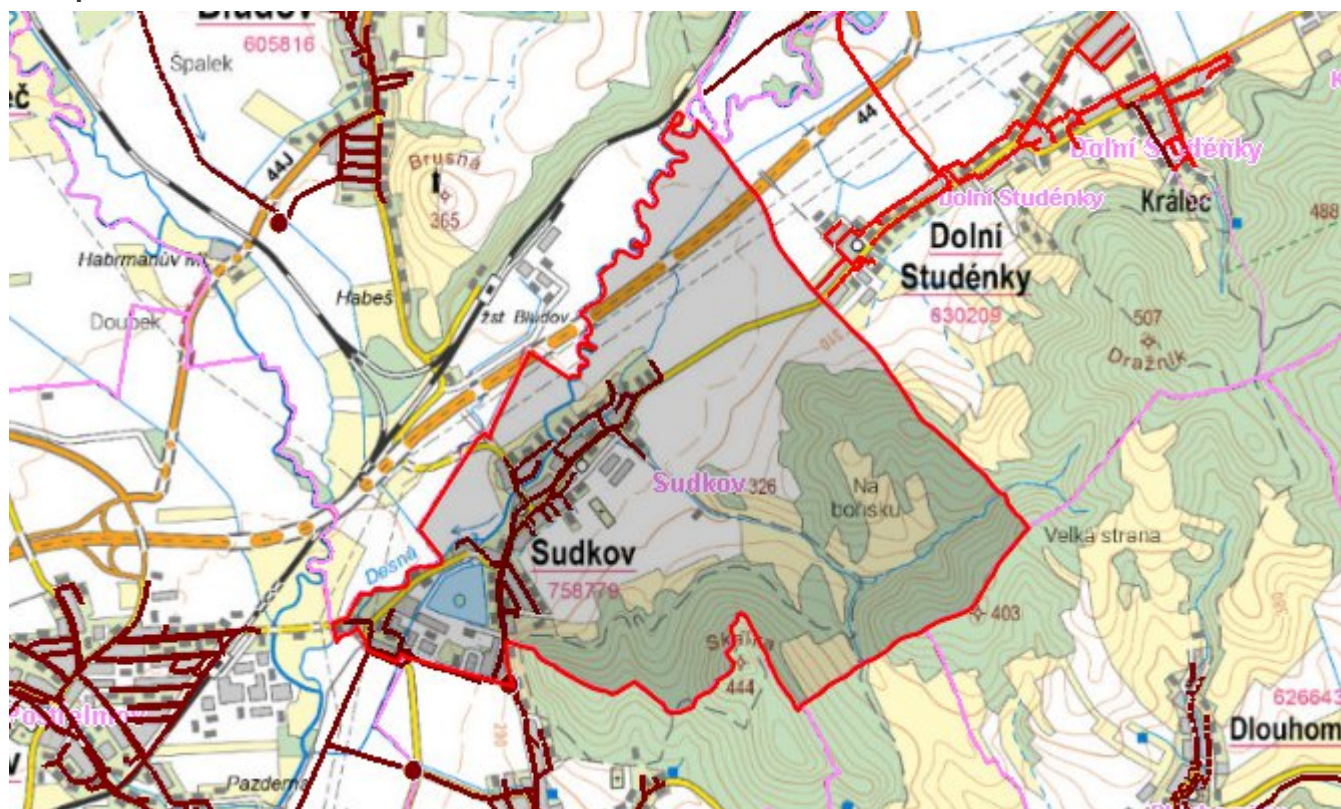

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

