

Žárová - 7111_032_05_19464

A. OBEC

Velké Losiny

Číslo obce PRVKUK	0032
Kód obce PRVKUK	7111_032_05_19464
Kód obce	541265
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2020 (7111) Šumperk
Číslo POU Název POU	3867 Šumperk



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7111.0032.05	Žárová	19464	194646

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Velké Losiny, ležící severovýchodně od Šumperka, je tvořena sídelními jednotkami Bukovice, Maršíkov, Ludvíkov, Velké Losiny a Žárová (s místní částí Horní Bohdík). Administrativně Žárová spadá pod správu obecního úřadu Velké Losiny. Obec leží severozápadně při místní komunikaci vedoucí z velkých Losin na Horní Bohdík. Obcí protéká potok, který se vlévá do říčky Losinky. Obec má charakter rekreační osady, je zde několik rekreačních chalup a chat, ve kterých žije 80 rekreantů. V řešeném období se s ohledem na stávající vývoj předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel v této obci.

Řešené území leží v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů minerálních vod I. stupně a II. stupně.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	128	132	135	130	128	126	124
přechodně bydlící	80	80	80	80	0	0	0
celkem	208	212	215	210	128	126	124

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obyvatelé sídel Žárová (595 - 470 m n.m.) a Horní Bohdík (640 - 595 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli zjišťována.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti a charakteru obce se s výstavbou veřejného vodovodu neuvažuje ani v budoucnosti. V řešeném území se nachází ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů minerálních vod. Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č.164/2001Sb.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Žárová není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku vody v nich, budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavené cisterny, nebo balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,6 m³ /den a na další dny je to 1,8 m³ /den.

Mapa

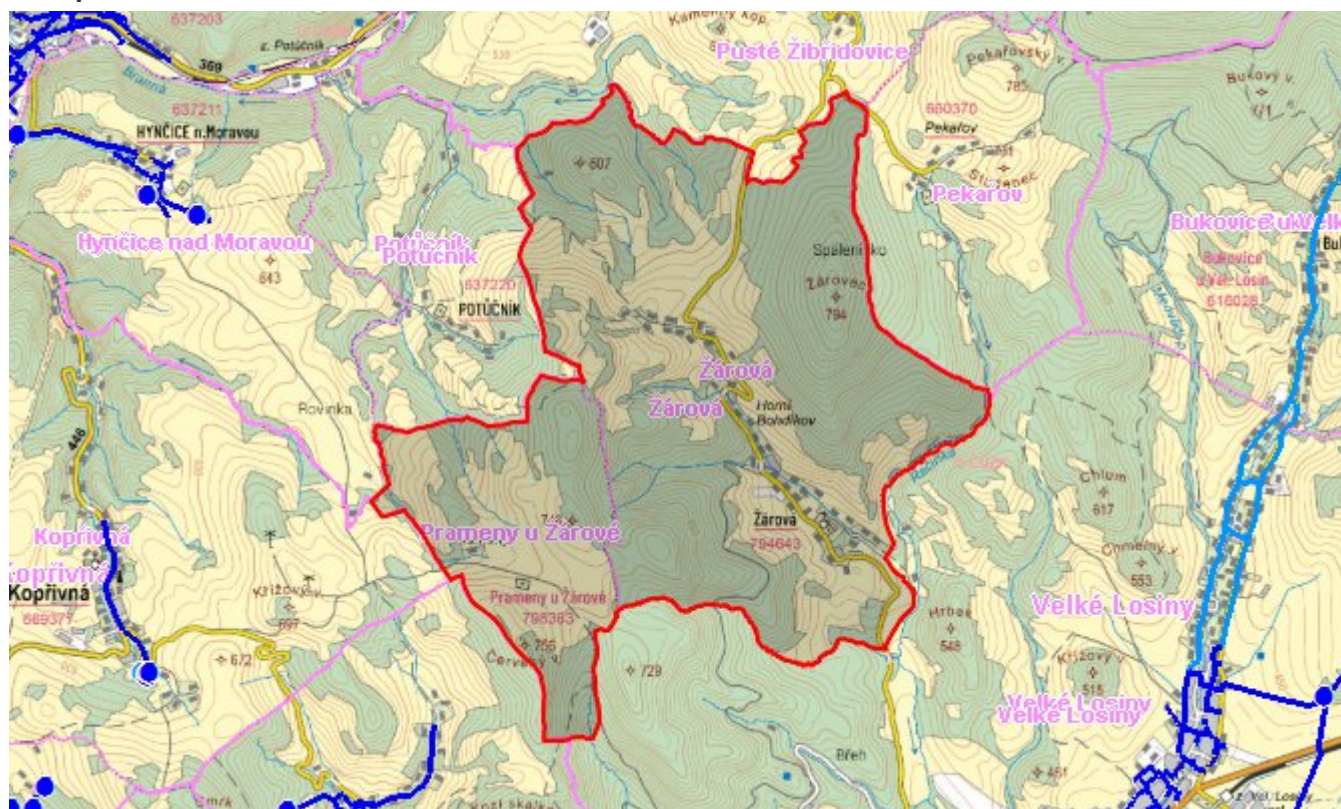

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	110	110	150	148	145	143

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V sídle je nově vybudovaná splašková kanalizace, která odvádí splaškové odpadní vody ze sídla Žárová a Horní Bohdíkov. Kanalizace je řešena jako gravitační DN 250 s lokálním čerpáním v horní části Horního Bohdíkova. Celková délka splaškové kanalizace je 4380,7 m. Odpadní vody jsou odváděny a likvidovány na čistírně odpadních vod v Žarové o kapacitě 66,4 m³/d (300 EO) uvedené do provozu v roce 2005. Recipientem je vodní tok Račinka. Čistírna je vybavena III. stupeň čištění vzhledem k tomu, že se obec nachází nad lázeňským pásmem. Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. V řešeném území se nachází ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů minerálních vod. Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č.164/2001Sb.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V sídle je vybudována nová splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod. Stávající kanalizace umožňuje napojení všech obytných a občanských budov v sídle. Další rozšiřování splaškové kanalizace není navrženo.

Časový harmonogram

V řešeném období není navržena žádná výstavba.

Mapa

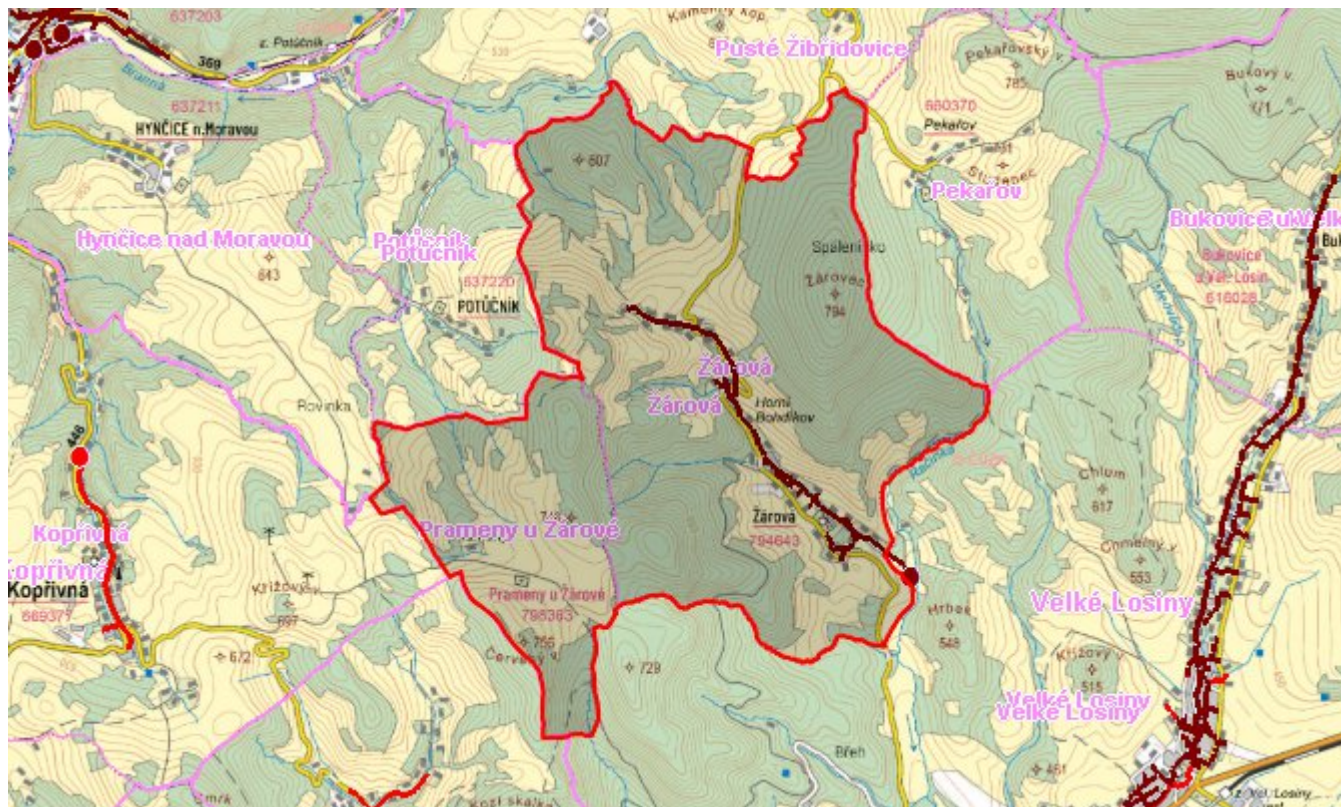

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

