

# Vikantice - 7111\_034\_01\_18181

## A. OBEC

### Vikantice

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Číslo obce PRVKUK</b>                   | 0034                   |
| <b>Kód obce PRVKUK</b>                     | 7111_034_01_18181      |
| <b>Kód obce</b>                            | 553191                 |
| <b>Číslo ORP (ČSÚ)</b><br><b>Název ORP</b> | 2020 (7111)<br>Šumperk |
| <b>Číslo POU</b><br><b>Název POU</b>       | 3832<br>Hanušovice     |



### Členění obce

| <b>Úplný kód části obce PRVKUK</b> | <b>Název části obce</b> | <b>Kód části obce PRVKUK</b> | <b>Kód části obce RÚIAN</b> |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CZ071.3809.7111.0034.01            | Vikantice               | 18181                        | 181811                      |

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

První písemná zmínka o obci je datována rokem 1437. Tato podhorská obec s rekreačním charakterem se rozprostírá na ploše 1004 ha a leží v nadmořské výšce okolo 613 m n.m. Obec leží jihovýchodně od obce Staré Město, v těsném sousedství obce Šléglov. Obcí protéká říčka Staříč a vedou pouze místní komunikace III. tř.

V obci je jen minimální občanská vybavenost, včetně minimálně vybudované infrastruktury.

V řešeném období se předpokládá mírný pokles ve stavu obyvatel, rekreační ráz bude zachován a v současnosti je zde v rekreačních obydlích a chatách zhruba stejný počet rekreantů, kterých je 90.

## B.2 Demografický vývoj

| Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel |            |            |            |           |           |           |
|-------------------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 2002                     | 2005       | 2010       | 2015       | 2020      | 2025      | 2030      |
| trvale bydlící    | 96                       | 96         | 96         | 79         | 73        | 67        | 61        |
| přechodně bydlící | 90                       | 90         | 90         | 90         | 0         | 0         | 0         |
| <b>celkem</b>     | <b>186</b>               | <b>186</b> | <b>186</b> | <b>169</b> | <b>73</b> | <b>67</b> | <b>61</b> |

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Počet připojených obyvatel |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2002                       | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 80                         | 80   | 80   | 80   | 74   | 68   | 62   |

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

#### Potřeba vody z bilance

##### Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci (658 - 579 m n.m.) je pouze malý vodovod, vybudovaný v roce 1962 pro čtyři bytovky a pět rodinných domů v dolní části obce. Zdrojem vody je jímací zářez, ze kterého teče voda do zemního vodojemu 20 m<sup>3</sup> (625,00/623,00 m n.m.). Z něj je vedeno potrubí PVC DN 50 v celkové délce zhruba 400 m. Obyvatelé ostatních objektů jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody a vydatnost studní není obyvateli sledována.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Rozšíření vodovodu v celé obci je podmíněno získáním nového zdroje, protože stávající zdroj nemá dostatečnou kapacitu. Obec však nemá podmínky pro svůj další rozvoj a proto výstavba vodovodu v celé obci není v nejbližším období navržena.

#### Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Vikantice není zatím nalezen a tedy uvažován žádný vhodný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou. Pro další rozvoj vodovodu a možnosti napojení dalších spotřebitelů je nezbytné posílení zdroje vodovodu o zdroj o vydatnosti min 0,15 l/s.


#### Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu. Předpokládá se posílení zdroje vodovodu.

## C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován jen malý vodovod pro nízký počet obyvatel, zbývající část obyvatel je zásobena ze studní a v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku vody v nich, budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavené cisterny, nebo balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,5 m<sup>3</sup> /den a na další dny je to 1,5 m<sup>3</sup> /den.

### Mapa

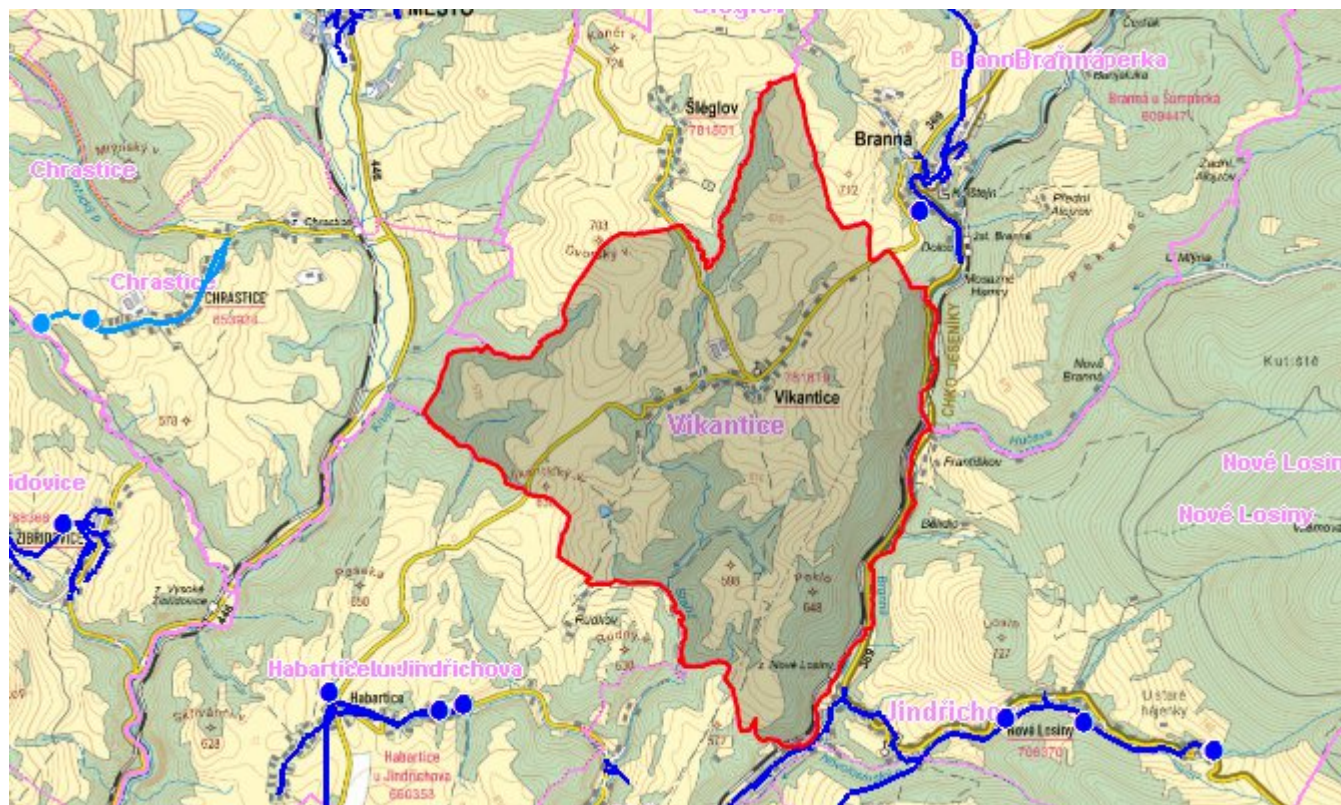

### Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Počet připojených obyvatel |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2002                       | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 0                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |



## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

### Základní údaje

#### Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

#### Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je potok Staříč.


## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k charakteru sídla se s výstavbou splaškové kanalizace neuvažuje a likvidace odpadních vod bude i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit nepropustnost a funkčnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení. Vyprodukovaný kal bude vyvážen na zemědělské pozemky.

#### Časový harmonogram

V řešeném období není navržena výstavba kanalizace

## Mapa

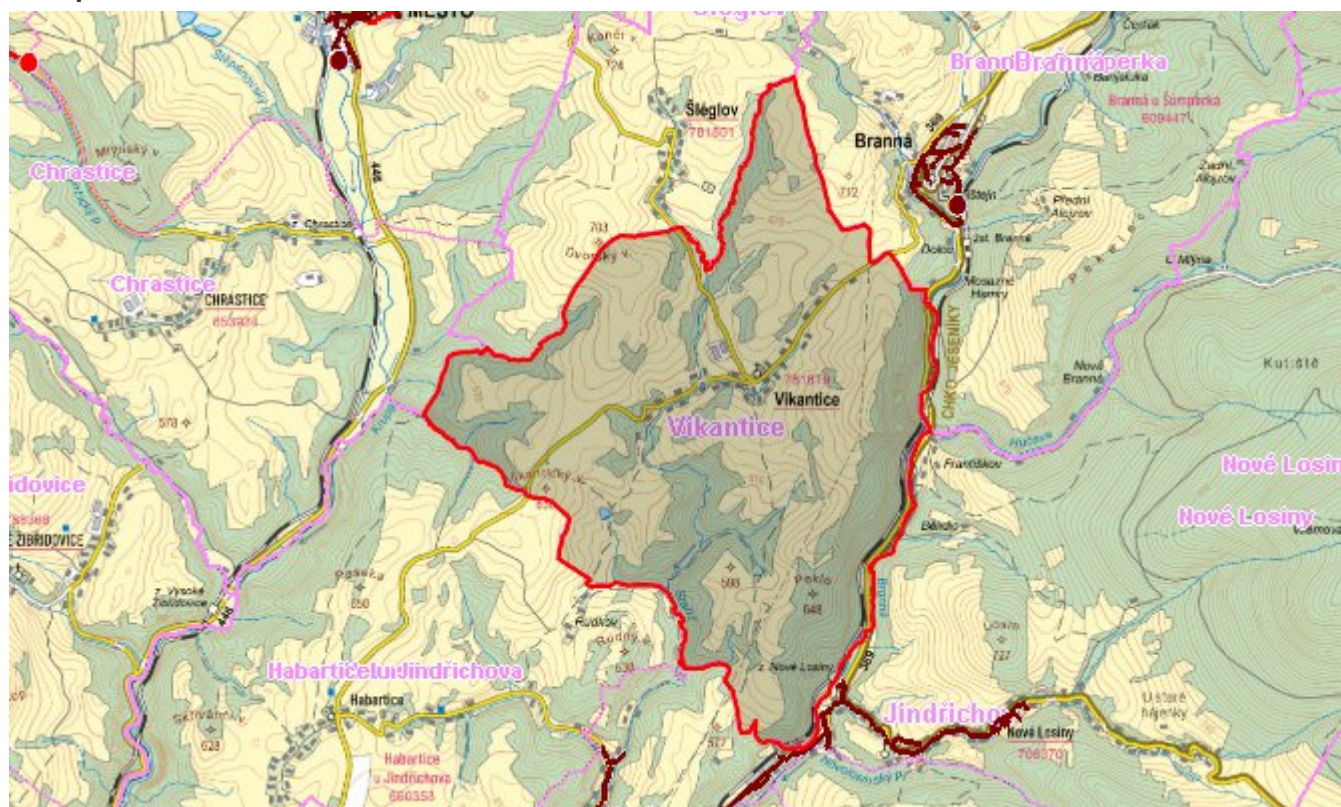

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

## Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

| Typ investice |            |        |
|---------------|------------|--------|
| Vodovody      | Kanalizace | Celkem |
| 75,0          | 0,0        | 75,0   |

## Mapa

