

Terezín - 7111_036_02_11980

A. OBEC

Petrov nad Desnou

Číslo obce PRVKUK	0036
Kód obce PRVKUK	7111_036_02_11980
Kód obce	500020
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2020 (7111) Šumperk
Číslo POU Název POU	3867 Šumperk



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7111.0036.02	Terezín	11980	119806

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Petrov nad Desnou je tvořena sídelními jednotkami Petrov nad Desnou Terezín a patří mezi lokality rekreačních krajinných celků, kde by do budoucnosti mělo být vytvořeno jedno z center cestovního ruchu v oblasti Jeseníků. Administrativně patří obec Terezín pod správu obecního úřadu Petrov nad Desnou. Obec Terezín je situována kolem silnice vedoucí z Rapotína do Velkých Losin. Obcí protéká říčka Desná. V řešeném období se předpokládá jen velmi malý nárůst v počtu obyvatel v této obci.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	120	120	120	132	138	145	152
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	120	120	120	132	138	145	152

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	125	125	125	125

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Bilancováno v rámci sídla Petrov nad Desnou

Popis současného zásobování pitnou vodou

Sídlo (410 - 335 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod v celém rozsahu. Vodovod je napojen přes rozvodnou síť Petrova nad Desnou na SV Šumperk přes zemní vodojem obsahu 650 m³ (430,00/425,00 m n.m.) a je rovněž propojený s vodovodem v obci Rapotín, který je pod tlakem vodojemů DTP v Šumperku, obsahu 600 a 1 000 m³ (363,20/358,40 m n.m.). Vodovodní síť z trub PVC DN 150 a 100 má celkovou délku (Petrov n. D. i Terezín) zhruba 11 740 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Terezín není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

Nepředpokládá se s výstavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci zatím není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku vody v nich, budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavené cisterny, nebo balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,6 m³/den a na další dny je to 1,8 m³/den.

Mapa

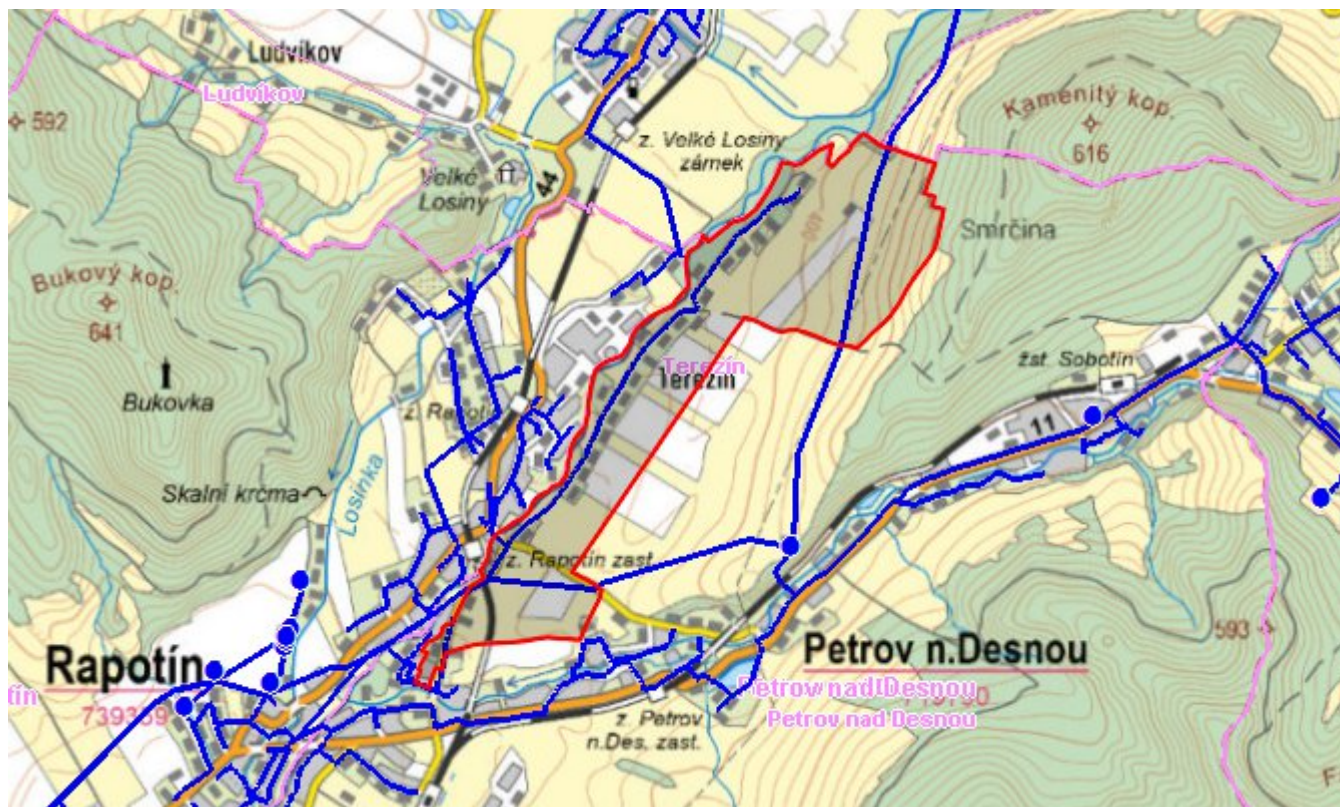

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	95	95	99	104	109

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Celá obec má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Odpadní vody jsou odvedeny na čistírnu odpadních vod Šumperk. Jsou vybudovány dva hlavní sběrače „A „ a „B“, které navazují na splaškovou kanalizaci v Rapotíně. Kanalizace je provedena z kameninových a plastových trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 12 574 m, z toho je cca 2 170 m v rámci lokality Terežín.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

