


Hlivice - 7112_003_02_07256

A. OBEC

Medlov

Číslo obce PRVKUK	0003
Kód obce PRVKUK	7112_003_02_07256
Kód obce	552372
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1902 (7112) Uničov
Číslo POU Název POU	3719 Uničov

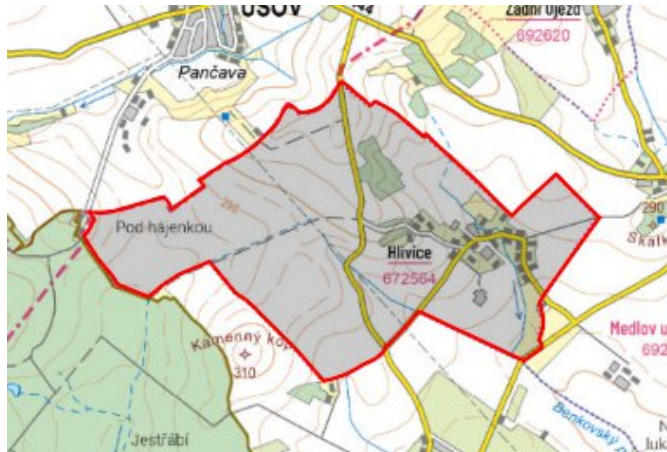

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7112.0003.02	Hlivice	07256	72567

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Hlivice se nachází západně od města Uničov ve vzdálenosti cca 6 km. Sídlo je mimo hlavních silničních a železničních tras. Recipientem je Benkovský potok.

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 260-291 m n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	151	156	160	162	159	154	153
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	151	156	160	162	159	154	153

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
121	126	130	140	137	133	132

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Hlivice je vybudován nový veřejný vodovod z roku 1998 – 99, který je v majetku obce a spravuje jej Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.

Z rozvodné vodovodní sítě Medlova je přívodním řadem DN 150 voda dopravována do obce Králová. Na tento přívaděč je napojena vodovodní síť Hlivice, která je zhotovena z trub PVC v profilech DN 80 – 100. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu, řídicím vodojemem je VDJ Medlov 2 x 250 m³.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Počítá se s rozšířením rozvodné vodovodní sítě pro lokalitu nové zástavby..

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Hlivice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

Časový harmonogram

Výstavba pro novou lokalitu výstavby záleží na připravenosti lokality.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V lokalitě Hlivice je vybudován vodovodní systém, který má jeden zdroj vody. Vodovod v lokalitě Hlivice je součástí vodovodu Medlov. Vodovodní systém není napojen na žádný systém skupinového vodovodu.

V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou.

Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Hlivice na první dva dny 0,76 m³/d. Na další dny je to 2,27 m³/d. Pro celou obec Medlov je to na první dva dny 7,7 m³/d. Na další dny je to 23,1 m³/d.

Mapa

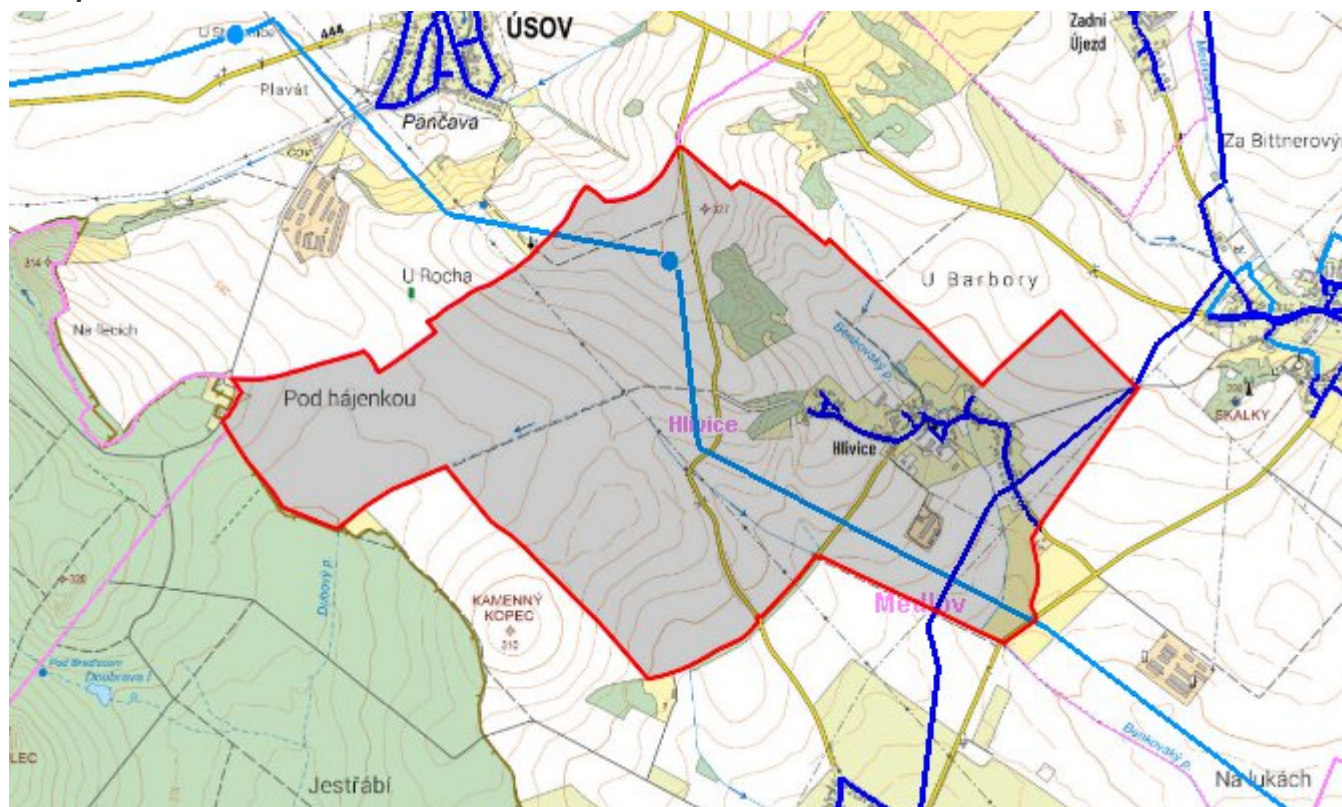

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Návrh					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	140	137	133	132

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V sídle Hlívce jsou vybudované krátké úseky dešťové kanalizace, která je v majetku a správě obce. Jedná se o úsek kanalizace ze 70. let a z r. 1993. Kanalizace je z betonových trub DN 300, délky cca 300 a používá se k odvádění pouze dešťových vod.

V roce 2012 byla vybudována splašková kanalizace, která ústí do ČS, z ní je pak čerpána společným výtlakem i pro obec Králové do kanalizačního systému Medlova. Vody jsou čištěny na ČOV Medlov (1350 EO).


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Počítá se s rozšířením rozvodné kanalizace pro lokalitu nové zástavby.

Časový harmonogram

Výstavba pro novou lokalitu výstavby záleží na připravenosti lokality.

Mapa

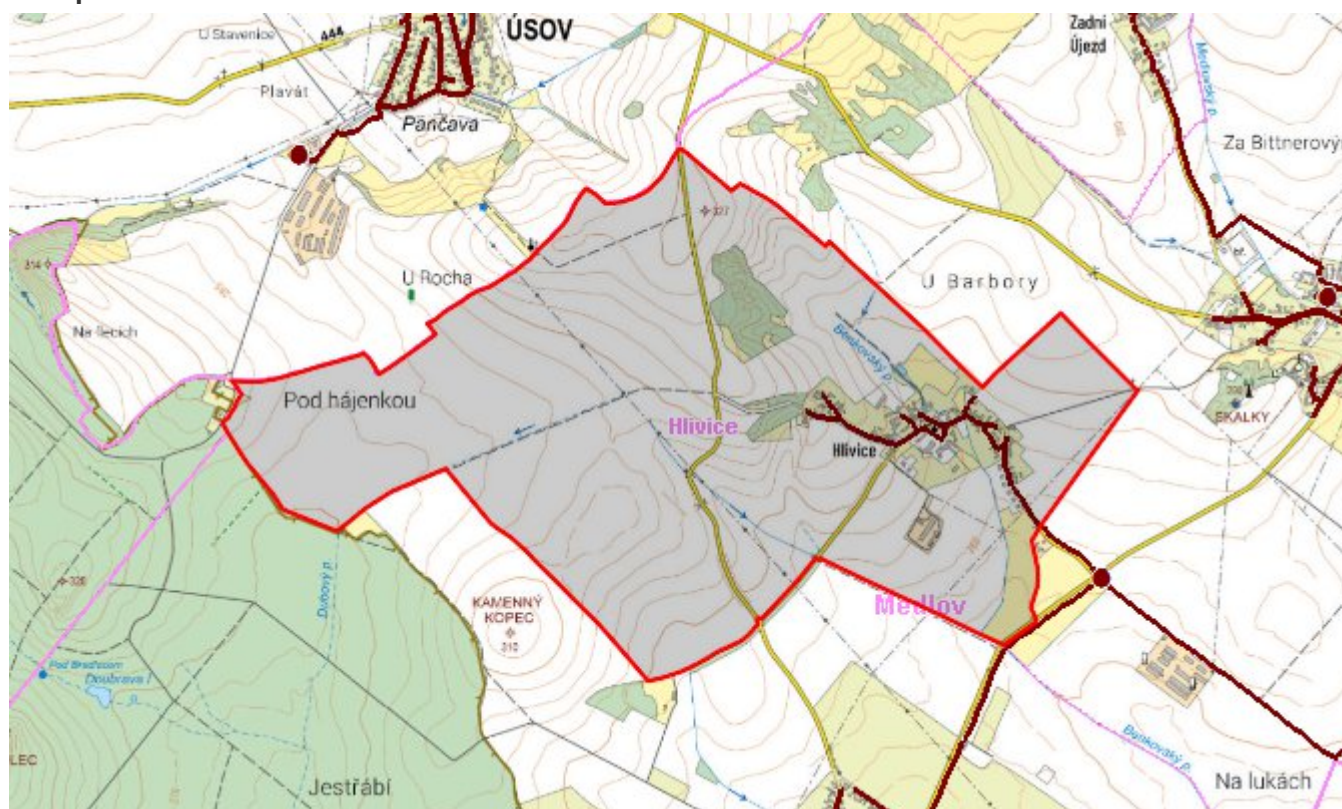

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

