


Pasecký Žleb - 7112_005_03_41373

A. OBEC

Paseka

Číslo obce PRVKUK	0005
Kód obce PRVKUK	7112_005_03_41373
Kód obce	504785
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1902 (7112) Uničov
Číslo POU Název POU	3719 Uničov

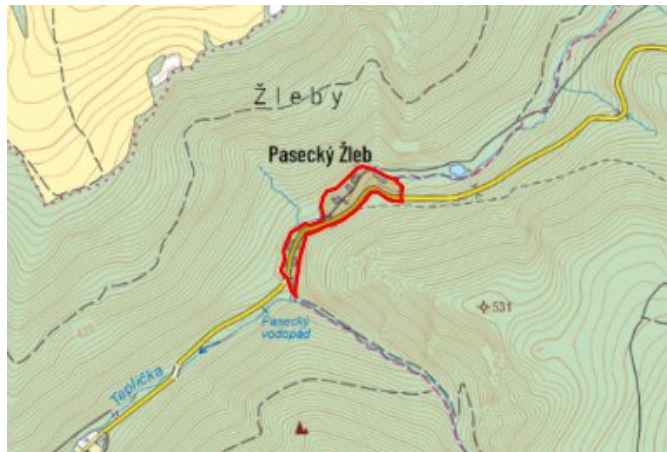

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7112.0005.03	Pasecký Žleb	41373	413739

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Pasecký Žleb se rozkládá v nižších polohách Jeseníků a je obklopeno lesy. Je to rekreační osada. V současné době zde trvale bydlí 14 lidí. Sídlo je přístupné po frekventované komunikaci III/445 Šternberk – Rýmařov .

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 353-362 m n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	14	14	14	17	19	20	20
přechodně bydlící	25	25	25	25	0	0	0
celkem	39	39	39	42	19	20	20

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Pasecký Žleb není vybudován veřejný vodovod. Jedná se o malou osadu, kde jsou obyvatelé zásobeni vodou z vlastních zdrojů (studny).

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti a povaze sídla se ani v budoucnu neuvažuje s výstavbou veřejného vodovodu. Obyvatelé budou vodou i na dále zásobeni z vlastních zdrojů.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Pasecký Žleb není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V místní části Pasecký Žleb není vybudován veřejný vodovod. V případě zhoršení kvality vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni balenou vodou.

Mapa

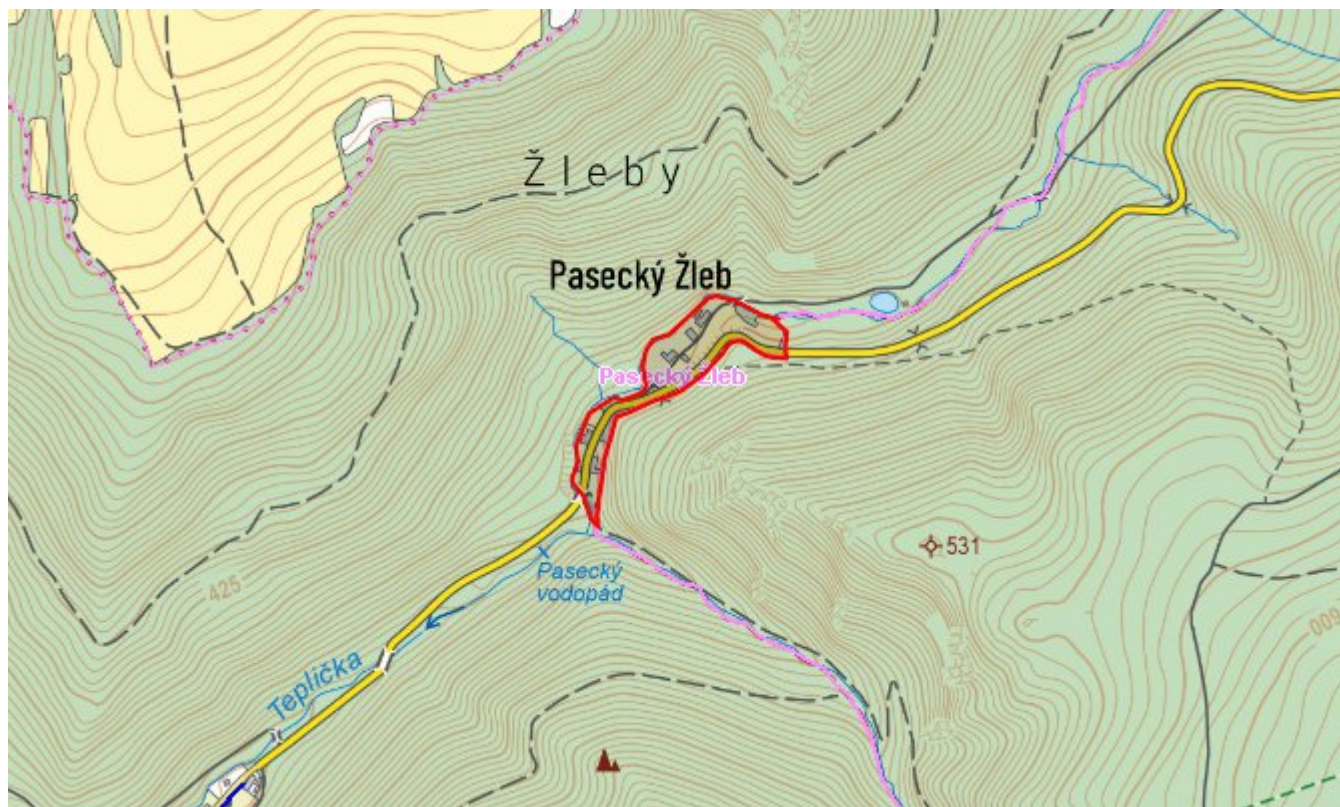

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V sídle Pasecký Žleb není vybudovaná veřejná kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny příkopy. Splaškové vody jsou u rekreačních objektů akumulovány v bezodtokových jímkách.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti a charakteru sídla se neuvažuje v návrhovém období s výstavbou kanalizace a centrální ČOV.


Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: -

Rekonstrukce kanalizace: -

Mapa

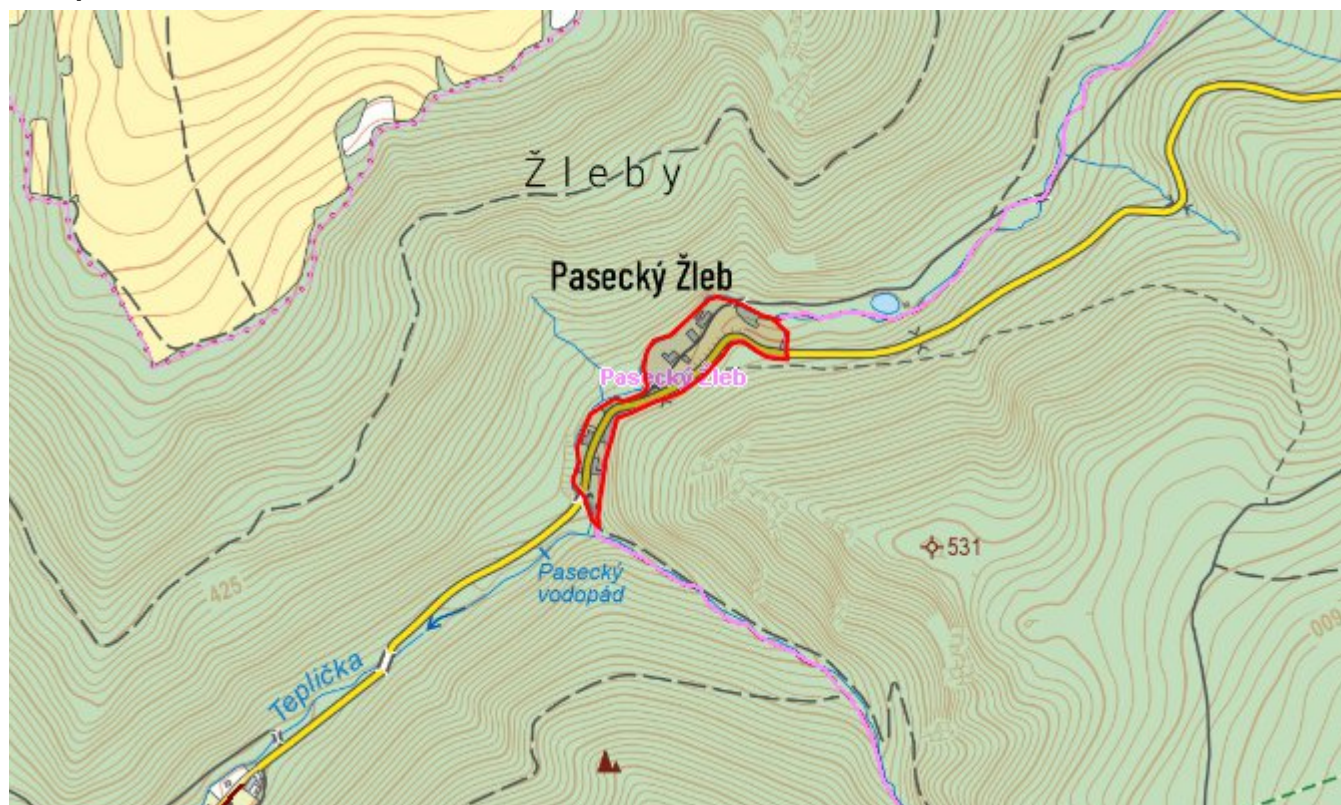

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

