

Pískov - 7112_007_04_12095

A. OBEC

Troubelice

Číslo obce PRVKUK	0007
Kód obce PRVKUK	7112_007_04_12095
Kód obce	505293
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1902 (7112) Uničov
Číslo POU Název POU	3719 Uničov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7112.0007.04	Pískov	12095	120952

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Pískov se nachází severozápadně od města Uničov ve vzdálenosti cca 8 km. Rozkládá se podél komunikace III. tř. Troubelice – Pískov – Klopina. Východně od zástavby prochází žel. trať Uničov – Šumperk. Sídlem protéká potok Lukavice.

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 302-328 m n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	205	208	210	204	205	205	205
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	205	208	210	204	205	205	205

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	183	184	184	184

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Pískov není doposud vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni z vlastních zdrojů – převážně studní.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Obecní úřad Troubelice neplánuje v nejbližší době výstavbu veřejného vodovodu. Pokud by v této lokalitě byl o vodovod zájem jeví se jako nejvýhodnější řešení vybudování vlastního zdroje v severovýchodní části obce. Odtud bude voda čerpána výtlačným řadem DN 80 délky 1 150 m do zemního VDJ Pískov 50 m³ (max. hl. 346,00). Z tohoto vodojemu pak bude sídlo zásobeno rozvodnou vodovodní sítí DN 80 celkové délky 2 000 m v jednom tlakovém pásmu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Pískov je uvažován zdroj vody, který bude zásobovat veřejný vodovod.


Časový harmonogram

Výstavba veřejného vodovodu je na plánována do roku 2030 dle fin. možností.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V místní části Pískov není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení vody v domovních studních budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Pískov na první dva dny 1,05 m³/d. Na další dny je to 3,1 m³/d. Pro celou obec Troubelice je to na první dva dny 9,16 m³/d. Na další dny je to 27,5 m³/d.

Mapa

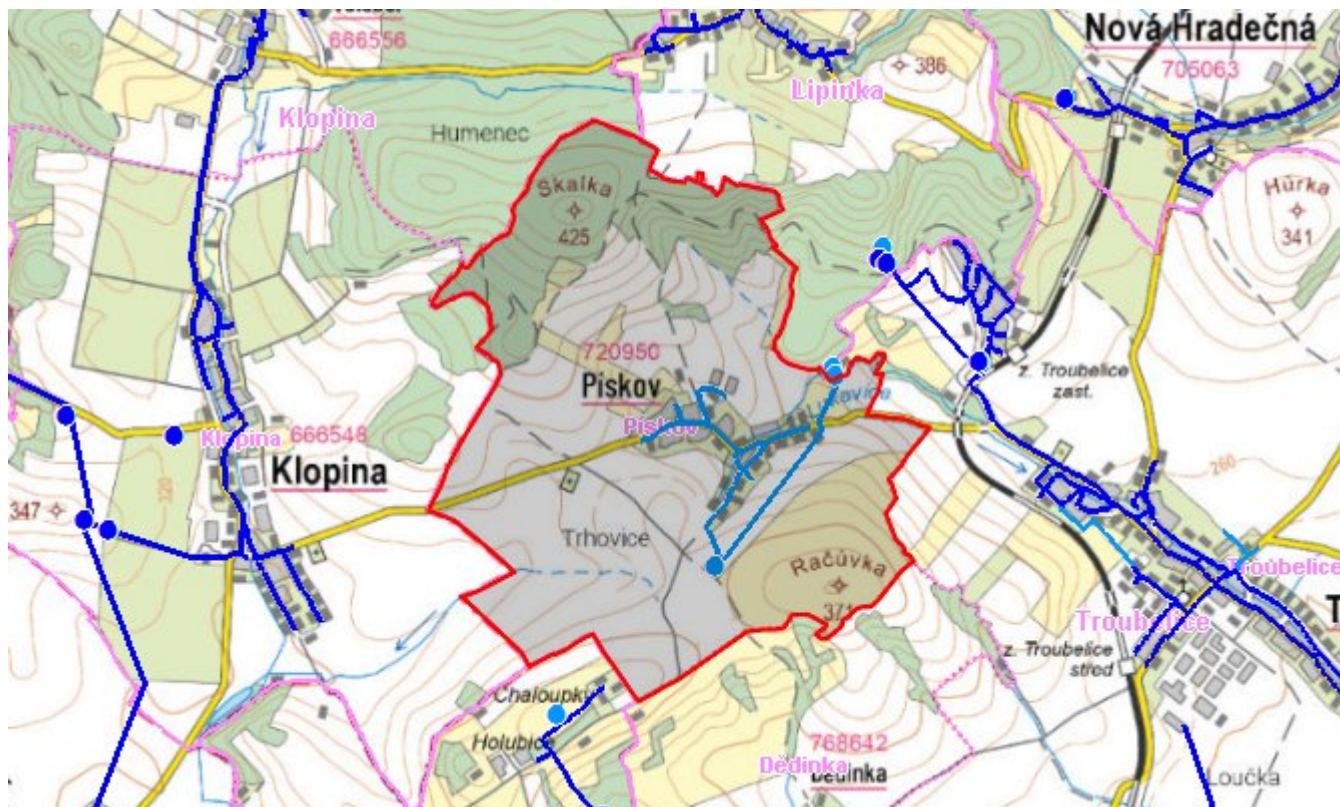

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Návrh					UR/54/39/2018
Vodojem	Návrh					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	183	184	184	184

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V sídle je vybudována gravitační splaškové kanalizace, která je napojena na ČOV Troubelice. Délka kanalizační sítě DN 250 2 511 m.

Dále je v sídle Pískov je vybudovaná dešťová kanalizace z r. 1970, která je zaústěna 3 výustěmi v jižní části sídla do potoka Lukavec a 1 výustí do silničního příkopu. Je v majetku a ve správě obce. Kanalizace, délky 1 400 m je provedena z betonových trub DN 300-600 a je v celkem dobrém technickém stavu.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

Neuvažuje se s výstavbou kanalizace. Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Mapa

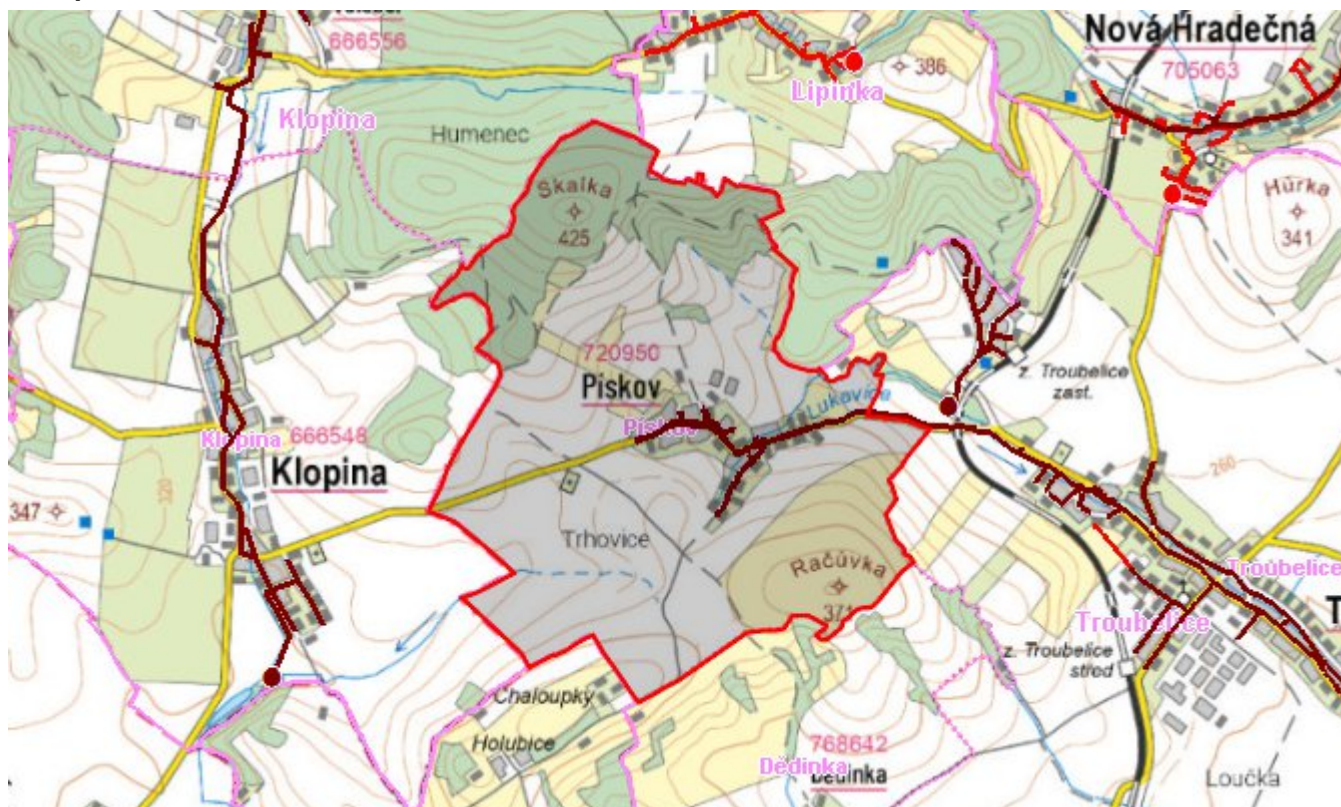

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
5 740,0	0,0	5 740,0

Mapa

