


Střelice - 7112_009_09_15746

A. OBEC

Uničov

Číslo obce PRVKUK	0009
Kód obce PRVKUK	7112_009_09_15746
Kód obce	505587
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1902 (7112) Uničov
Číslo POU Název POU	3719 Uničov

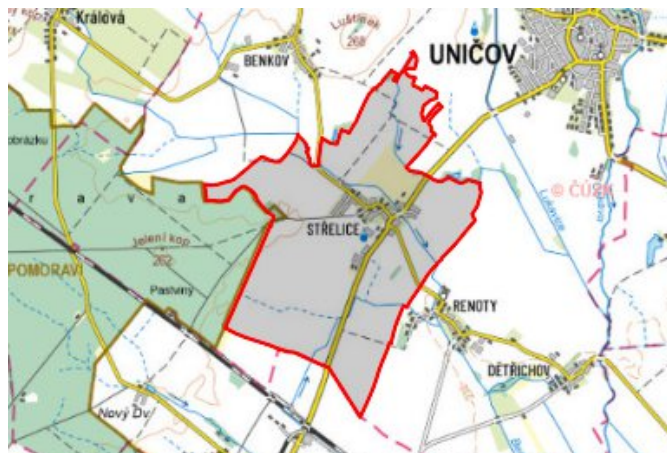

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7112.0009.09	Střelice	15746	157465

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Střelice se nachází jihozápadně od města Uničov ve vzdálenosti cca 3 km. Rozkládá se při komunikacích II/449 Uničov - Střelice - Litovel a III. tř. Dětrichov - Střelice - Benkov mimo železniční spoje. Severním okrajem sídla protéká Benkovský potok.

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 231-236 m n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	360	360	360	444	347	413	460
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	360	360	360	444	347	413	460

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
278	284	290	330	347	372	437

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Střelice je vybudován veřejný vodovod, který je ve vlastnictví společnosti Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. a provozovaný společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., byl postaven v roce 1990 a v současné době je na něj napojeno asi 75 % obyvatel.

Zdrojem vody je skupinový vodovod Uničov (prameniště Haukovice a Brníčko + úpravna vody Šibeník). Z ÚV je voda čerpána do věžového VDJ Šibeník 1 000 m³ (296,70 – 291,57) odkud je zásobeno jednak město Uničov a jednak zemní vodojem Benkov 2 x 1 000 m³ (267,50 – 263,30). Tento VDJ zásobuje skupinu obcí Benkov, Střelice a Renoty a je jejich řídicím vodojemem.

Přívodním řadem DN 150 délky 1 546 m, který je napojen na konci vodovodní sítě Benkova je voda dopravena do sídla Střelice. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z trub PVC DN 80 – 100 a zásobuje sídlo v jednom tlakovém pásmu

délka přívodního řadu 1 546 m

délka vodovodní sítě 2 007 m

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování sídla Střelice pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Uničov je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna. S dalším rozšiřováním rozvodné vodovodní sítě se v nejbližší době nepočítá. Výhledově je nutná postupná rekonstrukce nejstarších úseků vodovodních řadů.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality střelnice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

Časový harmonogram


V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V místní části Střelnice je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Uničov. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálních zdrojů vody.

Minimální množství vody v době krizového zásobování pro místní část Střelnice je na první dva dny 1,85 m³/d. Na další dny je to 5,4 m³/d.

Mapa

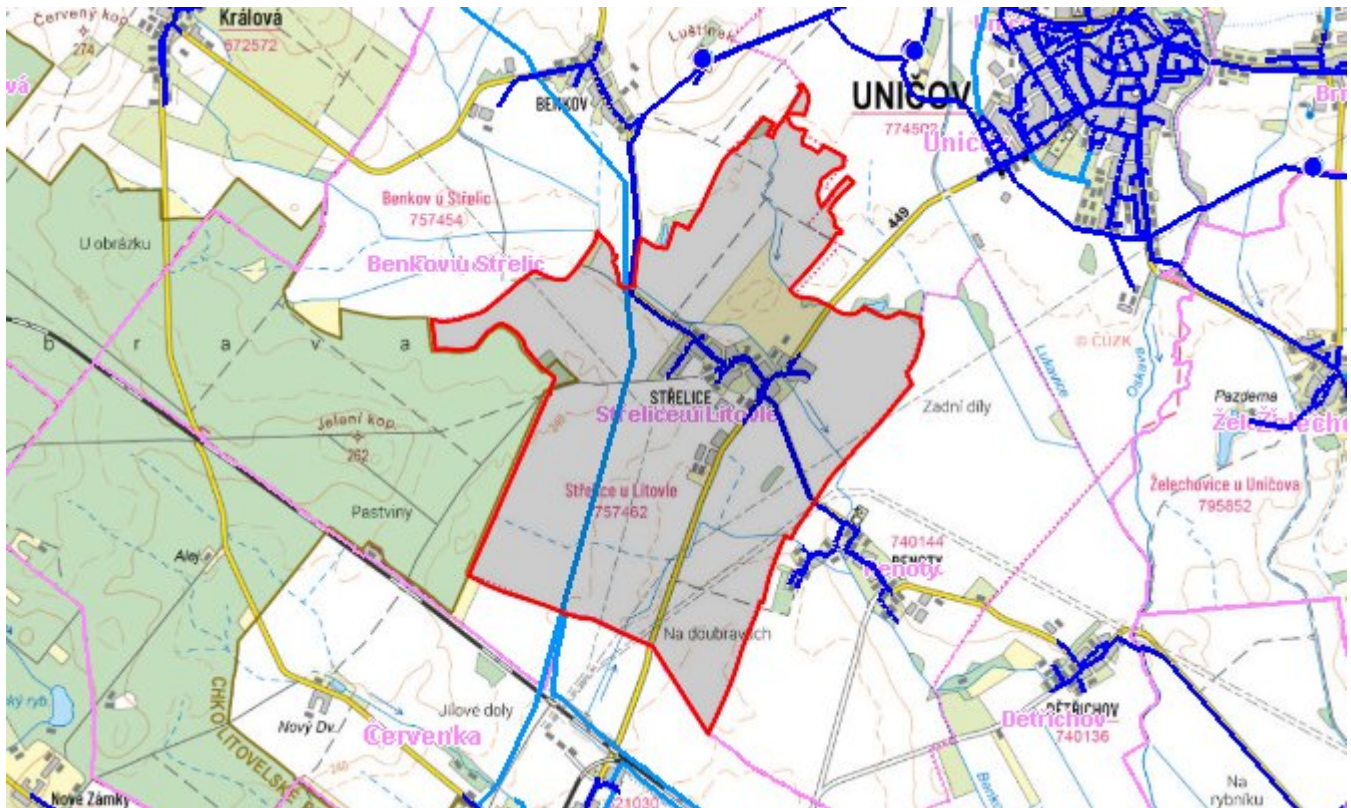

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	372	437

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V sídle Střelice je vybudovaná dešťová kanalizace z 30. let, která je v majetku města Uničov. Byla realizována z betonových trub DN 300-800 a je vyústěna sedmi výustmi do Benkovského potoka a dvěma do silničních příkopů. Z technického hlediska je vhodná k odvádění pouze dešťových vod - není pravidelně udržovaná a je ve špatném stavu.

V současné době je provozována jako jednotná jsou do ní zaústěny splaškové vody individuálně předčištěny. Část zástavby má jímky na vyvážení. Nová zástavba má vlastní DČOV.

ZD má jímky na vyvážení.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude v řešeném období vybudována kanalizace. Odpadní vody z obcí Benkov, Dětrichov, Renoty a Střelice budou odkanalizovány pomocí společné tlakové kanalizace, napojeny na ČOV Uničov. Odpadní vody ze Střelice budou odvedeny systémem tlakové kanalizace, kdy budou jednotlivé připojené nemovitosti vybaveny čerpací šachtou odpadních vod. Střelice budou napojeny na takovou kanalizaci z obce Benkov směrem do ČOV. Stávající kanalizace bude sloužit, po odstranění závad na jednotlivých stokách, k odvádění dešťových vod.


Údaje o projektované kanalizaci - tlakové řady DN 80 - 150 2 500 m.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: předpoklad do 2025

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Mapa

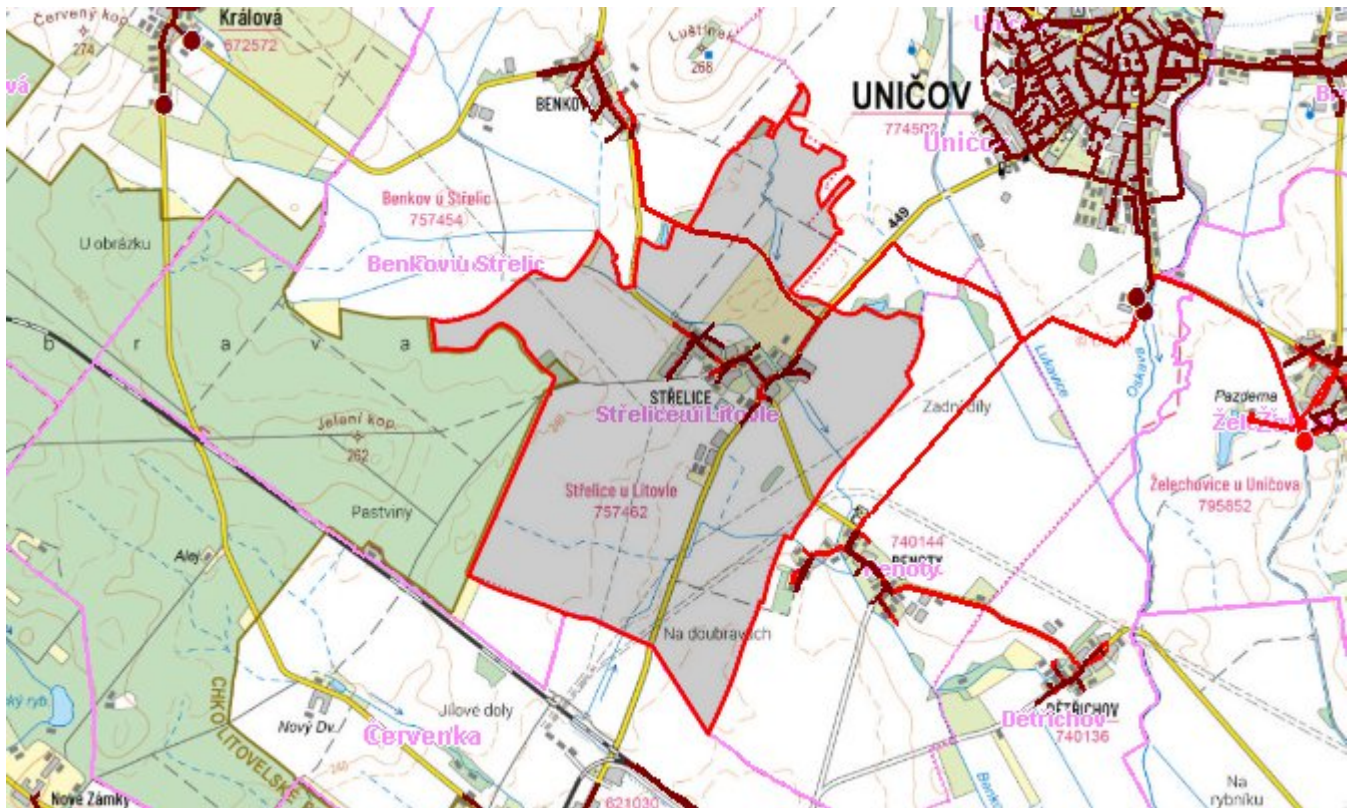

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	15 350,0	15 350,0

Mapa

