

Křižanov - 7113_008_03_07647

A. OBEC

Hynčína

Číslo obce PRVKUK	0008
Kód obce PRVKUK	7113_008_03_07647
Kód obce	536113
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2011 (7113) Zábřeh
Číslo POU Název POU	3859 Zábřeh



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7113.0008.03	Křižanov	07647	76473

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Křižanov administrativně spadá pod správu obecního úřadu Hynčína. Obec má ráz rekreačního sídla. Obec se rozprostírá jihozápadně od města Zábřeh. Severovýchodně od obce Křižanov se nachází vodní nádrž Nemilka. V současnosti je v obci Křižanov okolo 20 osob s částečným pobytem – rekreantů. V řešeném období se nepředpokládá pokles stavu trvale bydlících obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	66	66	66	51	54	57	61
přechodně bydlící	20	20	20	20	0	0	0
celkem	86	86	86	71	54	57	61

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obyvatelé sídla (578 - 542 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli sledována.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti a charakteru obce se s výstavbou veřejného vodovodu neuvažuje ani v budoucnosti.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Křížanov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě znehodnocení podzemních zdrojů – studní, bude nutno obyvatele zásobovat z náhradních zdrojů – dovozem vody v cisterně, případně dodávkou balené vody. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,4 m³/den a na další dny je to 1,2 m³/den.

Mapa

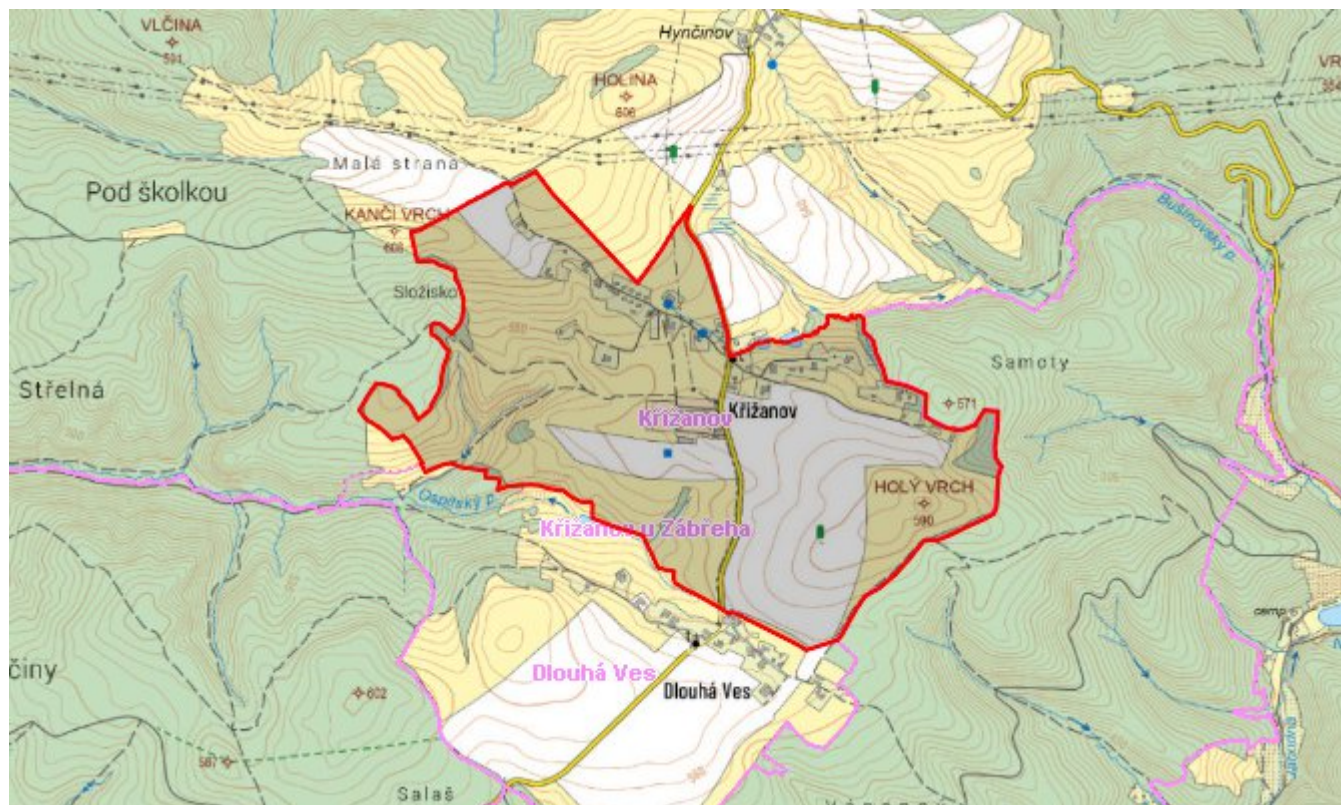

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Bušínovský potok.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti sídla bude likvidace odpadních vod i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit nepropustnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení. Vyprodukovaný kal bude alespoň dvakrát ročně vyvezen na zemědělské pozemky.

Časový harmonogram

V řešeném období není navržena výstavba kanalizace.

Aktualizace 2022

V obci Hynčina bude vybudována kombinovaná oddílná splašková kanalizace v délce cca 2486 m, DN 250 - 300, do níž budou zaústěny veškeré splaškové odpadní vody z obce, včetně místní části Křižanov (délka gravitační + tlakové kanalizace cca 2445 m, 1 ČS - splaškové vody z místní části Křižanov budou přečerpávány na ČOV Hynčina o kapacitě 190 EO.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis.

KČ]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

