Kolšov - 7113_012_01_06861

A. OBEC

Kolšov

Číslo obce PRVKUK	0012
Kód obce PRVKUK	7113_012_01_06861
Kód obce	536733
Číslo ORP (ČSÚ) **Název ORP**	2011 (7113) Zábřeh
Číslo POU **Název POU**	3859 Zábřeh

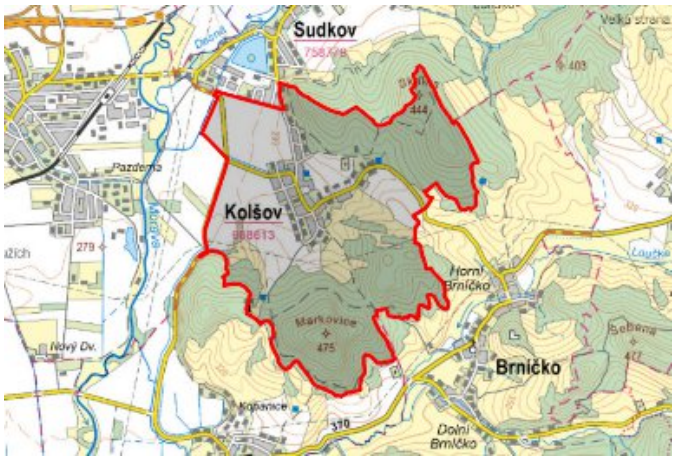

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7113.0012.01	Kolšov	06861	68616

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Kolšov se rozprostírá na 371 ha položených v nadmořské výšce okolo 296 m n.m. situovaných východně od obce Postřelmov směrem na obec Dlouhomilov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356. Krajem obce protéká říčka Desná a přímo obcí protéká Kolšovský potok. Obytná zástavba je převážně rozprostřena kolem místní komunikace. Obec má vybudovánu infrastrukturu a některé inženýrské sítě. Vybudovaly se telefonní rozvody, vodovod, dešťová kanalizace a hřiště. V řešeném období se předpokládá mírný nárůst v počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	751	756	760	770	762	767	771
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	**751**	**756**	**760**	**770**	**762**	**767**	**771**

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
750	750	750	760	752	757	761

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou
Veřejný vodovod v celé obci (304 - 288 m n.m.) byl vybudován v roce 1995. Zdrojem vody pro vodovod je jímací území Postřelmov o kapacitě 35 l/s, ze kterého je voda upravována na aeračních věžích v úpravně vody Postřelmov a odtud čerpána do vodojemu Kolšov 2x1.000 m3 (352,70/347,00 m n.m.). Z tohoto vodojemu je položeno potrubí, které se v Kolšově rozvětvuje do vodovodní sítě z potrubí PVC, profilů DN 150 a 100 v celkové délce zhruba 4 982 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
V rámci lokality území Kolšov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

Časový harmonogram
V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, který je propojen s vodovodem obce Postřelmov a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni buď z tohoto vodovodu nebo z individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 3,8 m3/den a na další dny je to 11,4 m3/den.

Mapa

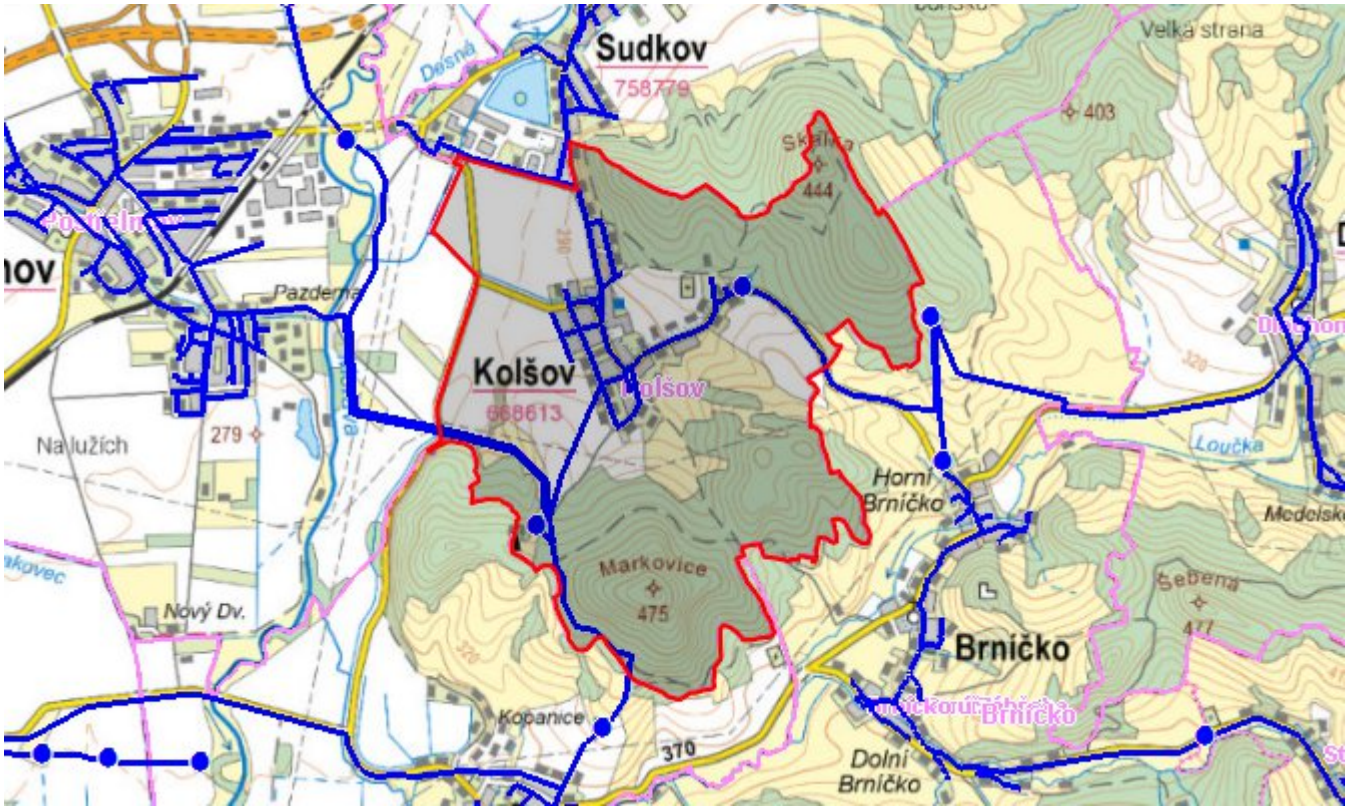

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
0	0	0	760	752	757	761

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod
Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
V obci je vybudována splašková gravitační stoková síť z trub Dn 250-300 celkové délky 4 994 m. Na stokové síti se nacházejí 2 ČS. Stoková síť odvádí odpaní vody na ČOV Postřelmov.
Dále jsou v obci vybudovány úseky dešťové kanalizace v celkové délce asi 4 000 m, na které slouží pro odvod dešťových vod. Recipientem je Kolšovský potok.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Časový harmonogram
Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

Mapa

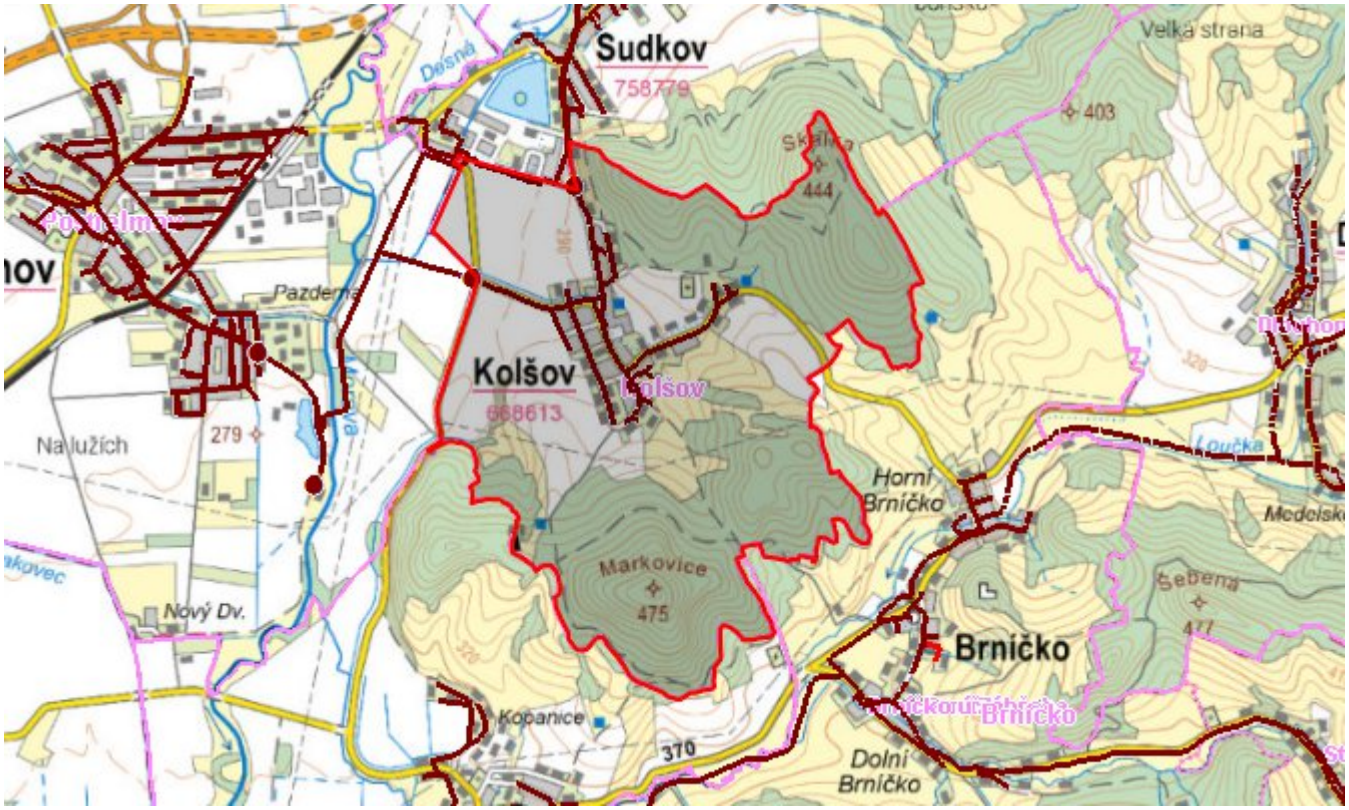

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Ostatní objekty	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	**Kanalizace**	**Celkem**
0,0	15 485,0	15 485,0

Mapa

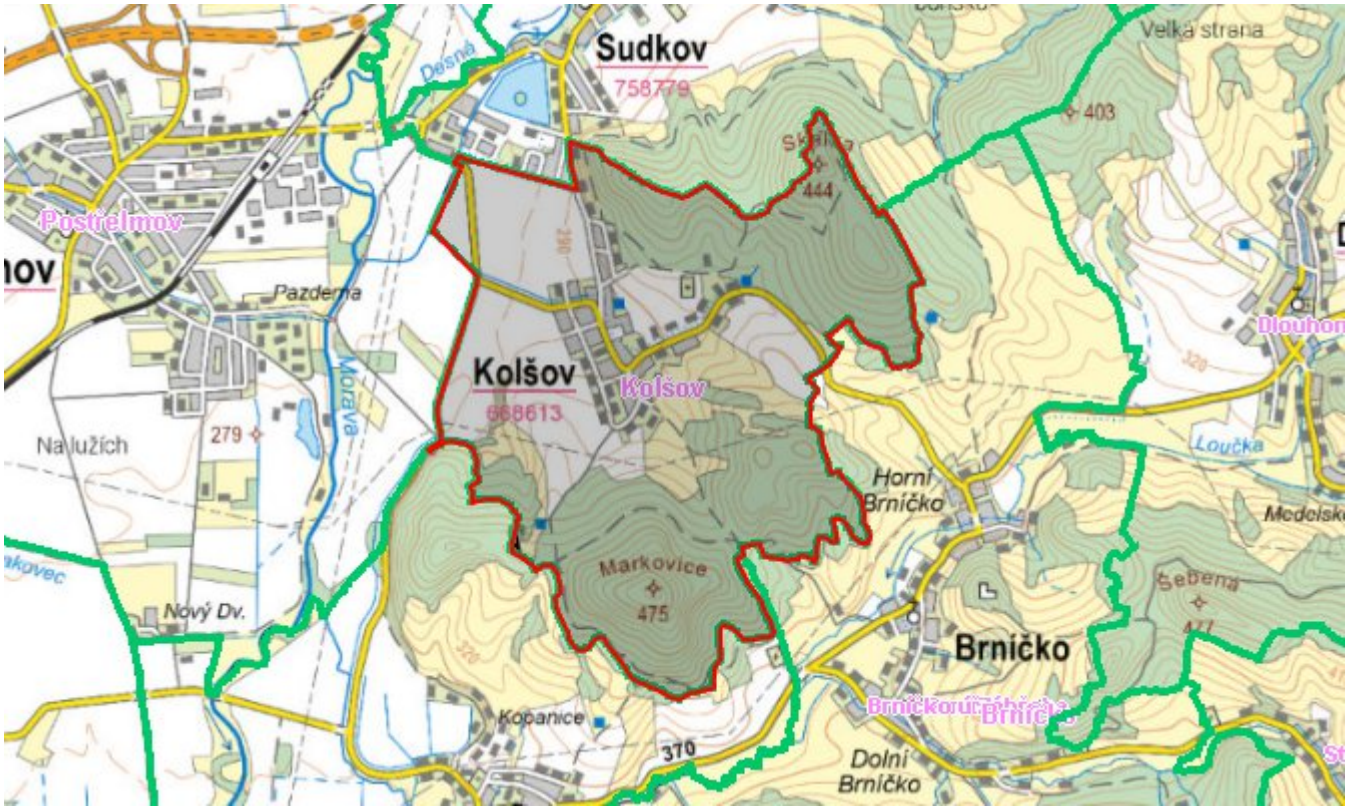
Sudkov
758779
Velká strana
403
444
Postřelmov
Pazderna
Kolšov
668613
Kolšov
Na lužích
279
Morava
Loučka
Horní Brníčko
Markovice
475
Nový Dv.
Brníčko
Kopanice
370
Dolní Brníčko