

Nemile - 7113_017_01_10312

A. OBEC

Nemile

Číslo obce PRVKUK	0017
Kód obce PRVKUK	7113_017_01_10312
Kód obce	553476
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2011 (7113) Zábřeh
Číslo POU Název POU	3859 Zábřeh



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7113.0017.01	Nemile	10312	103128

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Nemile leží jihozápadně od Zábřeha, na svahu (střední nadmořská výška 345 m) při levém okraji údolí Moravské Sázavy a při silnici ze Zábřeha do Hněvkova. Na Nemili bezprostředně stavebně navazuje bývalá osada Filipov, která dnes není považována ani za samostatnou část obce. Západně od obce se od severu vlévá do Moravské Sázavy potok Nemilka, na němž byla vybudována menší přehrada s vodní nádrží. Katastr Nemile má rozlohu 199 hektarů. Bytová zástavba je soustředěna zejména kolem místní komunikace a směrem k vodní nádrži Nemilka. Dle informací žije v současnosti v obci přes 500 trvale bydlících obyvatel a v řešeném období se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	468	484	500	517	524	532	539
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	468	484	500	517	524	532	539

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
468	484	500	510	517	525	532

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obyvatelé sídla (337 - 293 m n.m.) jsou napojeni na veřejný vodovod, který začal být budován začátkem šedesátých let a je napojen na rozvodnou síť města Zábřehu. Z vodojemu „Račice“ je zásobována horní část sídla, dolní část Nemile je zásobována z vodojemu dolního tlakového pásma „U hřbitova“. Vodovodní síť v Nemili je z litinového potrubí DN 100 a 80, celková délka je zhruba 5 100 m.

Na katastru obce je i údolní vodárenská nádrž Nemilka, která sloužila jako nejvýznamnější zdroj vody pro město Zábřeh a okolní obce. Na začátku devadesátých let se začala prudce zhoršovat kvalita vody a to jednak zmenšením hloubky vody zanesením dna a přitékajícím znečištěním z obcí nad nádrží, které nemají čištění odpadních vod. Proto v roce 1994, po dokončení přírodního řadu z Olšan, byl odběr vody z nádrže pro vodárenské účely ukončen. V roce 2000 byl zrušen nádrž Nemilka statut vodárenské nádrže. S využitím nádrže pro zásobování pitnou vodou se již nepočítá.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Nemile není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,3 m³/den a na další dny je to 7,0 m³/den.

Mapa

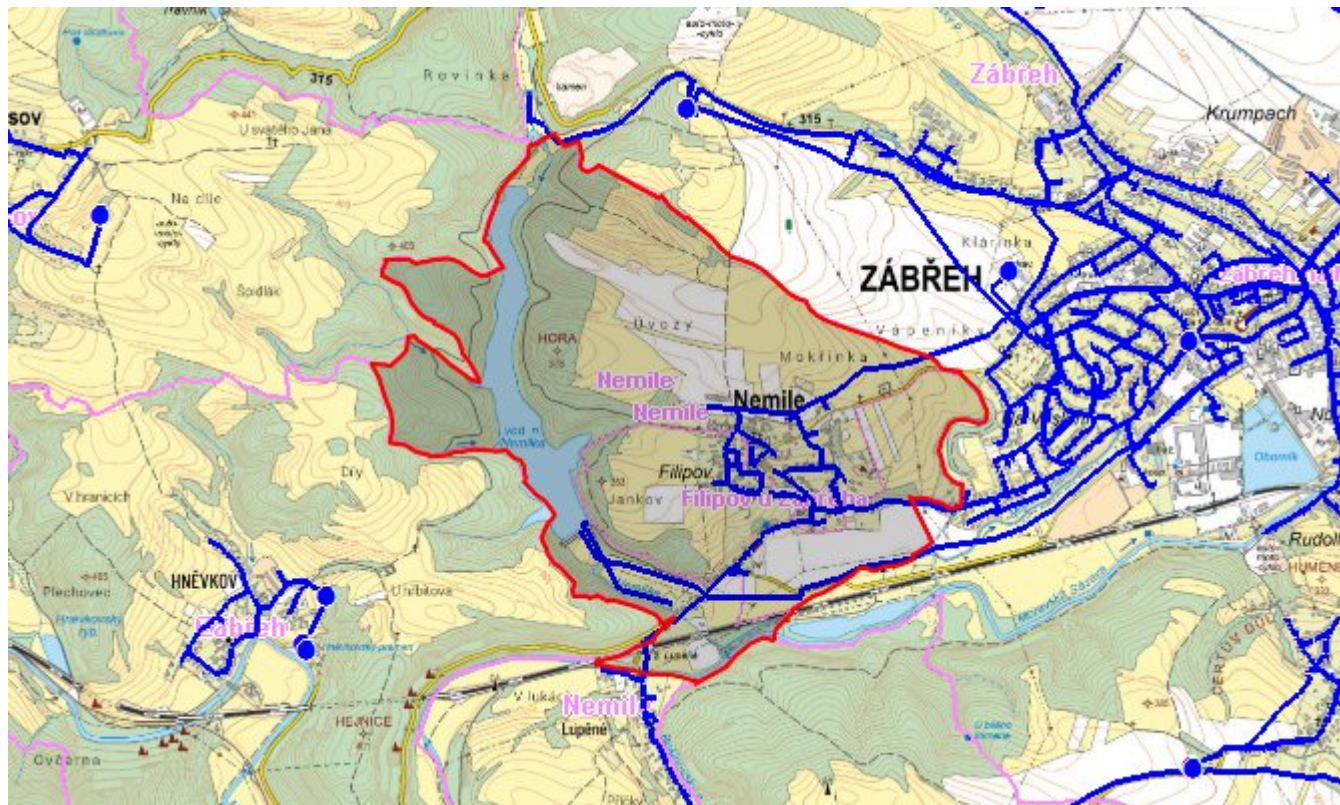

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	510	517	525	532

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci Nemile, včetně místní části Lupěné, je vybudována nová splašková kanalizace s vlastní ČOV (1 400 EO). Kanalizace je gravitační se dvěma ČS. Celková délka kanalizace je 5 614,5 m. Potrubí profilu DN 250 – 300, materiál PP, tlaková kanalizace PE DN 100. Na ČOV Nemile jsou přiváděny OV z obce Nemile, včetně místní části Lupěné, a z obce Jestřebí, včetně místní části Pobučí. Recipientem vyčištěných vod je tok Nemilka.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

Nepředpokládá se s výstavbou kanalizace.

Mapa



Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

