

Postřelmůvek - 7113_019_01_12618

A. OBEC

Postřelmůvek

Číslo obce PRVKUK	0019
Kód obce PRVKUK	7113_019_01_12618
Kód obce	553352
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2011 (7113) Zábřeh
Číslo POU Název POU	3859 Zábřeh



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7113.0019.01	Postřelmůvek	12618	126187

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Postřelmůvek leží v severním cípu Zábřežska, v podhorské úžlabině o nadmořské výšce asi 320 m. Obytná zástavba se rozprostírá kolem komunikace vedoucí z Rovenska, procházející obcí a směřující k obci Vyšehorí. Rozloha obce není ve srovnání s okolními obcemi veliká, činí 402 ha.

V letech 1976 až 1900 byl Postřelmůvek administrativně připojen k Rovensku, od roku 1991 je opět samostatnou obcí.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	356	356	356	312	304	297	290
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	356	356	356	312	304	297	290

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
356	356	356	300	292	286	279

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obyvatelé obce (345 - 314 m n.m.) byli zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní nebyla obyvateli zjišťována, ale v posledních letech se zde projevil nedostatek kvalitní pitné vody. Vzhledem k nedostatku byl navržen a vybudován veřejný vodovod v obci, který se napojil na výtlačný řad z Olšan, jenž je součástí skupinového vodovodu Zábřeh. Vodovod obsahuje rozdělovací šachtu Postřelmůvek. Rozdělovací šachta je umístěna na stávajícím výtlačném řadu SV. V rozdělovací šachtě je umístěna čerpací stanice, která čerpá vodu výtlačným řadem DN 100 délky zhruba 1 100 m do vodojemu Postřelmůvek 2x50m³ (370,00/367,25 m n.m.), ze kterého jsou rozvedeny vodovodní sítě do jednotlivých obcí. Vodovodní řady v obci Postřelmůvek jsou provedeny z trub PVC DN 100 v délce 1 450 m, DN 80 v délce zhruba 1 550 m a DN 50 v délce zhruba 800 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Postřelmůvek není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,8 m³/den a na další dny je to 5,4 m³/den.

Mapa

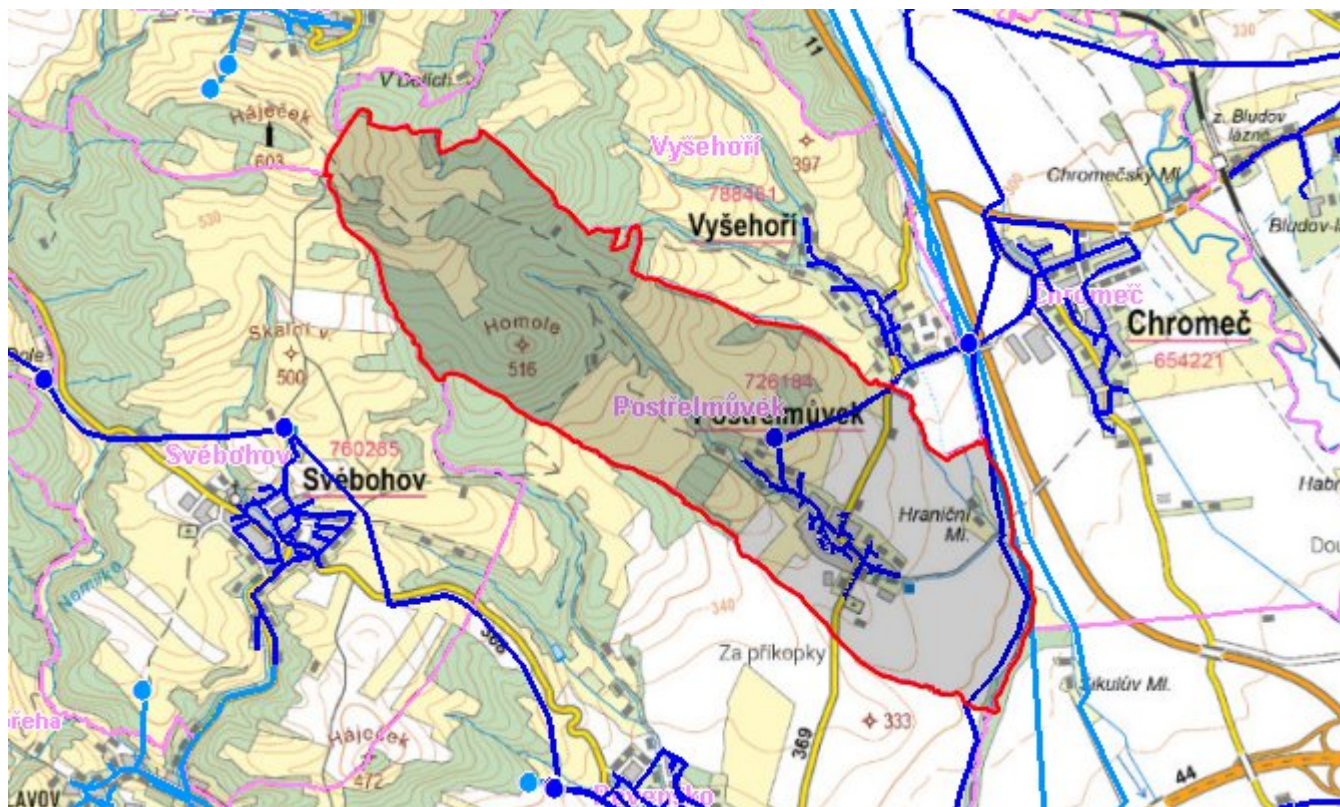

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	300	292	286	279

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Splšková kanalizace v obci Postřelmůvek byla dokončena v září roku 2015. Veřejná stoková síť má celkovou délku 4 015,57 m. Profily použitého plastového potrubí mají průměr DN 250 a DN 300 mm. Kanalizace odvádí odpadní vodu na ČOV Chromeč která byla uvedena do provozu v roce 2014. Tato čistírna byla vybudována pro společné čištění odpadních vod pro obce Chromeč + Vysehoří + Postřelmůvek.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací v délce 350 m. Recipientem odpadních vod je Postřelmovský potok. V roce 1991 dobudována kanalizace s vyústěním do potoka.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod

Časový harmonogram

Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

Mapa

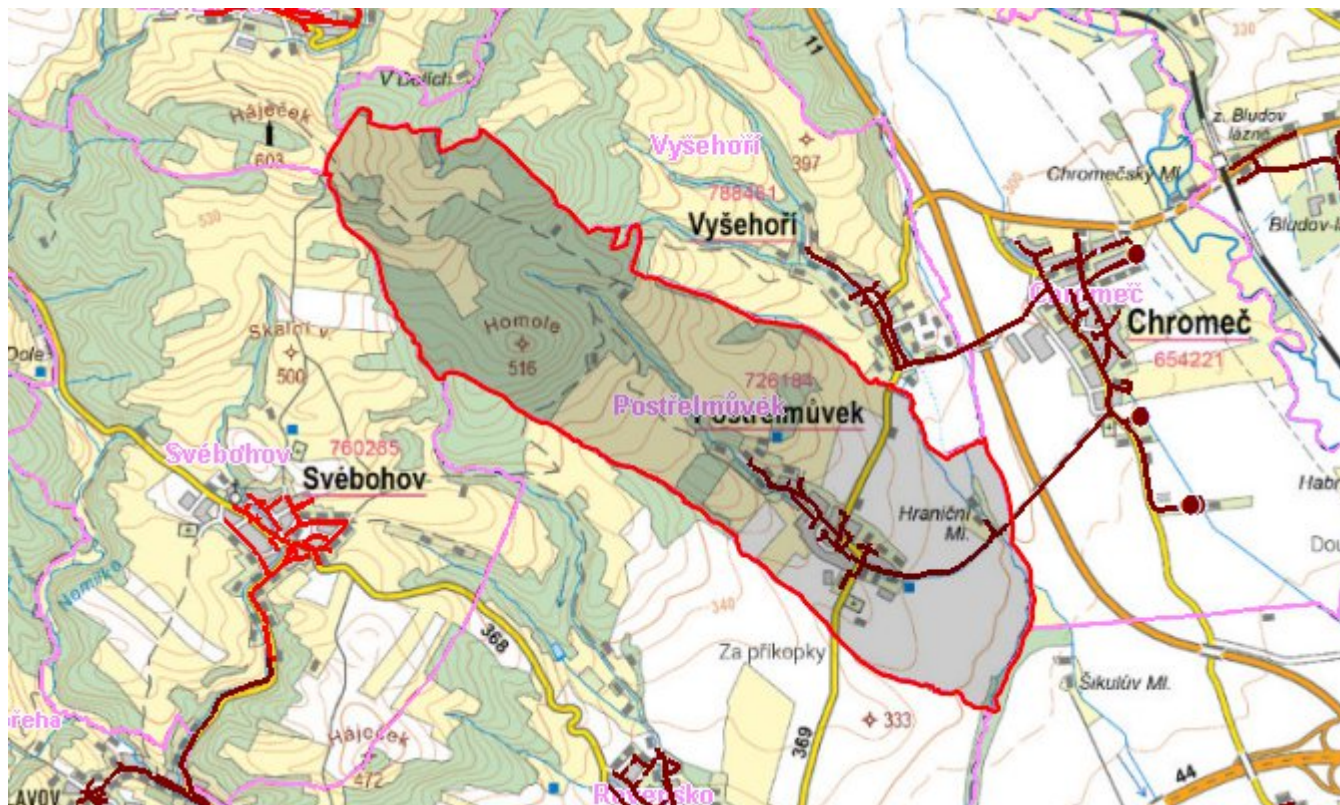

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

