


Janoslavice - 7113_021_02_05685

A. OBEC

Rohle

Číslo obce PRVKUK	0021
Kód obce PRVKUK	7113_021_02_05685
Kód obce	540871
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2011 (7113) Zábřeh
Číslo POU Název POU	3859 Zábřeh

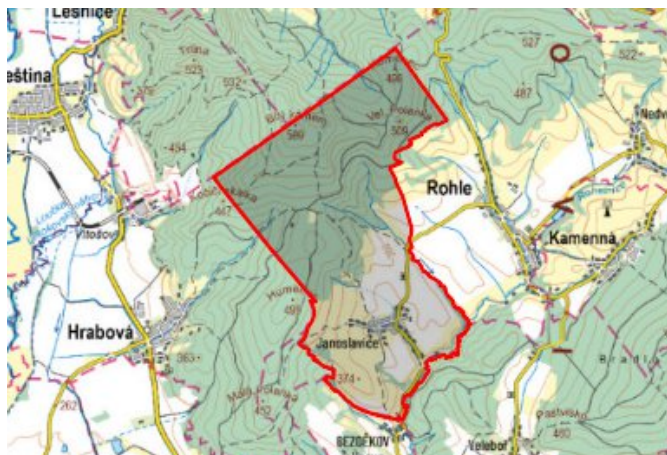

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7113.0021.02	Janoslavice	05685	56855

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Spádová obec Janoslavice administrativně spadá pod správu obecního úřadu v Rohli. Obec se rozprostírá jižně pod obcí Rohle se kterou ji spojuje místní komunikace vedoucí dále na Bezděkov u Úsova, Polici a Úsov. Obcí protéká místní potok, který se vlévá do potoku Rohlenice. Mimo obytnou zástavbu, která je situována kolem místní komunikace, jsou zde postaveny i rekreační obydlí a chaty s 20 osobami s částečným pobytem – rekreantů.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	140	140	140	131	132	134	136
přechodně bydlící	0	0	0	20	0	0	0
celkem	140	140	140	151	132	134	136

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obyvatelé sídla (360 - 312 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli zjišťována.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obyvatel pitnou vodou je vyhovující a proto bude ponechán i do příštích let.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Janoslavice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody, či kritickém stavu vody ve studních, budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavené cisterny, případně zásobeny balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,70 m³/den a na další dny je to 2,1 m³/den.

Mapa

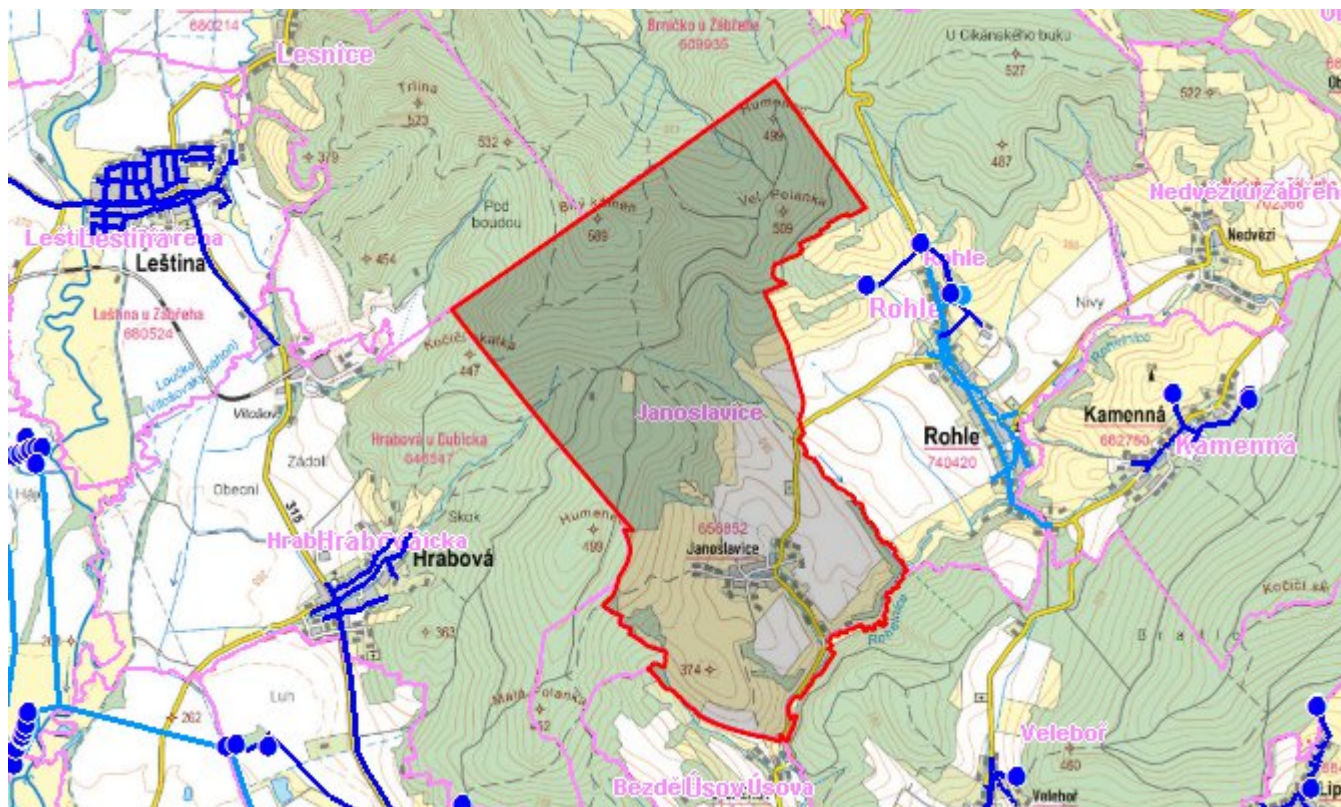

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	100

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je tok Rohlenice.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k rozložení zástavby je možné v obci vybudovat komplexní systém odkanalizování. Splašková kanalizace bude vybudována z plastových trub, profilů DN 250 a DN 300 v celkové délce zhruba 2.000 m. Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové aktivační čistírny odpadních vod pod obcí, s kapacitou 21 m³/den. Vyprodukovaný kal bude alespoň vyvážen na zemědělské pozemky.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepředpokládá výstavba kanalizace. Výstavba splaškové kanalizace se předpokládá po roce 2030.

Mapa

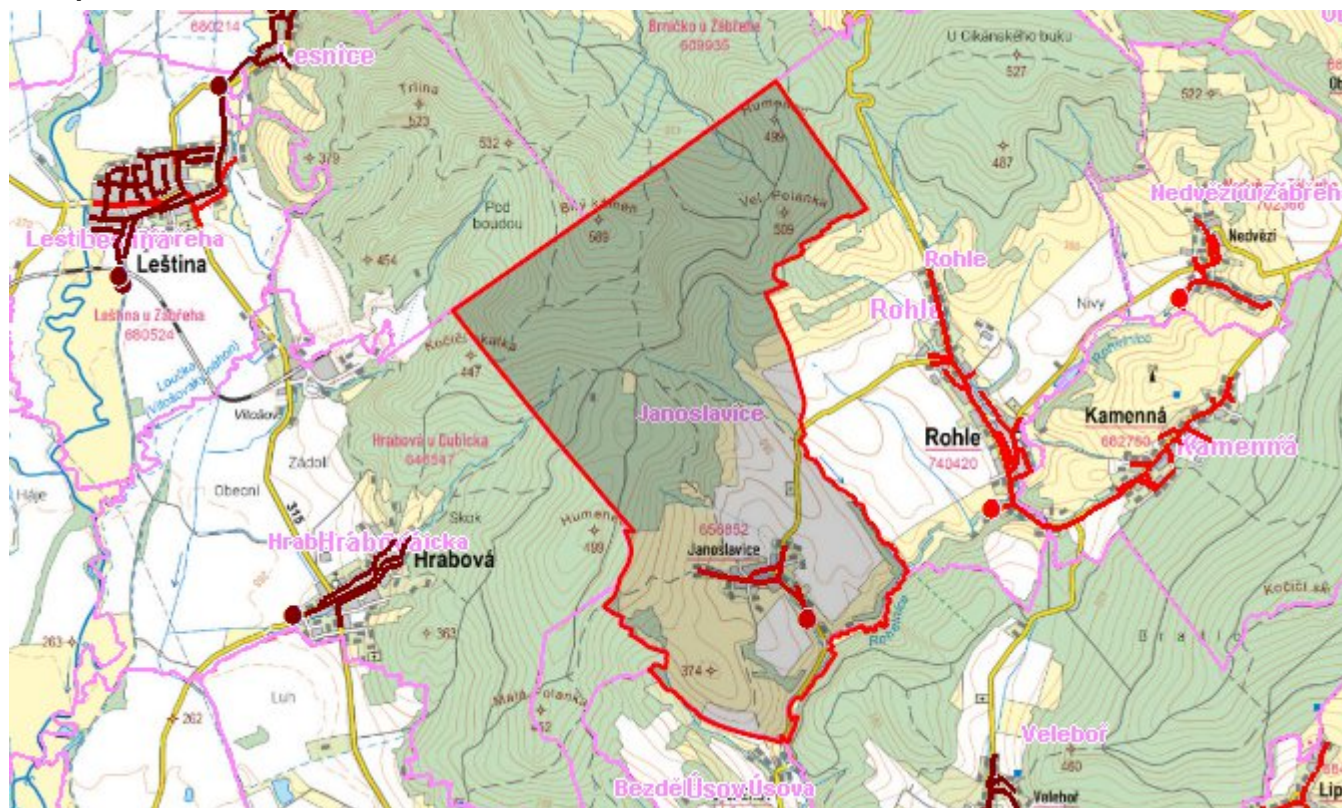

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

