

Crhov - 7113_024_03_01793

A. OBEC

Štíty

Číslo obce PRVKUK	0024
Kód obce PRVKUK	7113_024_03_01793
Kód obce	541168
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2011 (7113) Zábřeh
Číslo POU Název POU	3859 Zábřeh



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7113.0024.03	Crhov	01793	17931

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Štíty je tvořena městem Štíty a sídelními jednotkami Březná, Březenský Dvůr, Crhov a Heroltice. Obec Crhov nalezneme jižně cca 3,5 km od obce Štíty. Obec Crhov spadá administrativně pod správu obecního úřadu Štíty. Obec je spíše rekreační osadou a při dnešních 130 obyvatelích s trvalým pobytem zde v rekreačních obydlích a chatách zaznamenáváme 112 rekreantů.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	130	132	133	90	84	77	71
přechodně bydlící	112	112	112	112	0	0	0
celkem	242	244	245	202	84	77	71

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obyvatelé sídla (507 - 480 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli sledována.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování vodou je vyhovující i do budoucna a s výstavbou veřejného vodovodu se tedy neuvažuje. Pokud by někdy v budoucnosti nastaly problémy s kvalitou vody nebo jejím nedostatkem, je možné sídlo připojit ke skupinovému vodovodu Zábřeh a to z vodojemu Jedlí 250 m³ (567,00/563,00 m n.m.). Přívodním řadem v délce zhruba 2 200 m se přivede voda do nového zemního vodojemu v Crhově obsahu 30 m³, s maximální hladinou vody na kótě 525,00 m n.m. Vodovodní rozvodná síť by byla provedena z trub PVC DN 80 v celkové délce zhruba 1 900 m.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Crhov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu. Výstavbu vodovodu by podmínil nedostatek kvalitní pitné vody v místních zdrojích vody. V současné době však není zpracována žádná projektová dokumentace řešící tento problém.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody, případně kritického stavu vody ve zdrojích – studnách, budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavené cisterny, případně zásobeni balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,65 m³/den a na další dny je to 2,0 m³/den.

Mapa

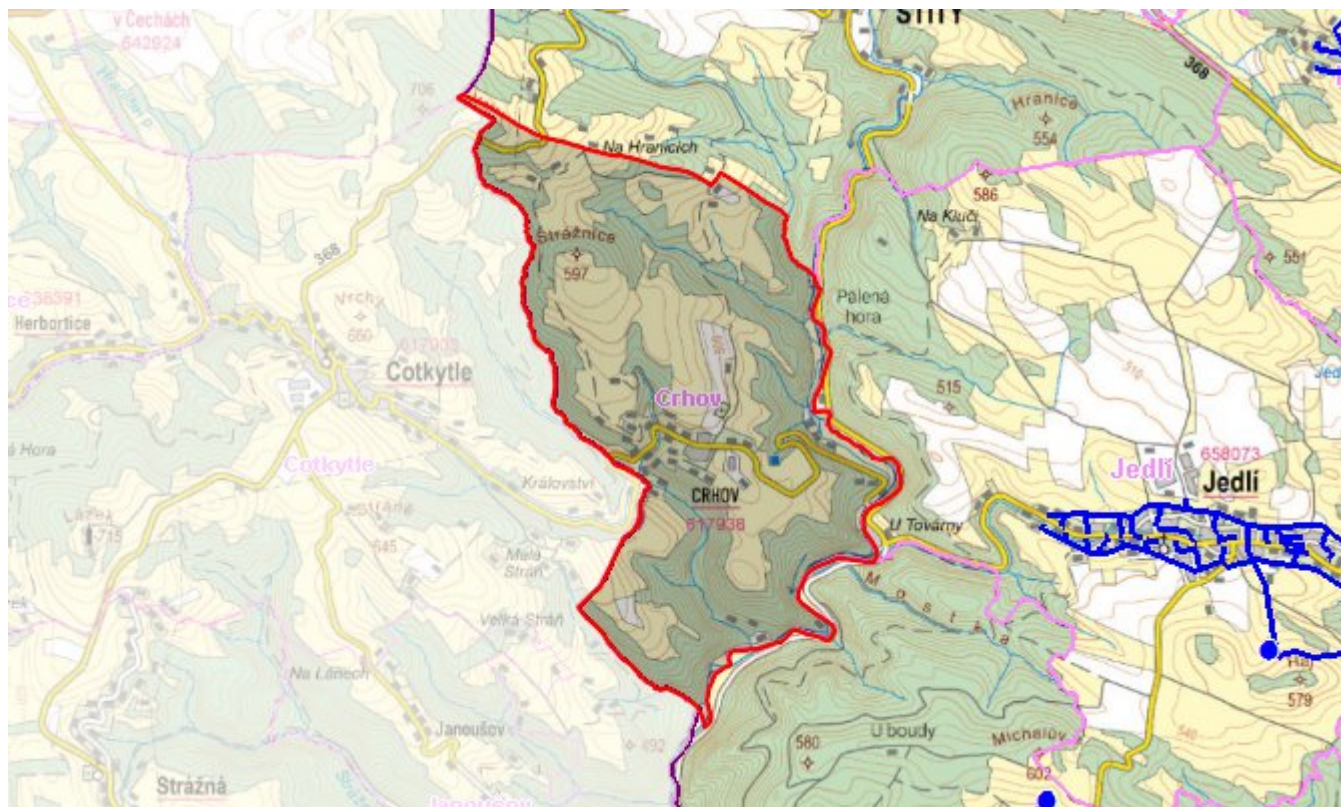

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Cotkytelský potok.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k charakteru sídla se s výstavbou splaškové kanalizace neuvažuje a likvidace odpadních vod bude i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit nepropustnost, funkčnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení. Vyprodukovaný kal bude vyvážen na zemědělské pozemky.

Časový harmonogram

V sídle se není navržena výstavba veřejné kanalizace.

Mapa

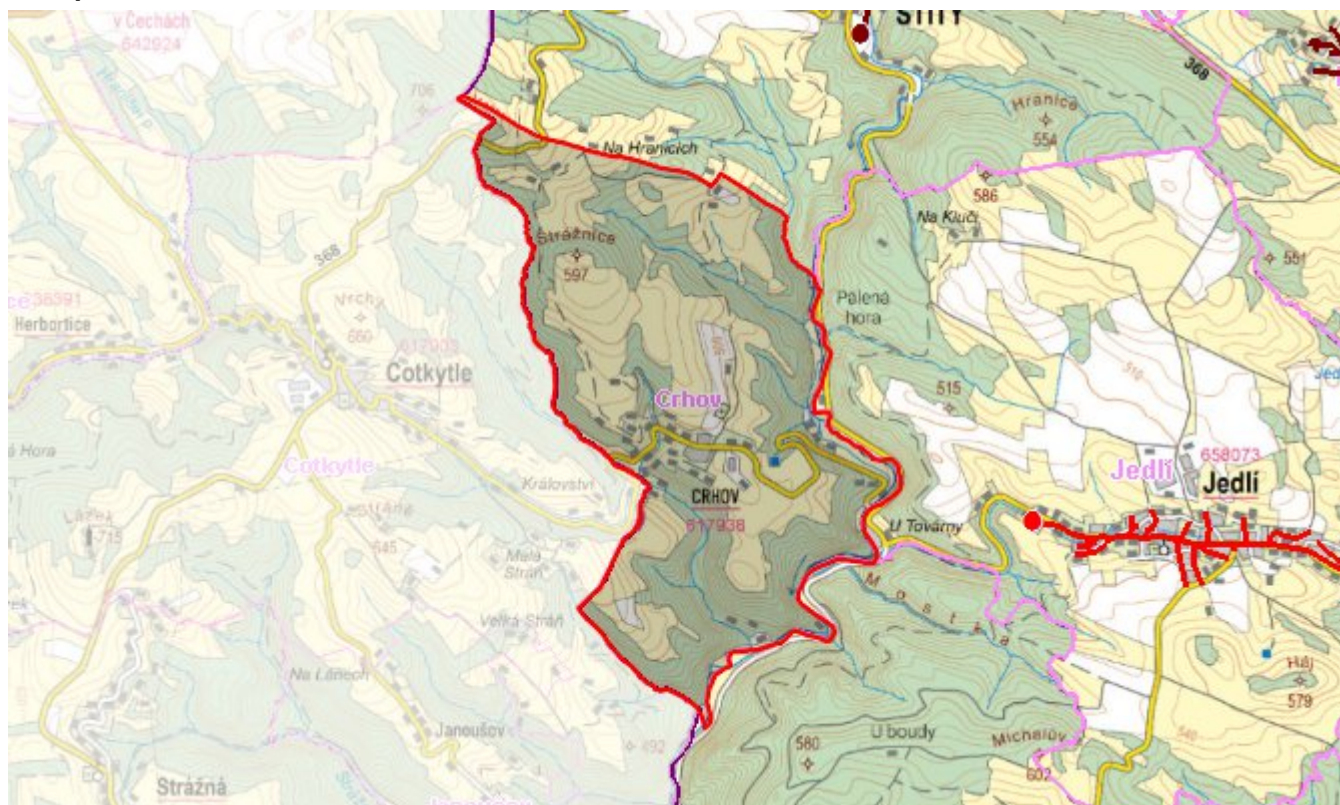

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

