

Dolní Bušínov - 7113_026_02_07448

A. OBEC

Zábřeh

Číslo obce PRVKUK	0026
Kód obce PRVKUK	7113_026_02_07448
Kód obce	541354
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2011 (7113) Zábřeh
Číslo POU Název POU	3859 Zábřeh



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7113.0026.02	Dolní Bušínov	07448	74489

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Město Zábřeh na Moravě, druhé největší město okresu Šumperk, je tvořeno sídelními jednotkami Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín, Václavov a Zábřeh. Dolní Bušínov, osada bez trvale bydlících obyvatel, má vyloženě rekreační charakter. V rekreačních obydlích a chatách, jichž je 149 a které jsou rozmístěny téměř po celém katastru obce žije s dočasným pobytem okolo 792 rekreatantů. Administrativně spadá tato obec bez trvale bydlících obyvatel pod správu městského úřadu Zábřeh.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	0	0	0	12	15	17	19
přechodně bydlící	450	450	450	792	0	0	0
celkem	450	450	450	804	15	17	19

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Sídlo (430 - 392 m n.m.) je dnes rekreačním střediskem bez trvale bydlících osob. Celkem 149 rekreačních objektů je zásobováno pitnou vodou z domovních studní. Kvalita vody v těchto studních není rekreanty sledována.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k charakteru sídla se s výstavbou veřejného vodovodu neuvažuje ani v budoucnosti.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Dolní Bušínov není v současnosti uvažován žádný zdroj vody vhodný pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci není vybudován samostatný veřejný vodovod. Zásobování rekreatů je řešeno z vlastních domovních studní a v případě znehodnocení vody v nich se budou muset rekreanti zásobovat vodou z přistavených cisteren. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro všechny rekreanty je na první dva dny 4,0 m³/den a na další dny je to 12,0 m³/den.

Mapa

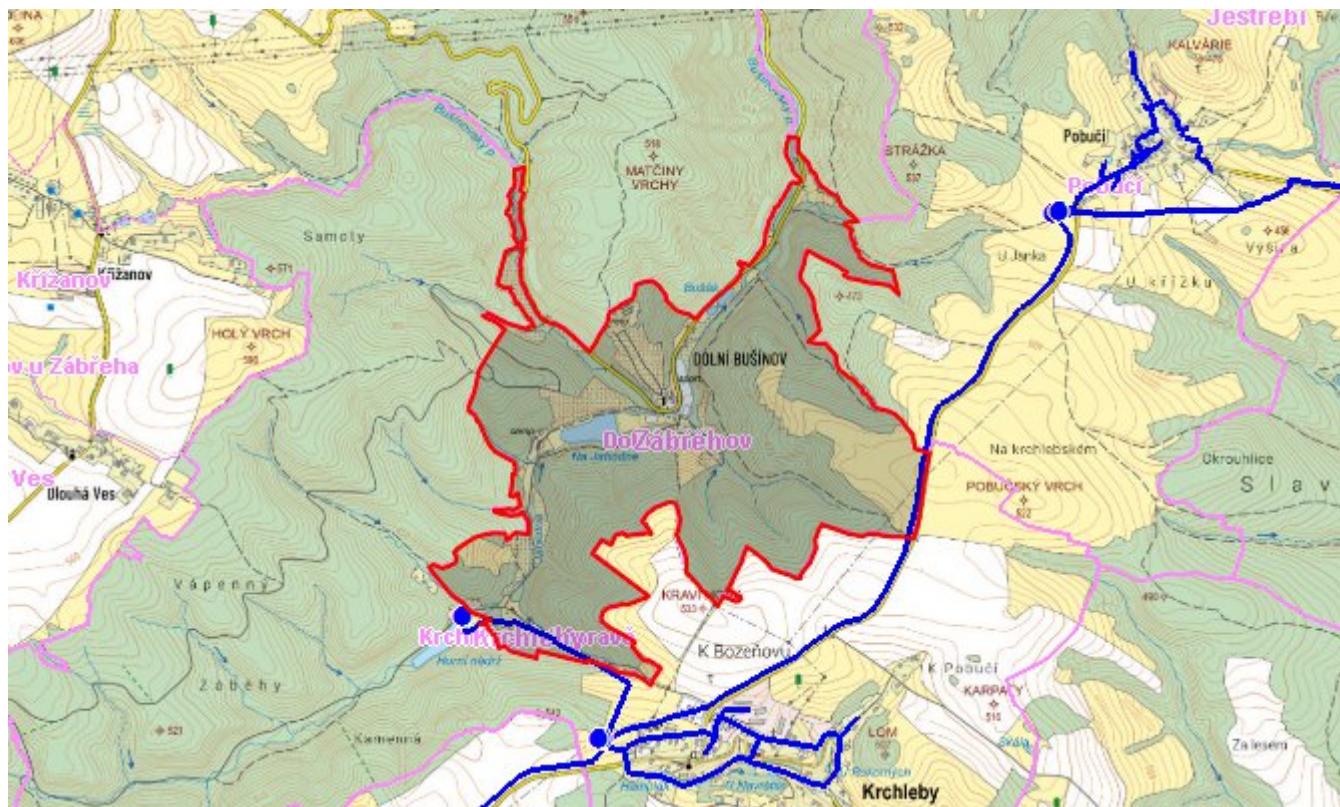

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	15

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Sídlo nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody ze 149 rekreačních objektů odtékají po předčištění v septicích a biologických septicích přímo do Bušínského potoka. U části objektů jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy na zemědělské pozemky.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Protože na území sídla dochází k velkému soustředění rekreantů a tedy znečišťování přírodního prostředí, je nutná výstavba veřejné splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod . Oddílná kanalizace bude vybudována z plastových trub DN 250 v délce zhruba 4 100 m. Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou aktivační čistírny odpadních vod doplněné o objekty hrubého předčištění . Čistírna bude upravena tak, aby zajistila vyčištění odpadních vod během celého roku, tedy i špičkových stavů v rekreační sezóně. Vyprodukovaný kal bude vyvážen na zemědělské pozemky nebo skládku.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace a čov se předpokládá po roce 2030

Mapa

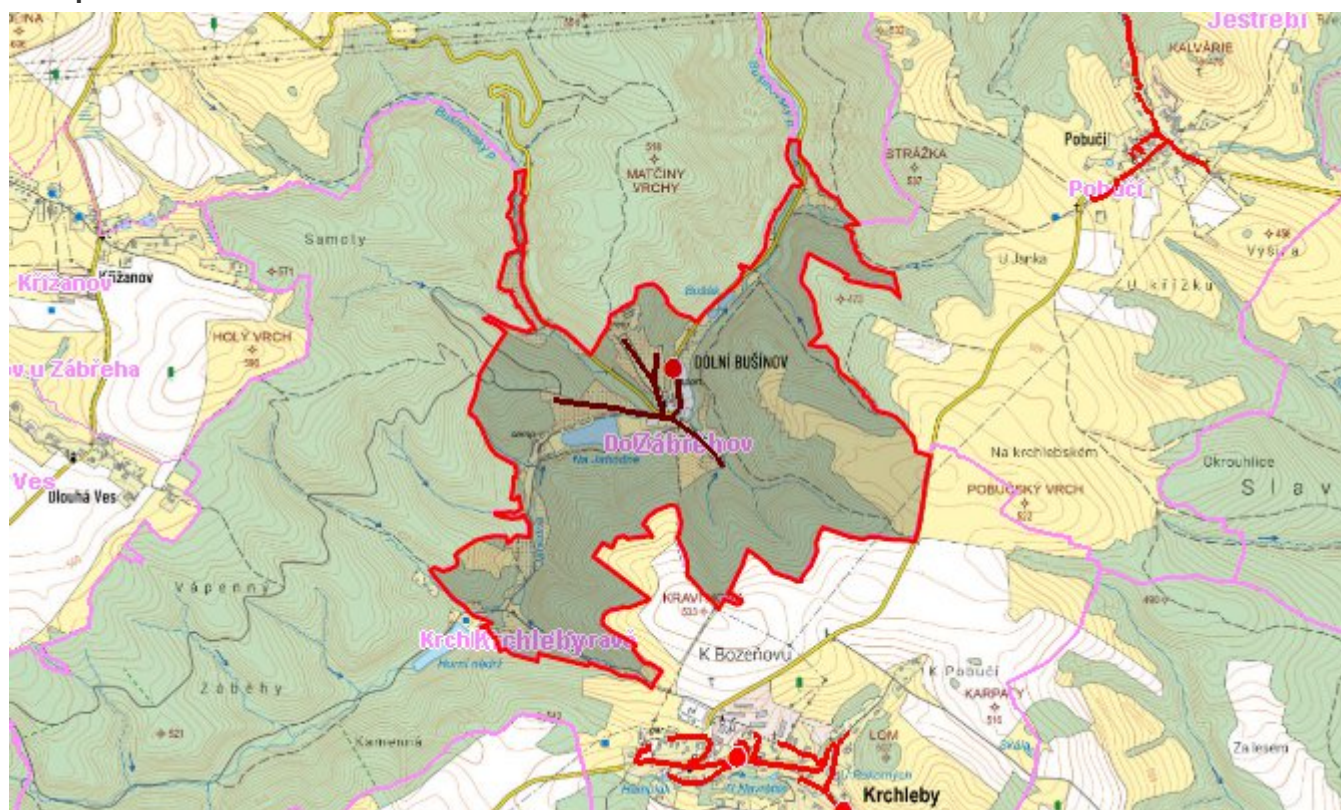

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis.

Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	20 000,0	20 000,0

Mapa

