

Zborov - 7113_027_01_19165

A. OBEC

Zborov

Číslo obce PRVKUK	0027
Kód obce PRVKUK	7113_027_01_19165
Kód obce	570338
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2011 (7113) Zábřeh
Číslo POU Název POU	3859 Zábřeh



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7113.0027.01	Zborov	19165	191655

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Rozlohou malé katastrální území obce Zborova (316 ha) se rozkládá v západní části bývalého šumperského okresu. Hraničí s katastry Horních Studének, Klášterce, Vyšehoří, Postřelmůvky, Svěbohova a Jedlí. Horopisně patří k Zábřežské vrchovině, jejímu podcelku Drozdovské vrchovině. Nejvyšší bod na katastrálním území má 603 m.n.m., nejnižší 395 m.n.m. a sama obec se rozkládá v nadmořské výšce kolem 500 m. Obcí protéká Kamenný potok. Bytová zástavba je rozptýlena kolem místní komunikace. V řešeném období se předpokládá mírný pokles ve stavu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	210	210	210	217	214	211	207
přechodně bydlící	30	30	30	30	0	0	0
celkem	240	240	240	247	214	211	207

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	195	193	190	186

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obyvatelé obce (515 - 480 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli zjišťována. Dle sdělení zástupců obce jsou problémy s kvalitou vody, která nesplňuje požadavky normy na pitnou vodu ČSN 75 7111.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k špatné kvalitě vody v domovních studní se uvažuje s výstavbou veřejného vodovodu v celé obci. Vodními zdroji Holešov byla nad obcí vyvrtána studna, která by měla svou kapacitou plně pokryje potřebu vody v obci. Předpokladem pro zásobování obce z tohoto zdroje je provedení řádného hydrogeologického průzkumu, kterým bude prokázána vydatnost jímacího území a kvalita jímané vody. Ze studny bude voda přivedena do zemního vodojemu 2x25 m³, s maximální hladinou vody na kótě 540,00 m n.m. a odtud potom do obce. Rozvodná síť z potrubí PVC DN 100 a 80 bude mít délku zhruba 2 200 m.

Pokud by zdroj nevyhovoval, existuje možnost napojit obec na skupinový vodovod Zábřeh.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Zborov je uvažována studna vyvrtaná nad obcí jako zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období není navržena výstavba vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení vody v místních studnách budou obyvatelé zásobeni z přistavných cisteren.

Mapa

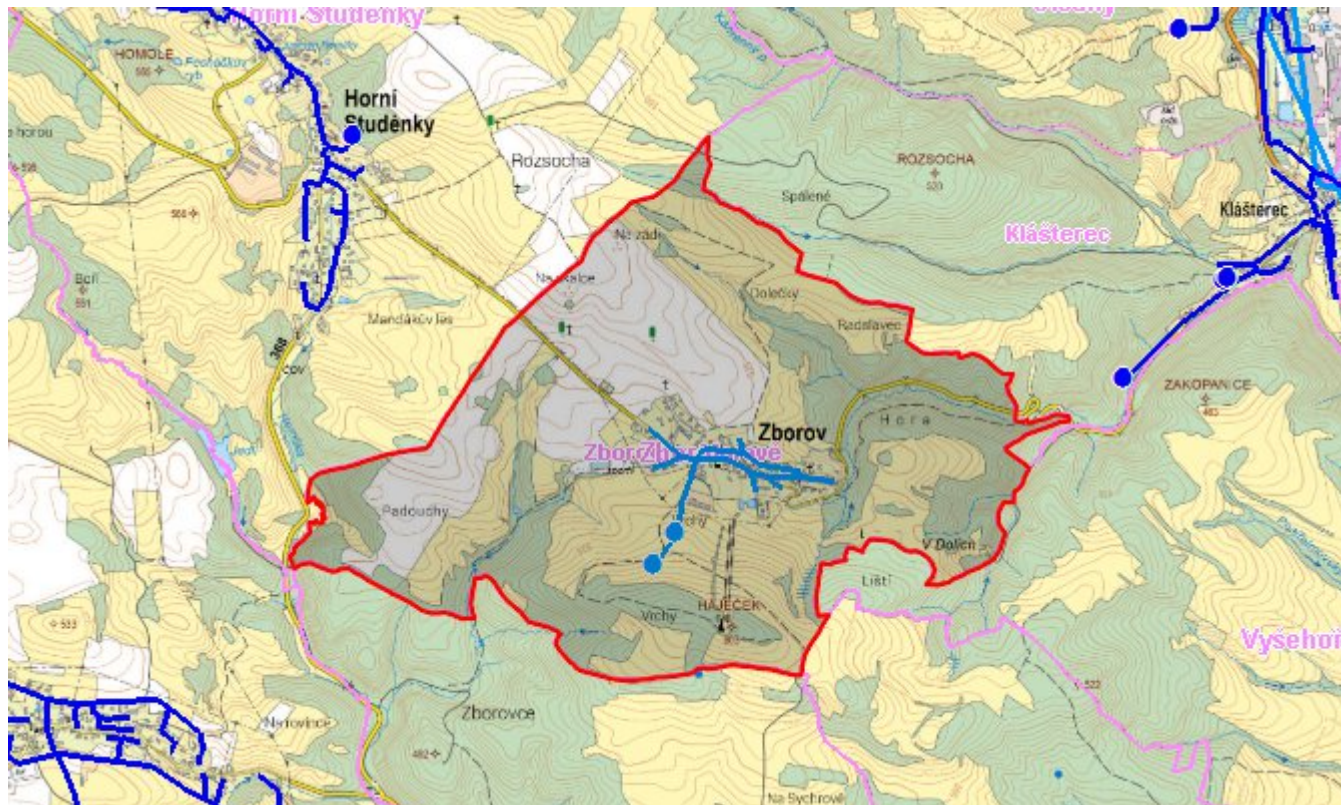

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Návrh					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Návrh					UR/54/39/2018
Vodojem	Návrh					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Návrh					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	190

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Obec nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou čištěny v septicích, biologických septicích, resp. shromažďovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Kamenný potok.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V celé obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace bude vybudována z plastových trub, profilů DN 250 a 300 v celkové délce zhruba 1 900 m. Z důvodu situování zástavby obce v horském sedle bude v obci vybudován gravitační systém kanalizace s lokální přčerpávací stanicí. Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové aktivační čistírny odpadních vod s kapacitou 36 m³/den. Vyprodukovaný kal bude alespoň dvakrát ročně vyvážen na zemědělské pozemky.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace a čov se předpokládá po roce 2030.

Mapa

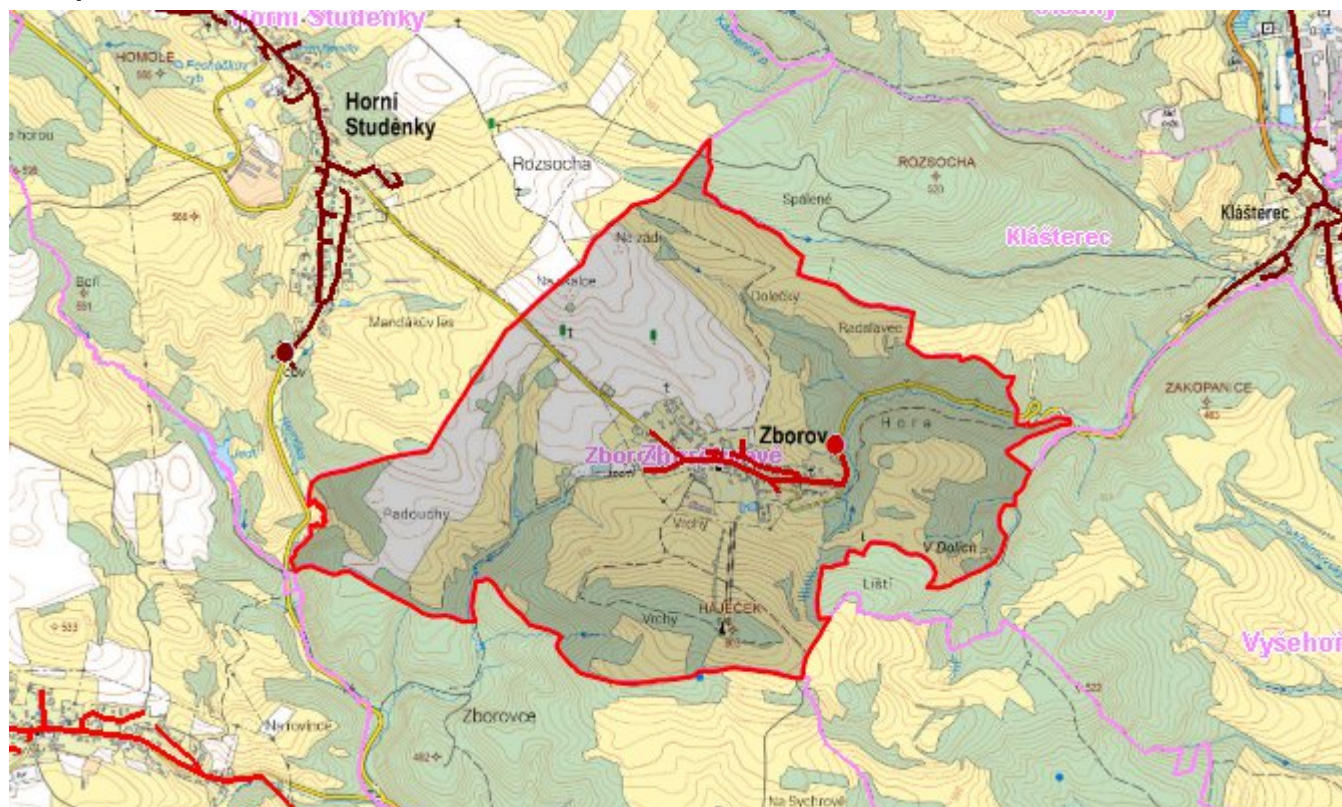

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

