


Hluzov - 7101_003_02_03995

A. OBEC

Černotín

Číslo obce PRVKUK	0003
Kód obce PRVKUK	7101_003_02_03995
Kód obce	513067
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1970 (7101) Hranice
Číslo POU Název POU	3794 Hranice

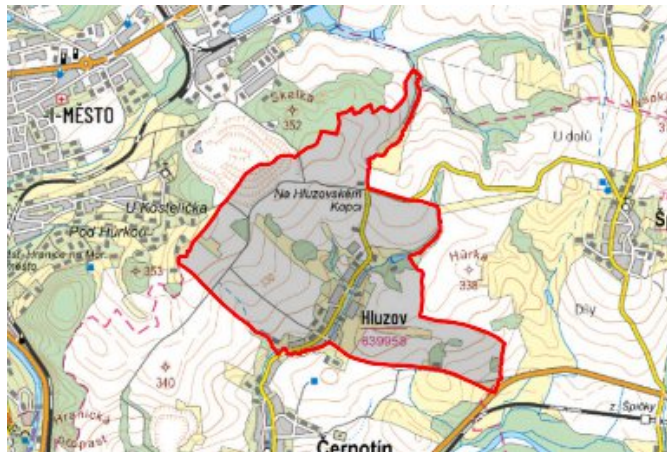

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7101.0003.02	Hluzov	03995	39951

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

První písemná zmínka o obci je z r. 1406. Obec Hluzov je místní částí obce Černotín na kterou místopisně bezprostředně navazuje.

Obec, která je spojena s obcí Černotín má dobrou občanskou vybavenost, najdeme zde základní školu pro 1 – 5 ročník, mateřskou školku, poštu, kulturní i sportovní zařízení a další. V obci nenalezneme zdravotní zařízení, toto je nejbližší ve městě Hranice.

Z pohledu infrastruktury je zde vybudován vodovod, kanalizace s napojením na ČOV, plyn a další inženýrské sítě. V obci je zaznamenáván rozvoj individuální bytové výstavby rodinných domků, očekává se do výhledu mírný nárůst v počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	242	246	250	239	243	246	250
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	242	246	250	239	243	246	250

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
210	214	218	228	238	242	246

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. - provoz Hranice. Jedná se o skupinový vodovod Bělotín, který je napojen na přivaděč DN 500 Fulnek – Hranice (III. větev Ostravského oblastního vodovodu). Voda je dopravována gravitačně přívodním řadem DN150 do Bělotína až po zrychlovací čerpací stanici Kunčice. Odtud je čerpáním dopravována voda do věžového vodojemu Špičky 1x200 m³ s max. hladinou 382,00 m n.m a dále gravitačně do VDJ Černotín 150 m³, max. hladina 301,15 m n.m.. Ve VDJ Černotín je osazen redukční ventil pro obec Hluzov. Do Nejdku je voda dopravována AT stanicí umístěnou v Bělotíně. Obce Polom a Lučice jsou zásobeny gravitačně.

Obec Hluzov je přes redukční ventil zásobena z VDJ Černotín zásobním řadem DN150.

Stáří a stav vodovodu: 1986 a 2010, dobrý.

Materiál a profil hlavních řadů: PVC 80, 100, LT 100, 150, PE 80.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Hluzov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,3 m³/den a na další dny je to 3,9 m³/den.

Mapa

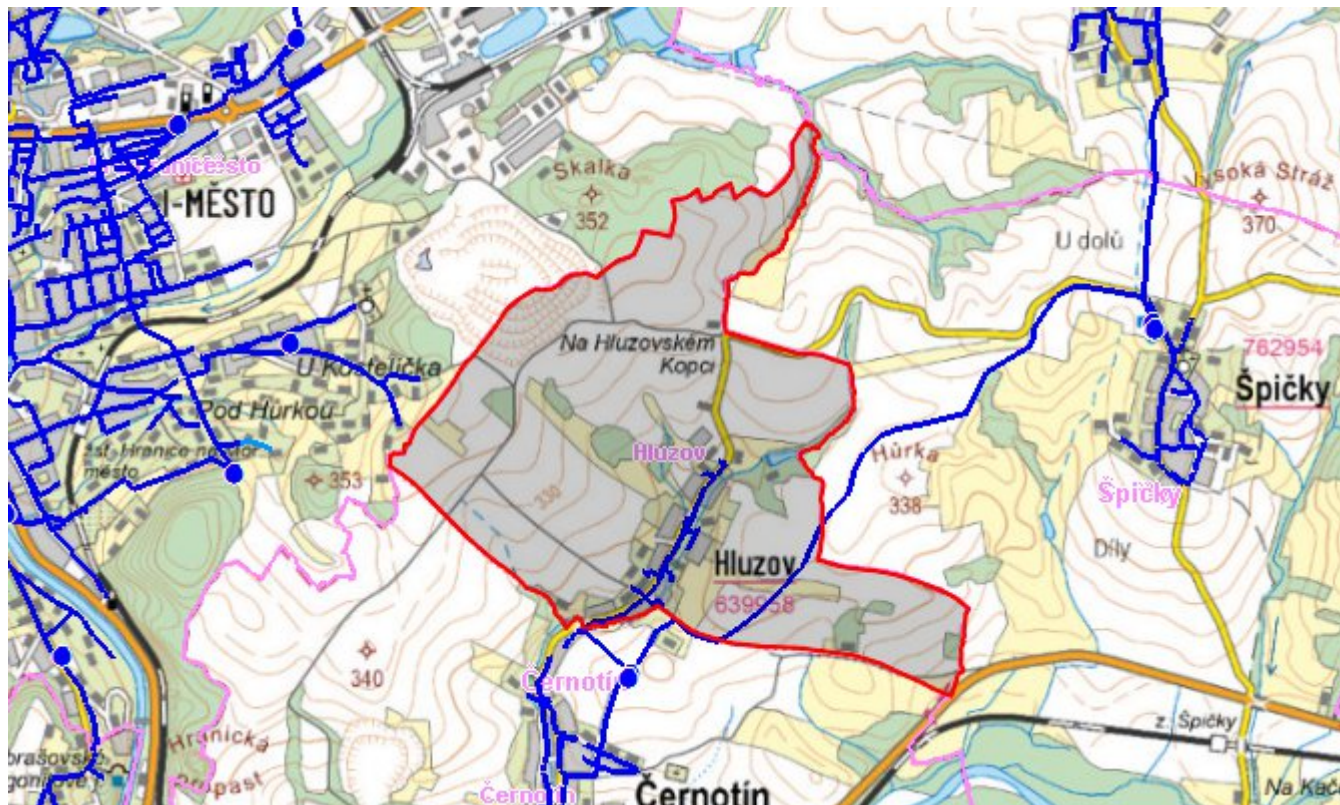

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
195	210	225	191	195	197	200

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Místní část Hluzov je součástí obce Černotín. Místní část leží po obou stranách Hluzovského potoka. Celá obec je ve vnějším PHO - 2. stupně.

V Hluzově je vybudována stávající jednotná kanalizační síť DN 300 - 500, do níž je přímo napojeno cca 80 % obyvatel, ostatní mají jímky na vyvážení. Stáří kanalizace v obci je cca 20 let a je postavena z železobetonových trub.

Kanalizace z místní části je napojena na kanalizační síť v Černotíně a odtud je vedena na ČOV Černotín.

Údaje o stávající kanalizaci

délka kanalizační sítě 1 960 m


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav v odkanalizování a likvidaci odpadních vod z obce Hluzov je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. V návrhovém období je nutno předpokládat postupnou rekonstrukci starších úseků kanalizace.

Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě.

Mapa

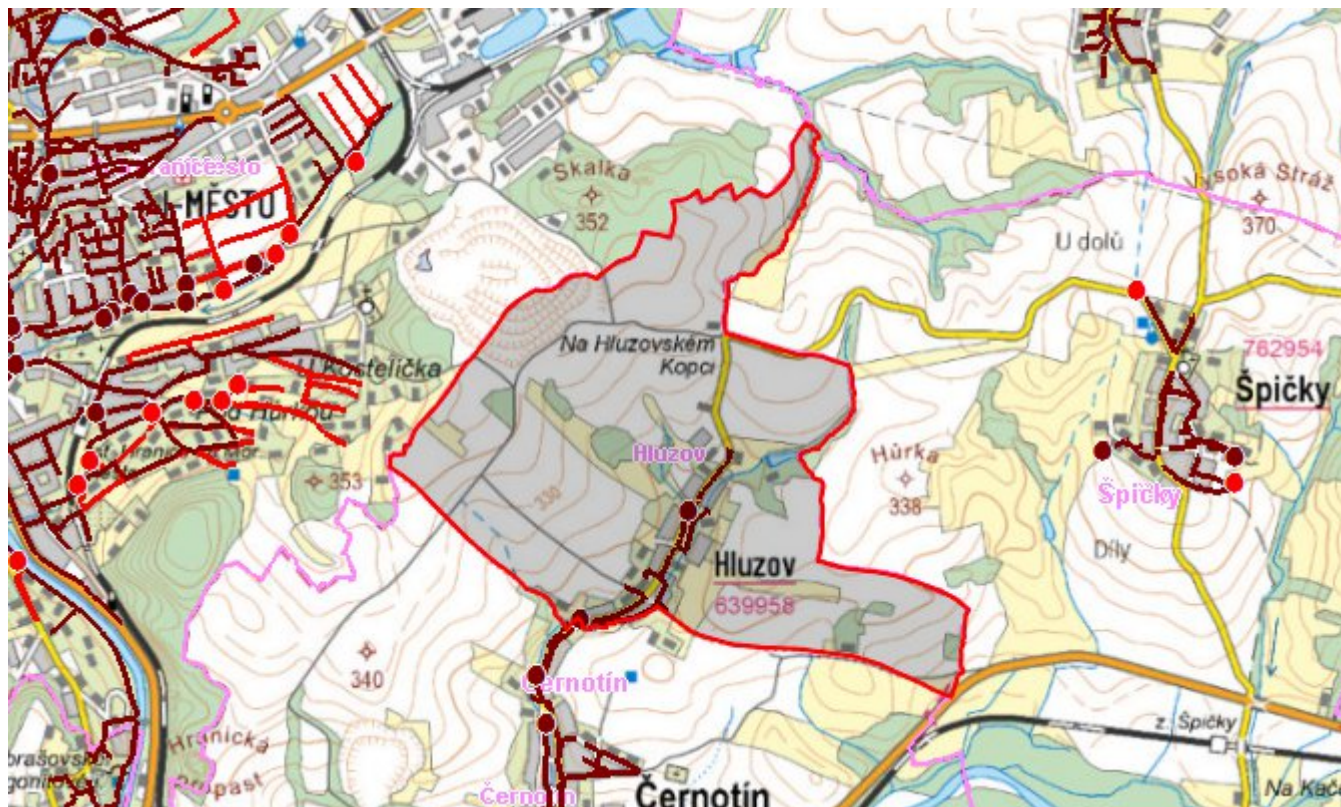

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

