


Kobylá nad Vidnávkou - 7102_010_01_06740

A. OBEC

Kobylá nad Vidnavkou

Číslo obce PRVKUK	0010
Kód obce PRVKUK	7102_010_01_06740
Kód obce	557218
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2062 (7102) Jeseník
Číslo POU Název POU	3921 Javorník

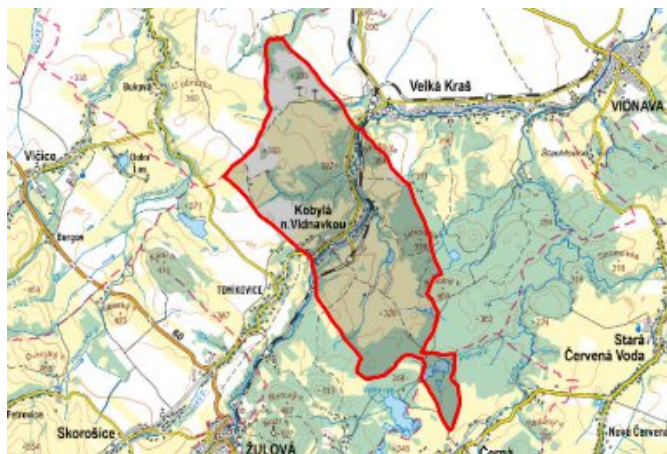

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3811.7102.0010.01	Kobylá nad Vidnavkou	06740	67407

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Kobylá nad Vidnávkou leží cca 4,0 km severovýchodním směrem od Žulové.

Středem obce prochází silnice ze Skorošic. Zástavba v obci navazuje na zástavbu v části Žulové Tomkovice. Severním směrem obcí protéká říčka Vidnávka. Stávající zástavba je rozložena v nadmořských výškách 340 - 298 m .n.m. V obci lze předpokládat až 133 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů) .

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	500	505	510	400	378	356	334
přechodně bydlící	133	137	140	133	133	133	133
celkem	633	642	650	533	511	489	467

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	285	570	530	511	489	467

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod, který byl zkolaudován 12/2002. Kobylá je napojena na Žulovou, kde je voda dopravována gravitačně rozvodnou sítí obce Žulová do přerušovací komory 30 m³ (367,0-365,) v Tomíkovcích. Z přerušovací komory je voda gravitačně dopravována do vodojemu Kobylá 2x50 m³ (332,00-329,45). Z vodojemu Kobylá je gravitačně zásobena obec Kobylá. Celková délka rozvodné sítě v Kobylé nad Vidnávkou je 2,9 km.

V roce 2017 byla vodovodní síť rozšířena o 2 794 m do severní a střední části Kobylé nad Vidnávkou a dále do jižní části obce Velká Kraš.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém v obci zůstane zachován i do budoucna.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci není uvažováno s žádným zdrojem vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

Nepředpokládá se výstavba vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Současný vodovod je zdrojově závislý na prameništi Štola ve Vápenné.

Mapa

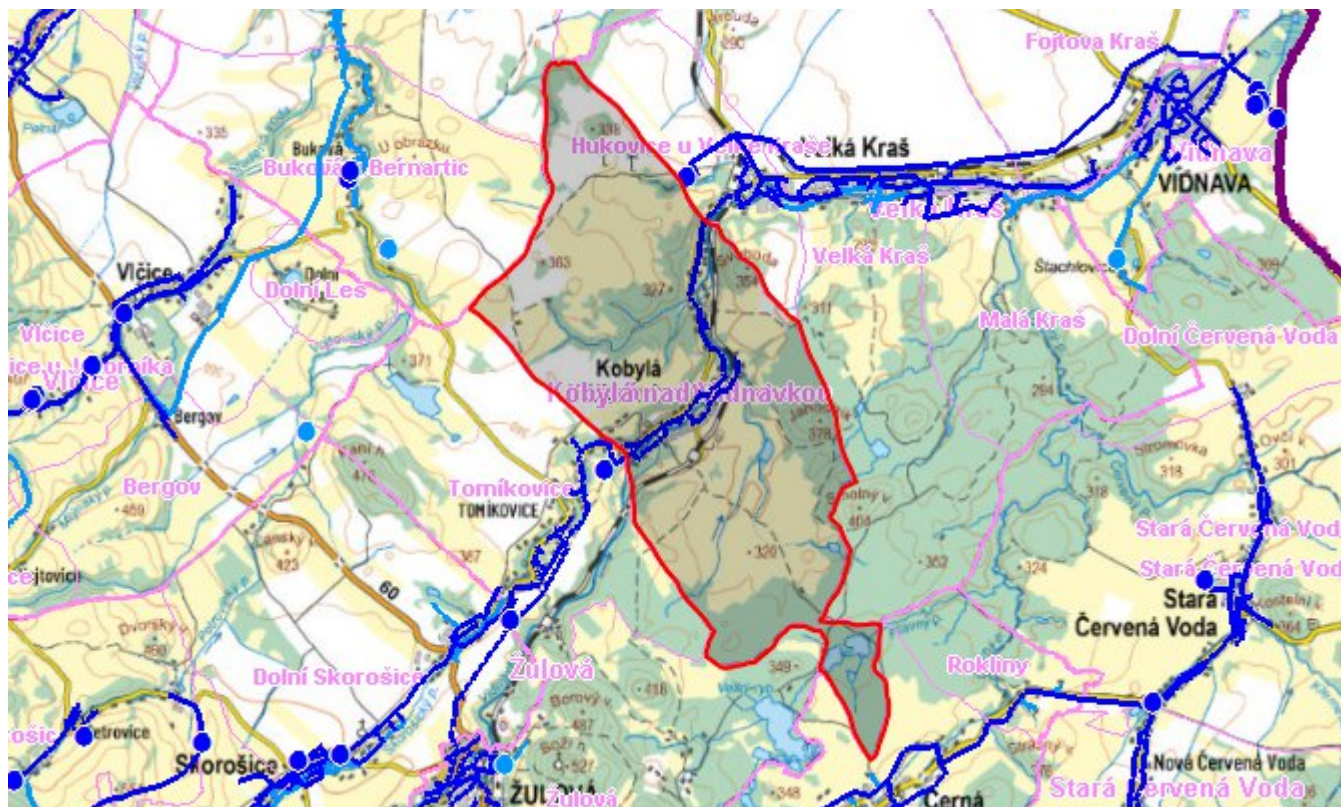

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	374

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový podnik produkující odpadní vody z výroby.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci Kobylá není vybudována kanalizace, splaškové odpadní vody od obyvatel jsou sváděny do jímek, ale převážně přímo do vodního toku Vidnávká.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou kompletní splaškové kanalizační sítě a s výstavbou mechanicko-biologické ČOV pod obcí, tj. na severní hranici katastrálního území Kobylá. Na tuto navrhovanou ČOV bude napojena i místní část Žulová – Tomíkovice a Skorošice. ČOV bude likvidovat odpadní vody od 1 500 EO. Proces čištění – denitrifikace a odstraňování fosforu. Recipientem vyčištěných vod bude potok Vidnáva, která protéká státní hranicí do Polska a ústí v jezeře Nyskie u Otmuchowa. Navrhuje se vybudovat pravo a levobřežní splaškové stoky DN 250 dl. 1 350 m.

Časový harmonogram

Výstavba ČOV a kanalizace v průběhu řešeného období do roku 2030 dle fin. možností

Mapa

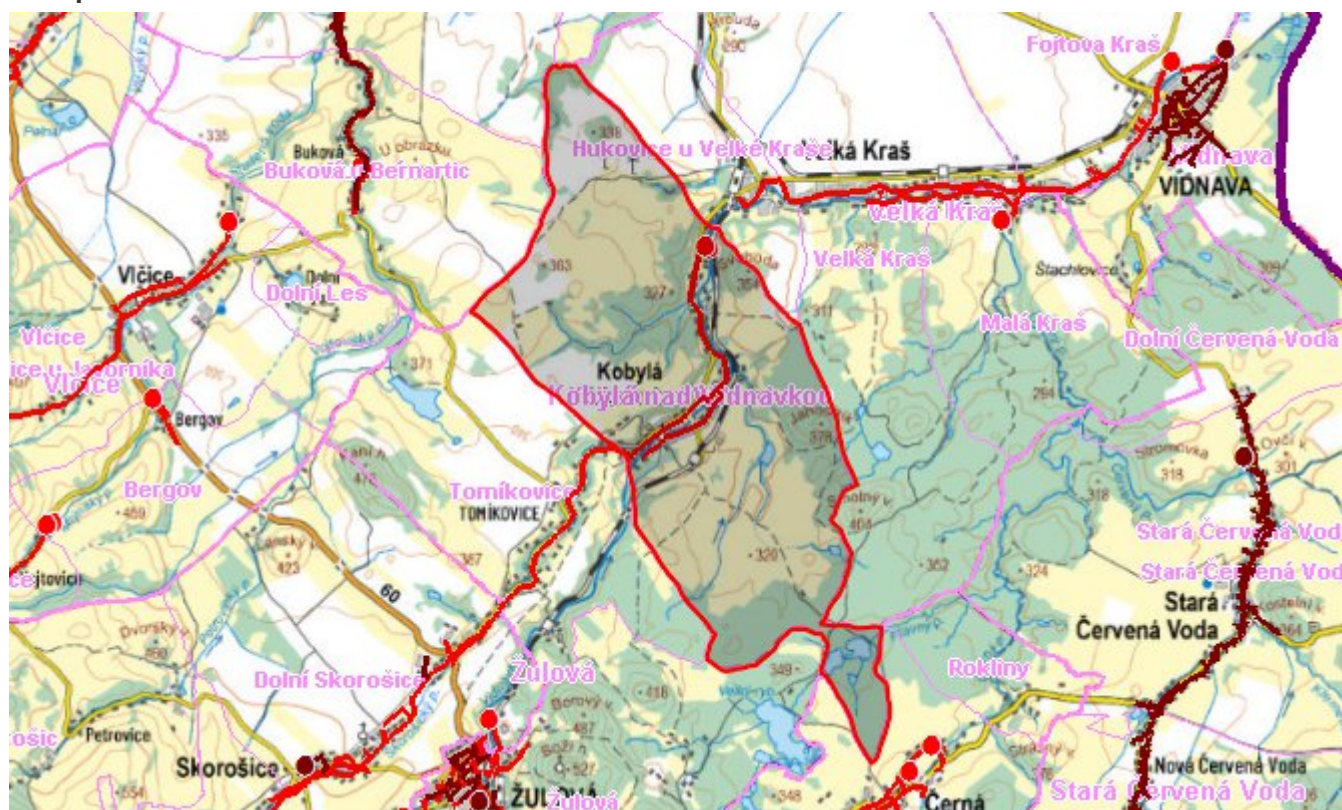

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	12 646,0	12 646,0

Mapa

