


Horní Lipová - 7102_011_03_08465

A. OBEC

Lipová-lázně

Číslo obce PRVKUK	0011
Kód obce PRVKUK	7102_011_03_08465
Kód obce	540030
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2062 (7102) Jeseník
Číslo POU Název POU	3930 Jeseník

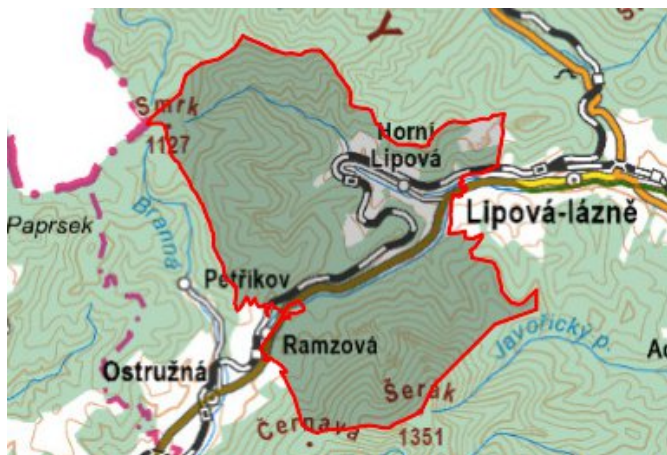

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3811.7102.0011.03	Horní Lipová	08465	84654

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Lipová leží v jihozápadní části okresu Jeseník západně od města Jeseník. Dnešní obec je tvořena dříve samostatnými obcemi Lipová-Lázně, Horní Lipová a obcí Bobrovník. Místní část Lipové Horní Lipová tvoří západní nejvýše položenou část souvislé zástavby obce. Horní Lipová je převážně rekreačního zaměření. Středem obce prochází silnice II.tř./369 Jeseník-Ramzová-Hanušovice a odbočná silnice II.tř./453 Vápenná-Žulová-Javorník. V obci je železniční zastávka, která tvoří nejdůležitější železniční uzel v okrese. Z železniční tratě Šumperk-Jeseník-Mikulovice-Polsko tu odbočuje trať do Vápenné, Žulové a Javorníku. Obcí protéká potok Staříč.

Zástavba je rozložena v nadmořských výškách 520 - 610 m n.m. V Horní Lipové lze očekávat až 860 osob s časově omezeným pobytem (rekreantů).

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	363	367	370	290	286	281	276
přechodně bydlící	860	878	896	860	860	860	860
celkem	1 223	1 245	1 266	1 150	1 146	1 141	1 136

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	1 093	1 089	1 084	1 079

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Bilancováno v Lipová Lázně

Popis současného zásobování pitnou vodou

V místní části je vybudován vodovod. Popis současného zásobování pitnou vodou je uveden na kartě části Dolní Lipová.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod v Horní Lipové navazuje na koncovou větev stávajícího vodovodu v Lipové-lázních, kde je vybudována zrychlovací čerpací stanice. Čerpací stanice čerpá vodu do 1 vodojemu Horní Lipová 2 x 50 m 3 (598,78 – 596,16). Z vodojemu je voda gravitačně dopravována do rozvodné sítě v tlakovém pásmu daném hladinou ve vodojemu. Ve výhledu se předpokládá provedení revizí stávajících průzkumných vrtů, případně provedení průzkumného vrtu v nové lokalitě (k.ú. Horní Lipová) a zřízení nového VZ. V následujícím období je možné dále rozvíjet VHI v obci zejména do míst postižených suchem, případně posílit tlakové poměry v Horní Lipové. Ve výhledu je také navrženo rozšiřování a rekonstrukce vodovodní dítě dle plánu obnovy VHI a ÚP obce.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Obec Lipová-lázně je zásobována z VZ Pomezí, který se nachází v blízkosti silnice I/60 pod „Jeskyněmi Na Pomezí“ v k.ú. Vápenná. Přímo v rámci obce se nenacházejí VZ, které jsou využívány pro zásobování pitnou vodou. Ve výhledu se navrhuje revize stávajících průzkumných vrtů HV 202 a HV 203 za účelem lokalizace nového VZ v obci Lipová-lázně, případně provedení nového průzkumného vrtu ve vhodné lokalitě (k.ú. Horní Lipová) pro zásobování VDJ Horní Lipová.


Časový harmonogram

Provedení revizí stávajících průzkumných vrtů, případně provedení průzkumného vrtu v nové lokalitě (k.ú. Horní Lipová) do roku 2018. Rozšíření vodovodu v průběhu řešeného období dle finančních možností.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vodovod je provozně závislý na vodovodu Lipová-lázně

Mapa

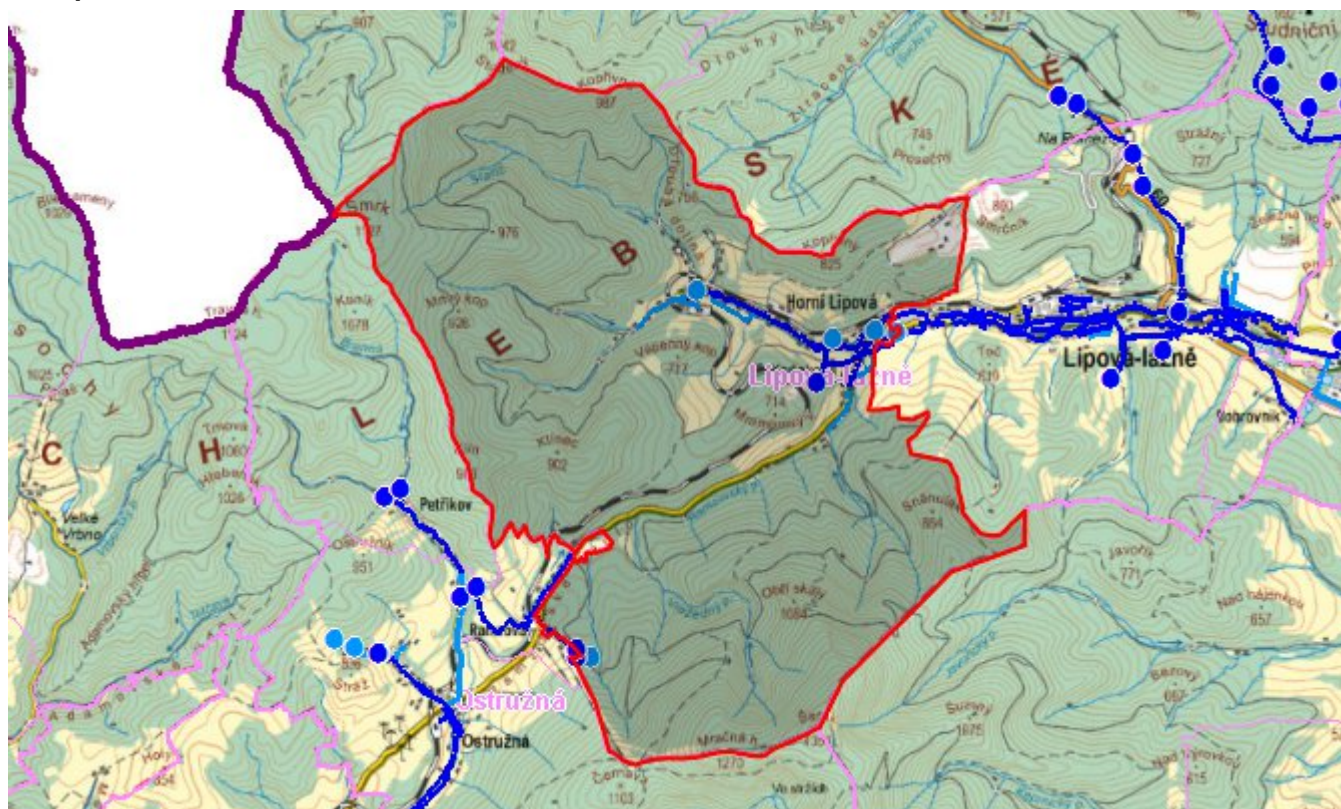

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Návrh					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Návrh					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Návrh					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Návrh					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Automatická čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	370	1 093	1 089	1 084	1 079

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový podnik produkující odpadní vody z výroby. Jsou zde rekreační objekty, které mají svoje domovní čistírny.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V této místní části je vybudována splašková kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny do kanalizace města Jeseník, s následným čištěním v ČOV Česká Ves. Podrobnější popis současného odvádění odpadních vod je uveden na kartě části Dolní Lipová.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

–Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

Mapa

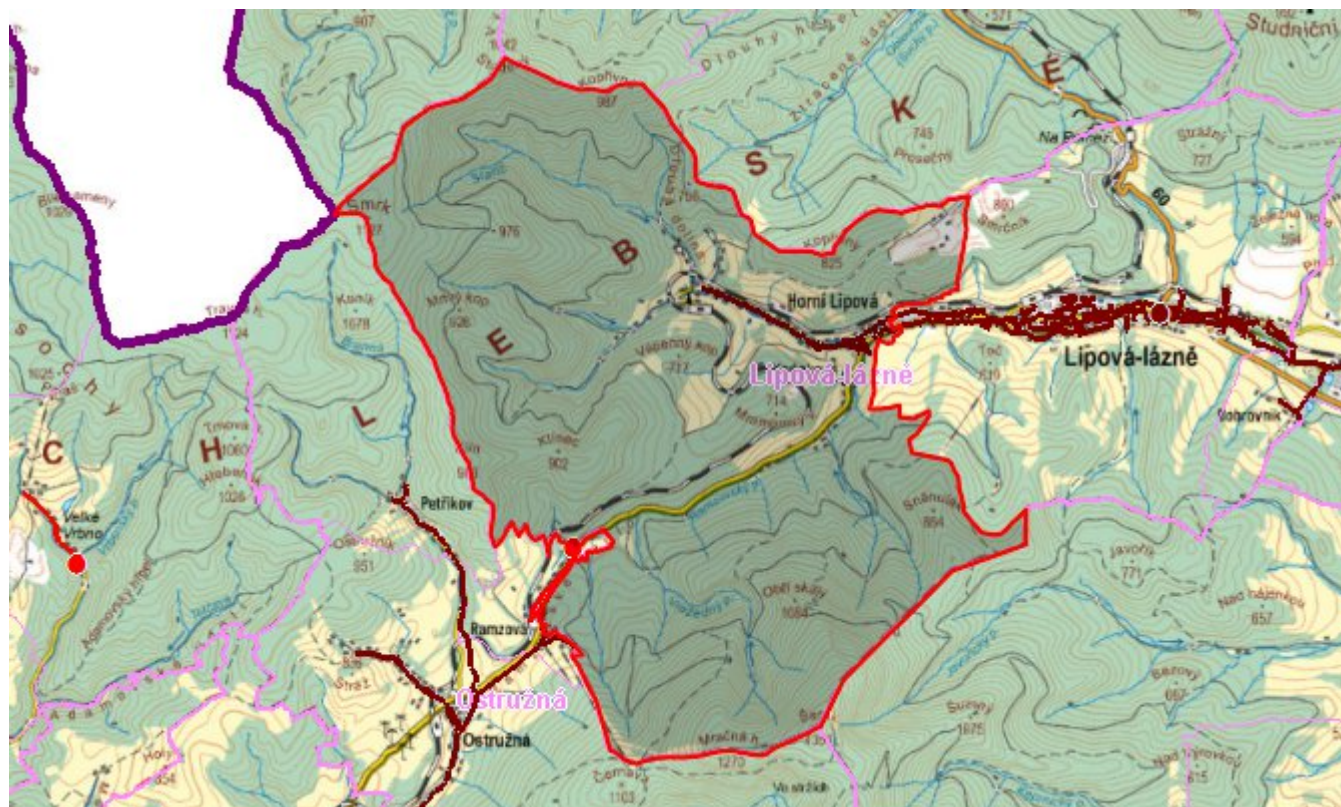

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

