

Kolnovice - 7102_012_02_09440

A. OBEC

Mikulovice

Číslo obce PRVKUK	0012
Kód obce PRVKUK	7102_012_02_09440
Kód obce	540382
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2062 (7102) Jeseník
Číslo POU Název POU	3948 Zlaté Hory



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3811.7102.0012.02	Kolnovice	09440	94404

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část Kolnovice leží cca 3.0km severním směrem od obce Mikulovice . Místní část Kolnovice tvoří samostatný sídelní útvar. Sídlem protéká Kolnovický potok. Stávající zástavba je rozvožena kolem místní komunikace, která odbočuje ze silnice II.tř. 457. Rozložení zástavby v obci je dáno údolní polohou obce. Zástavba je rozložena po obou březích v nadmořských výškách 360-350 m n.m.

V obci lze předpokládat v současné době 85 osob s časově omezeným pobytem (rekreantů).

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	60	56	52	63	71	70	70
přechodně bydlící	85	88	90	85	85	85	85
celkem	145	144	142	148	156	155	155

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	155	155

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V místní části Kolnovice není vybudován veřejný vodovod. Stávající zásobování obyvatel pitnou vodou je provedeno ze dvou místních zdrojů vodovodem, který není úředně povolen a nesplňuje základní hygienické předpisy a normy.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledu je navrženo vybudovat do Kolnovic vodovodní řad dl. 4,26 km z vodojemu Mikulovice. V řešeném období se plánuje investice v obci Mikulovice a částech Kolnovice a Široký Brod. Budou vybudovány nové vodní zdroje v k.ú Mikulovice a Široký Brod, rekonstruovány zdroje v k.ú. Široký Brod, vybudovány přírodní zdroje do nových ÚV a rekonstruován řad ke stávající ÚV. Dále bude vybudován nový VDJ 100 m³, rekonstruován nevyužívaný VDJ 170 m³, vybudovány zásobní řady propojujících nové zdroje s distribuční sítí v Mikulovicích včetně provozních objektů, vybudován výtlačný řad umožňujícího propojení nového praměniště se stávajícím vodojemem Mikulovice před spotřebištěm, rekonstruována a doplněna distribuční síť pro zajištění optimálních tlakových poměrů ve vodovodní síti a vybudovány nové větve distribuční sítě k rozvojovým lokalitám v obci Mikulovice.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V řešené lokalitě není v současné době zdroj se kterým by bylo uvažováno pro účely úpravy na pitnou vodu.


Časový harmonogram

Rekonstrukce a rozšíření vodovodu se předpokládá po roce 2015, výstavba VDJ se předpokládá do roku 2025.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V sídle není vybudován veřejný vodovod.

Mapa

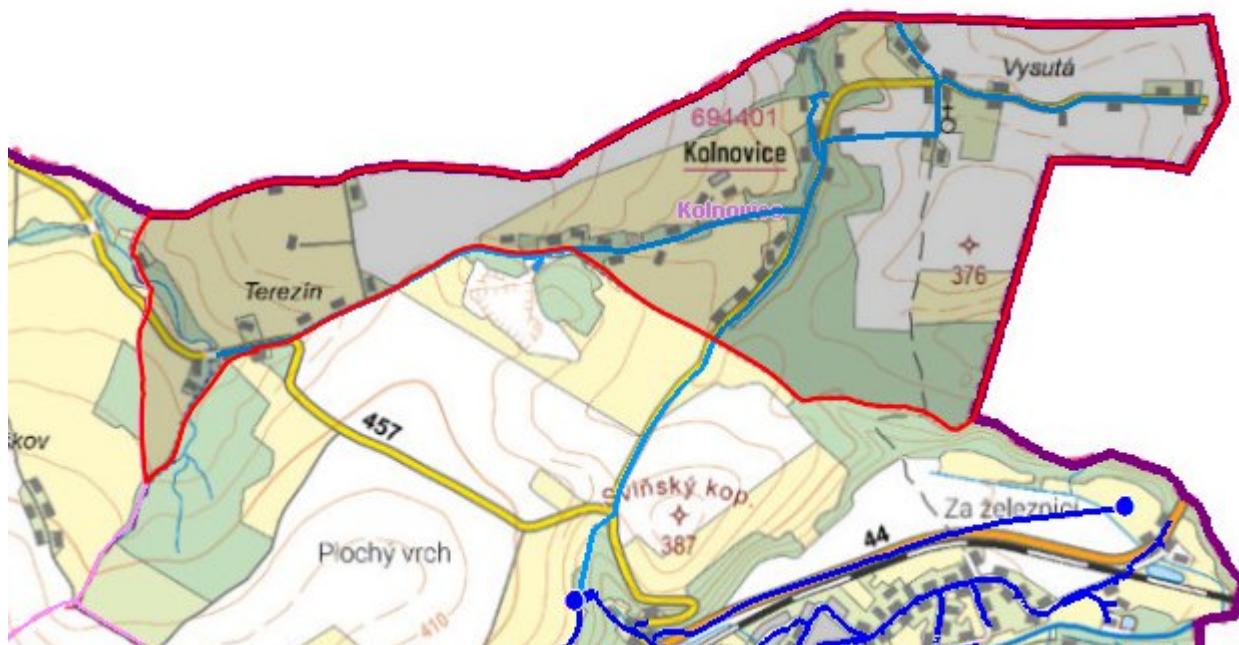

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Není zde žádný průmyslový podnik.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV


V obci není vybudována kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou v současnosti odváděny do jímek anebo přímo do Kolnovického potoka.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se dovybudovat bezodtokové jímky tam kde doposud nejsou a obsah těchto jímek vyvážet na ČOV Mikulovice.

Časový harmonogram

Mapa

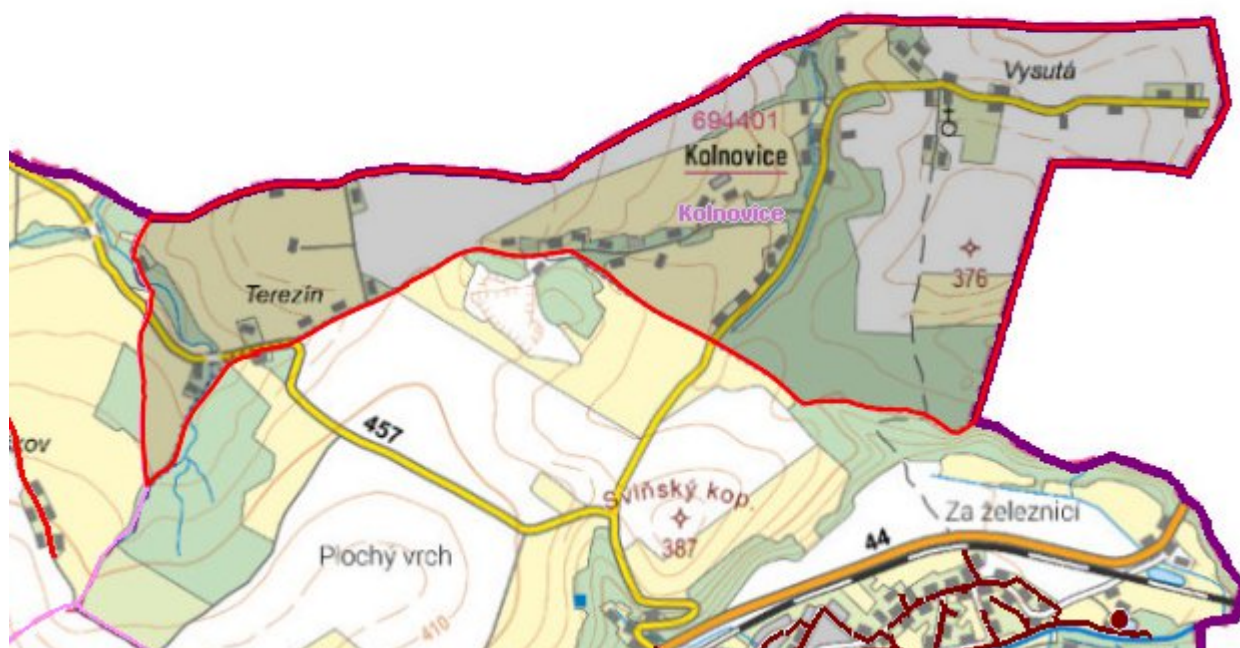

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

