

Studený Zejf - 7102_014_03_12070

A. OBEC

Písečná

Číslo obce PRVKUK	0014
Kód obce PRVKUK	7102_014_03_12070
Kód obce	540684
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2062 (7102) Jeseník
Číslo POU Název POU	3930 Jeseník



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3811.7102.0014.03	Studený Zejf	12070	120707

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Písečná leží v severním podhůří Hrubého Jeseníku v údolí řeky Bělé. Středem obce prochází státní silnice I/44 Jeseník-Mikulovice-Polsko. Obcí prochází železnice z Jeseníku do Mikulovic.

Místní část Písečné Studený Zejf leží na jihovýchodním okraji cca 1,0 km od středu obce. Zástavba je rozložena ve výškách 375 - 435 m n.m.

V místní části Studený Zejf žije cca 60 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů).

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	160	160	160	108	107	100	93
přechodně bydlící	55	57	59	61	60	60	60
celkem	215	217	219	169	167	160	153

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
164	169	174	152	150	144	138

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V e Studeném zejfu je z větší části vybudován veřejný vodovod, na který je napojeno nebo může být napojeno 90% obyvatel. Vodovod je v majetku společnosti Vak – Vodovody a Kanalizace Jesenicka, a. s., která je současně také provozovatelem celého systému. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Jeseník-Mikulovice. Rozvodná vodovodní síť v místní části je napojena 0,75 kmna rozvodnou síť v Písečné. 1,96 km

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování pitnou vodou v obci zůstane zachován i do budoucna. Nadále se předpokládá napojení na SV Jeseník-Mikulovice. Ve výhledu je navrženo rozšiřování vodovodní sítě dle ÚP obce a PRVK.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Předpokládá se nadále zachovat zdrojové napojení obce na SV Jeseník-Mikulovice.

V současné době není uvažováno s žádným zdrojem vody pro úpravu na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období je ve výhledu v plánu výstavba prodloužení vodovodu v JZ části Studeného Zejfu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec je závislá na dodávce vody z SV Jeseník-Mikulovice. V případě přerušení dodávky bude nutno přistoupit k individuálnímu zásobování pitnou vodou.

Mapa

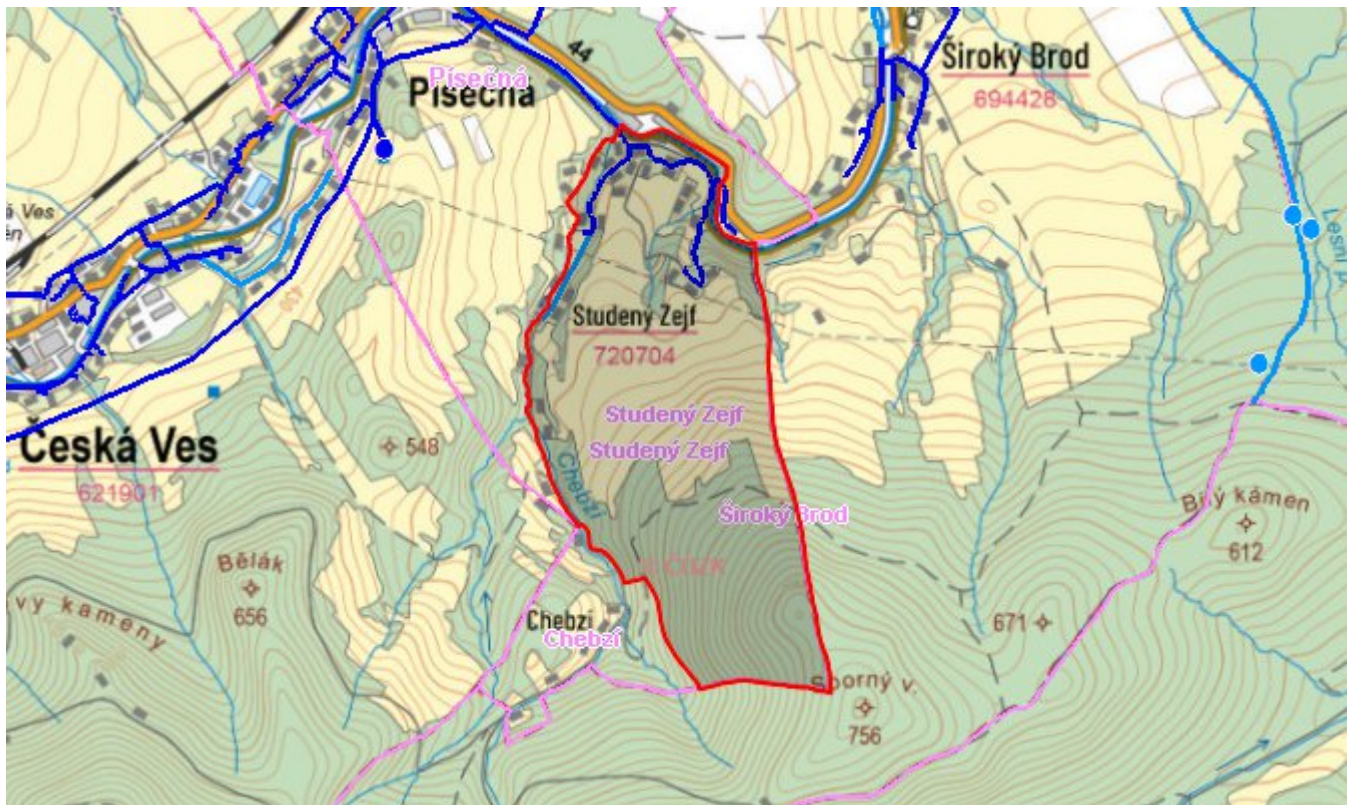

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	153

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

V místní části je podnik K.S.V. METAL s.r.o.- výroba ocelových drtí a SATJAM - výroba střešních krytin.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Místní část obce se nachází v CHKO Jeseníky a v CHOPAV Jeseníky. V místní části není vybudována veřejná kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou odváděny do jímek.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k roztroušené zástavbě se ve výhledu v roztroušené zástavbě předpokládá řešení likvidace odpadních vod pomocí DČOV. V hustěji osídleném území je výhledově uvažováno s výstavbou DČOV nebo s výstavbou kanalizace s vlastní ČOV.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace s ČOV - 2025 - 2030

Mapa

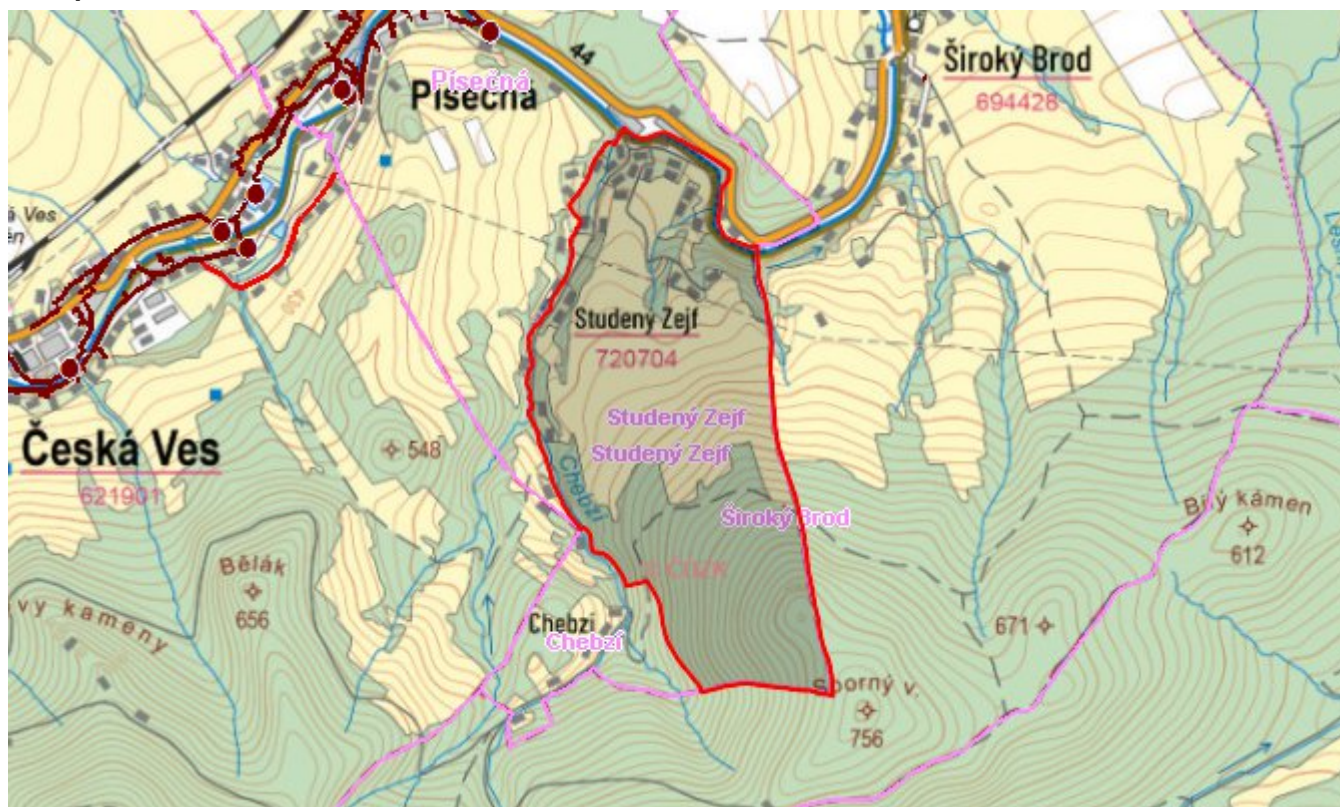

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	18 000,0	18 000,0

Mapa

