

Horní Těšice - 7101_005_01_16672

A. OBEC

Horní Těšice

Číslo obce PRVKUK	0005
Kód obce PRVKUK	7101_005_01_16672
Kód obce	552968
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1970 (7101) Hranice
Číslo POU Název POU	3794 Hranice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7101.0005.01	Horní Těšice	16672	166723

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Horní Těšice se nacházejí asi 11 km jihovýchodně od Hranic a jsou členy hranického mikroregionu. První písemná zmínka o Horních Těšicích pochází z roku 1141.

Pro občany obce slouží knihovna v obecním úřadě, kulturní dům, restaurace, prodejna smíšeného zboží. Pro sportovní vyžití jsou k dispozici fotbalové hřiště a tenisový kurt. V obci však nenalezneme poštu, školu, školku, či zdravotní zařízení.

V obci je evidováno okolo 46 podnikatelských subjektů. Z pohledu vybudované infrastruktury je zde vodovod, kanalizace s napojením na ČOV a další inženýrské sítě.

Do výhledu se očekává mírný nárůst v počtu obyvatel, když se předpokládá individuální výstavba rodinných domků.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	167	171	175	154	159	164	169
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	167	171	175	154	159	164	169

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
155	158	160	154	159	160	160

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Zásobení obce je součástí skupinového vodovodu Kelčsko. Vodovod je v majetku i správě VaK Vsetín. Obec je zásobena z VDJ Strážný 1x250 m³, do kterého je voda přiváděna z VDJ Stráž 1x200 m³. Skupinový vodovod Kelčsko začíná ÚV, odkud se voda čerpá do VDJ Stráž. Z něho jde voda do věžového VDJ Rouské 2x50 m³ a do VDJ Strážný. Z VDJ Strážný jsou zásobeny Horní a Dolní Těšice a také VDJ 2x46 m³ Němetice. Z tohoto VDJ jsou zásobeny Zámrsky a Němetice, které jsou již na okrese Vsetín.

Stáří a stav vodovodu: 1979

Materiál a profil hl. řadů: 100

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. Dle územního plánu je v obci uvažováno s výstavbou malé plochy pro podnikání bez nároku na rozšíření vodovodního řadu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Horní Těšice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s novou výstavbou vodovodu, případně rekonstrukcí, nebo jeho rozšířením.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,8 m³/den a na další dny je to 2,4 m³/den.

Mapa

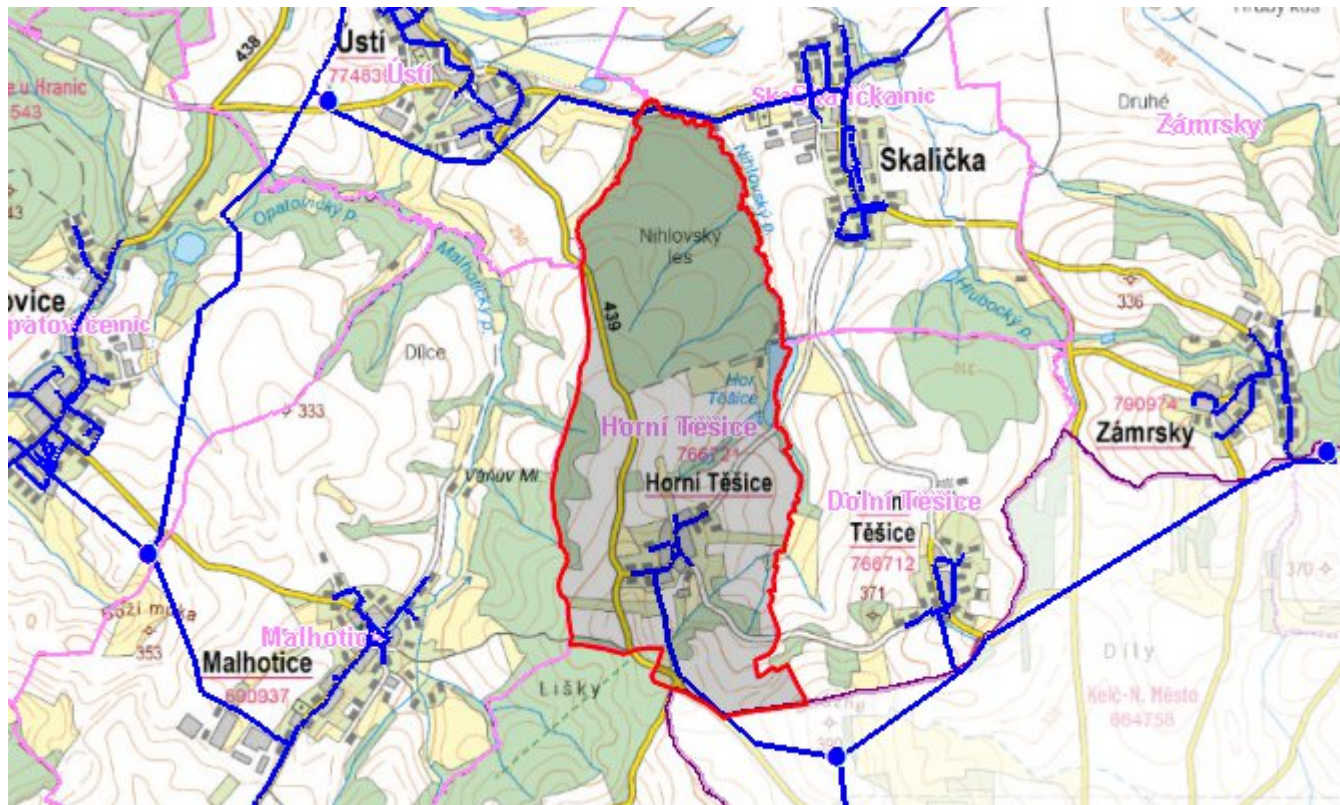

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
167	171	175	154	159	164	169

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci je vybudována jednotná kanalizace, která je vyústěna do nejvyššího z kaskády rybníků, které jsou vybudovány pro závlahu sadů a působí i jako biologické rybníky. Kanalizace byla vybudována kolem r. 1972, rybníky pak v r. 1988.

Do kanalizace vypouští přibližně polovina domů odpadní vody přímo, druhá polovina po předčištění odpadních vod v septicích.

Údaje o stávající kanalizaci


délka kanalizační sítě 1 150 m

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav v odkanalizování a likvidaci odpadních vod z obce Horní Těšice je vyhovující. V návrhovém období je nutno předpokládat postupnou rekonstrukci starších nevyhovujících úseků kanalizace. Výhledově je uvažováno také s vybudováním mechanického předčištění před vtokem do biologických rybníků.

Časový harmonogram

Mapa

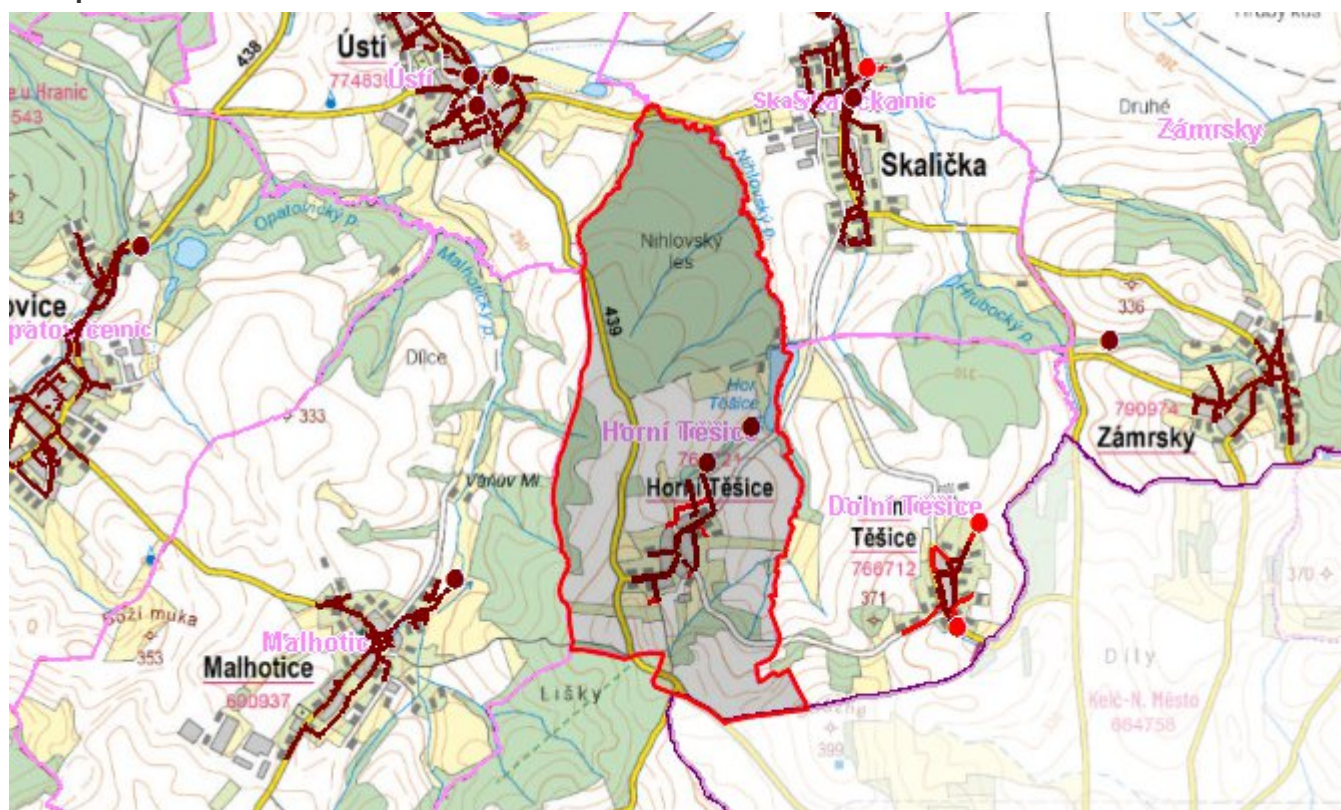

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav					UR/54/39/2018
ČOV	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

